

EDESE S.A.
GERENCIA TÉCNICA
CALIDAD DE SERVICIO

Santiago del Estero, 10 de septiembre de 2026

Sr. Presidente del
ENRESE
Dr. Luis O. Cabanillas

N° de PIFS:

Mes:

SEPTIEMBRE

Año:

2026

S / D

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Usted con el objeto de solicitarle autorización para la realización de un Corte en el Servicio de Energía Eléctrica no penalizable, el cual tendría las siguientes características:

Distribuidor N°: PRI-1-001

Solicitante: Redes

Fecha Corte: 15-sep.-26

Nota:

Horario Inicio: 14:30 hs.

Horario Final: 17:30 hs.

Detalle de los Trabajos: Cambio de plataforma en mal estado

CT Afectados:

1

Potencia FS (KVA):

315

Zona Afectada:

Ciudad Capital, Parte del B° Primera Junta entre 12 de octubre, Alsina, Gaucho Rivero y Calle 115

Maniobras
a Efectuar:

Abrir Subestacion: 86.

Esquema de la Instalación:

Se adjunta gráfico


La intención de este corte es realizar trabajos de mantenimiento para asegurar un servicio con la calidad que nuestros usuarios se merecen, por lo que solicito su colaboración para la ejecución del mismo. A la espera de que esta solicitud sea tenida en cuenta, lo saludo a Ud. muy atentamente.


MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
E.D.E.S.E. S.A.



DISTRIBUIDOR: PRI-1-001

ZONA AFECTADA: Ciudad Capital, Parte del B° Primera Junta entre 12 de octubre, Alsina, Gaucho Rivero y Calle 115

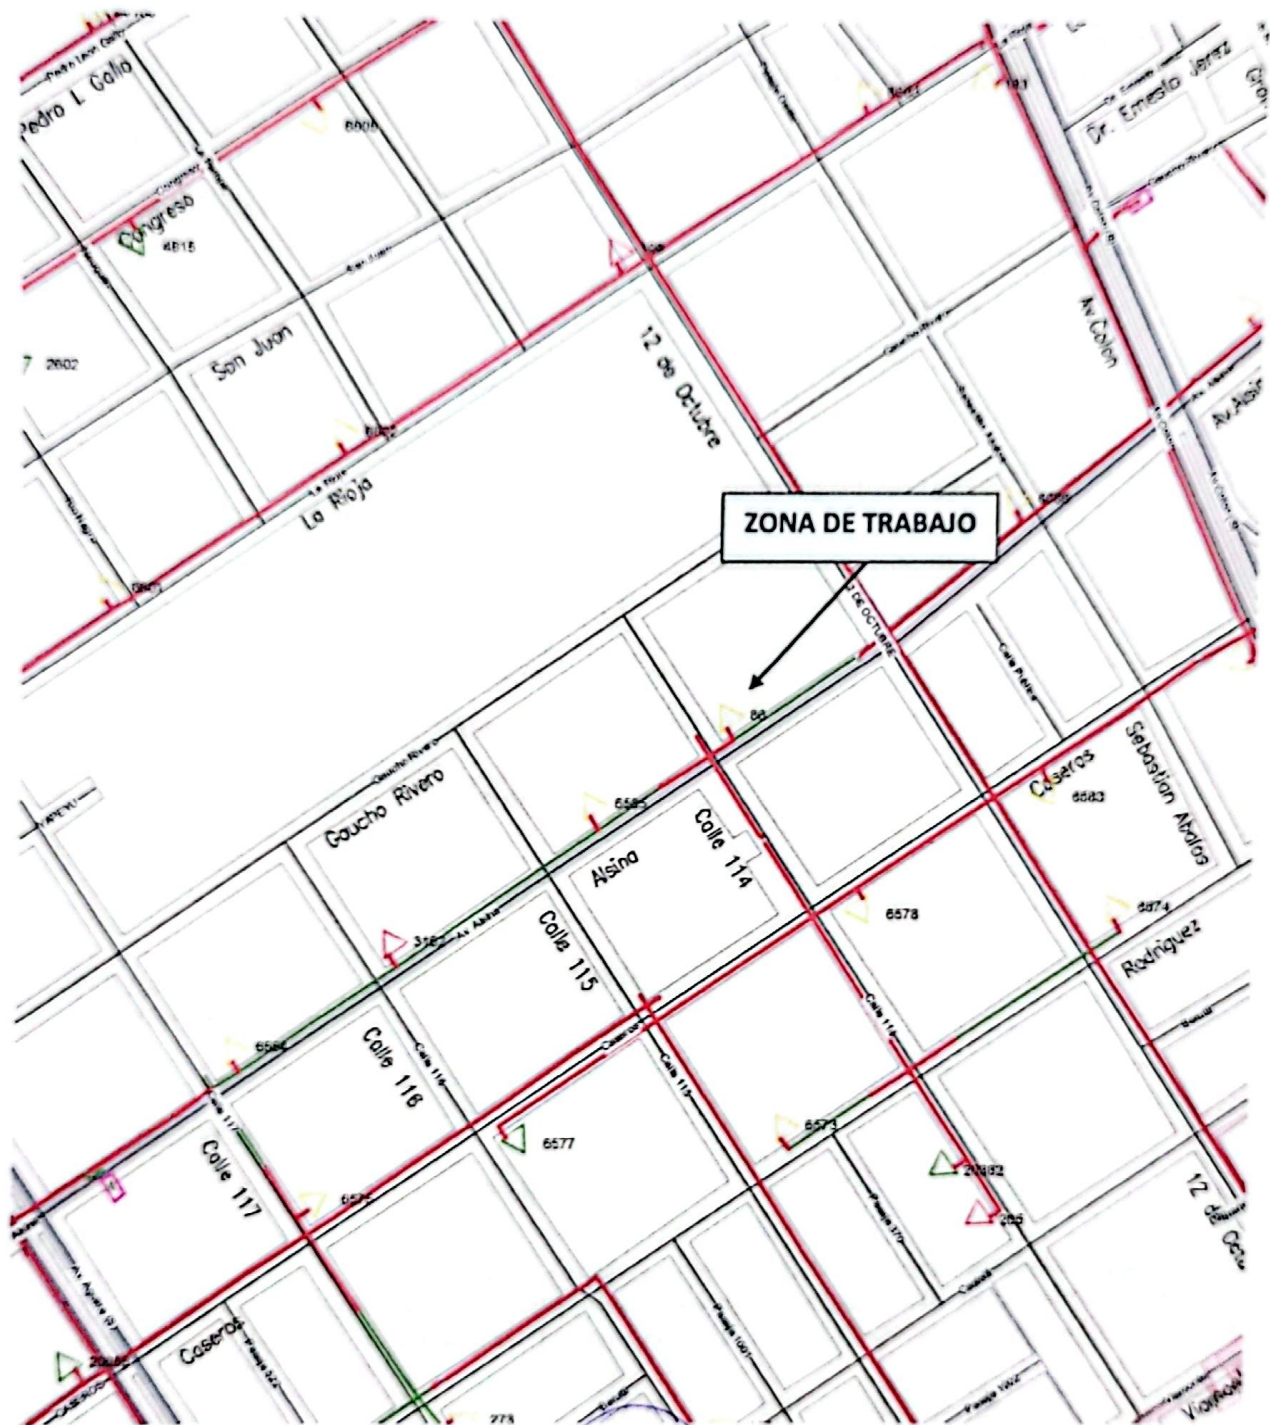


MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
EDESE. S.A.

EDESE S.A.
GERENCIA TÉCNICA
CALIDAD DE SERVICIO

Santiago del Estero, 10 de septiembre de 2026

Sr. Presidente del
ENRESE
Dr. Luis O. Cabanillas

Nº de PIFS:

Mes:

SEPTIEMBRE

Año:

2026

S / D

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Usted con el objeto de solicitarle autorización para la realización de un Corte en el Servicio de Energía Eléctrica no penalizable, el cual tendría las siguientes características:

Distribuidor N°: BES-3-001-2

Solicitante: Dto. Clodomira

Fecha Corte: 16-sep.-26

Nota: El corte afectara a:

AGUAS DE SANTIAGO SA Med: 700023137

Horario Inicio: 08:00 hs.

Horario Final: 11:00 hs.

Detalle de los Trabajos: Poda en linea de MT

CT Afectados: 9

Potencia FS (KVA): 1591

Zona Afectada: Estacion Simbolar

Maniobras a Efectuar: Abrir Seccionamiento: 110_8381_13

Esquema de la Instalación:

Se adjunta gráfico


La intención de este corte es realizar trabajos de mantenimiento para asegurar un servicio con la calidad que nuestros usuarios se merecen, por lo que solicito su colaboración para la ejecución del mismo. A la espera de que esta solicitud sea tenida en cuenta, lo saludo a Ud. muy atentamente.

MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
EDESE S.A.



DISTRIBUIDOR: BES-3-001-2

ZONA AFECTADA: Estación Simbolar

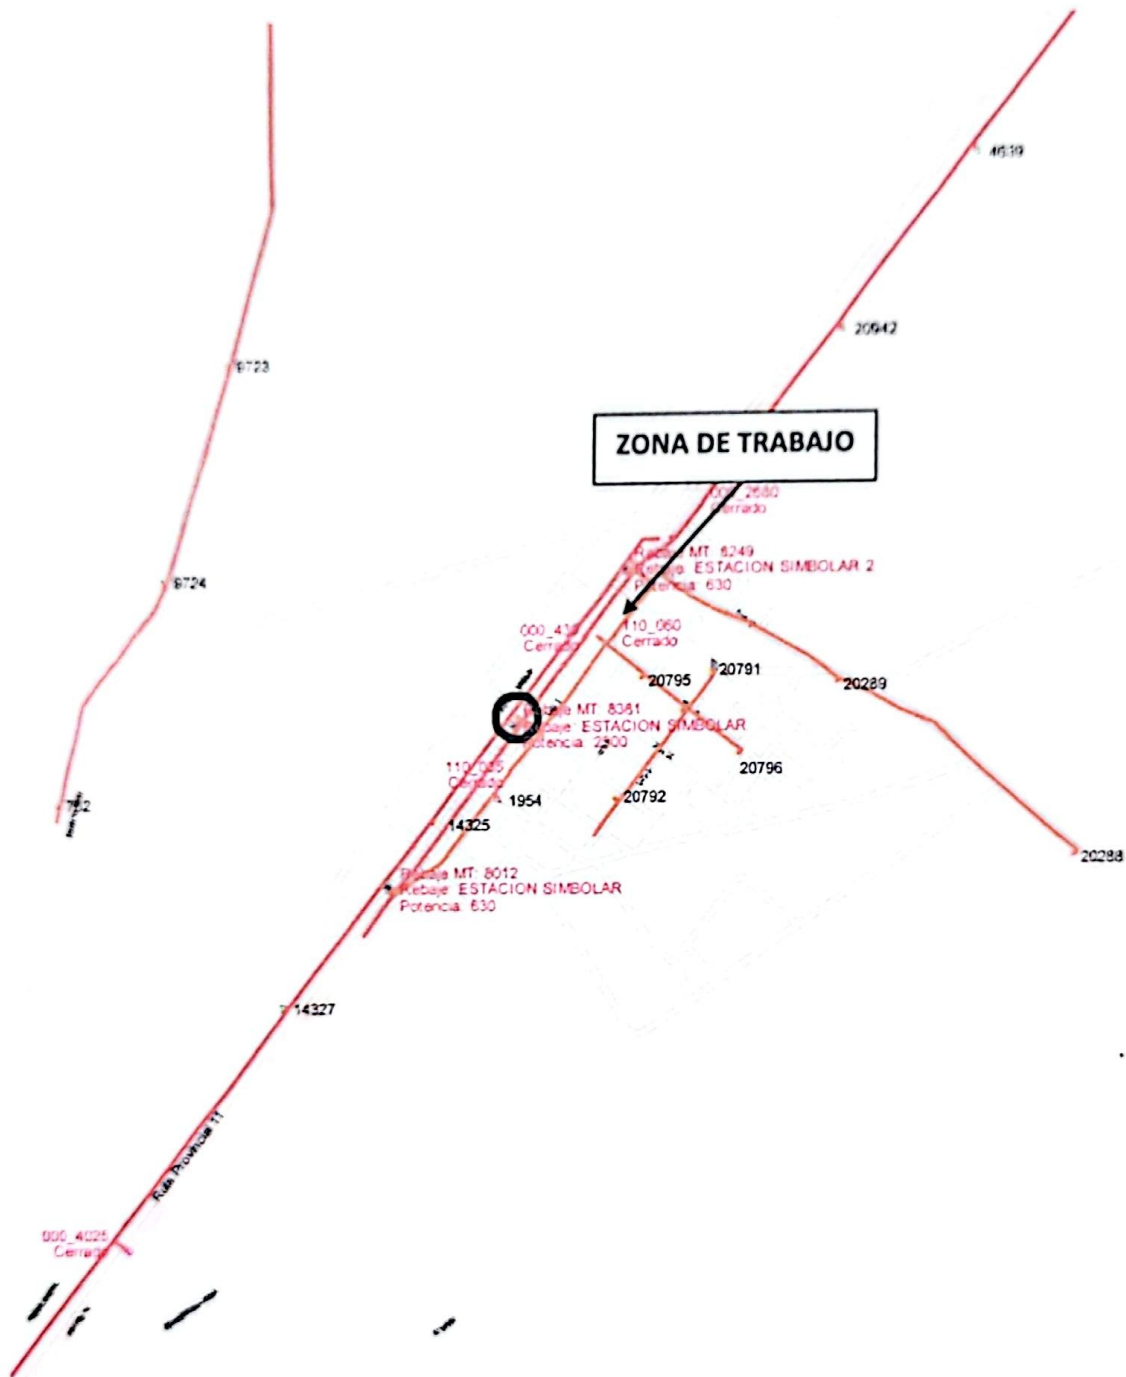


MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
E.D.E.S.E. S.A.

EDESE S.A.
GERENCIA TÉCNICA
CALIDAD DE SERVICIO

Santiago del Estero, 10 de septiembre de 2026

Sr. Presidente del
ENRESE
Dr. Luis O. Cabanillas

S _____ / _____ D

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Usted con el objeto de solicitarle autorización para la realización de un Corte en el Servicio de Energía Eléctrica no penalizable, el cual tendría las siguientes características:

Distribuidor N°: QGA-1-001

Solicitante: Redes

Fecha Corte: 17-sep-26

Nota:

Horario Inicio: 09:00 hs.

Horario Final: 12:00 hs.

Detalle de los Trabajos: Cambio de estructura de madera por perfiles

CT Afectados:

3

Potencia FS (KVA):

545


Zona Afectada: Rural Banda, parte de Los Quiroga

Maniobras a Efectuar: Abrir Seccionamiento: 000_5141 - 000_2577


Esquema de la Instalación:

Se adjunta gráfico


La intención de este corte es realizar trabajos de mantenimiento para asegurar un servicio con la calidad que nuestros usuarios se merecen, por lo que solicito su colaboración para la ejecución del mismo. A la espera de que esta solicitud sea tenida en cuenta, lo saludo a Ud. muy atentamente.


MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
EDESE S.A.

ENRESE - SANTIAGO DEL ESTERO	
MESA DE ENTRADA	
FECHA	10/09/2026
HORA	14:00



ZONA AFECTADA: Rural Banda, parte de Los Quiroga

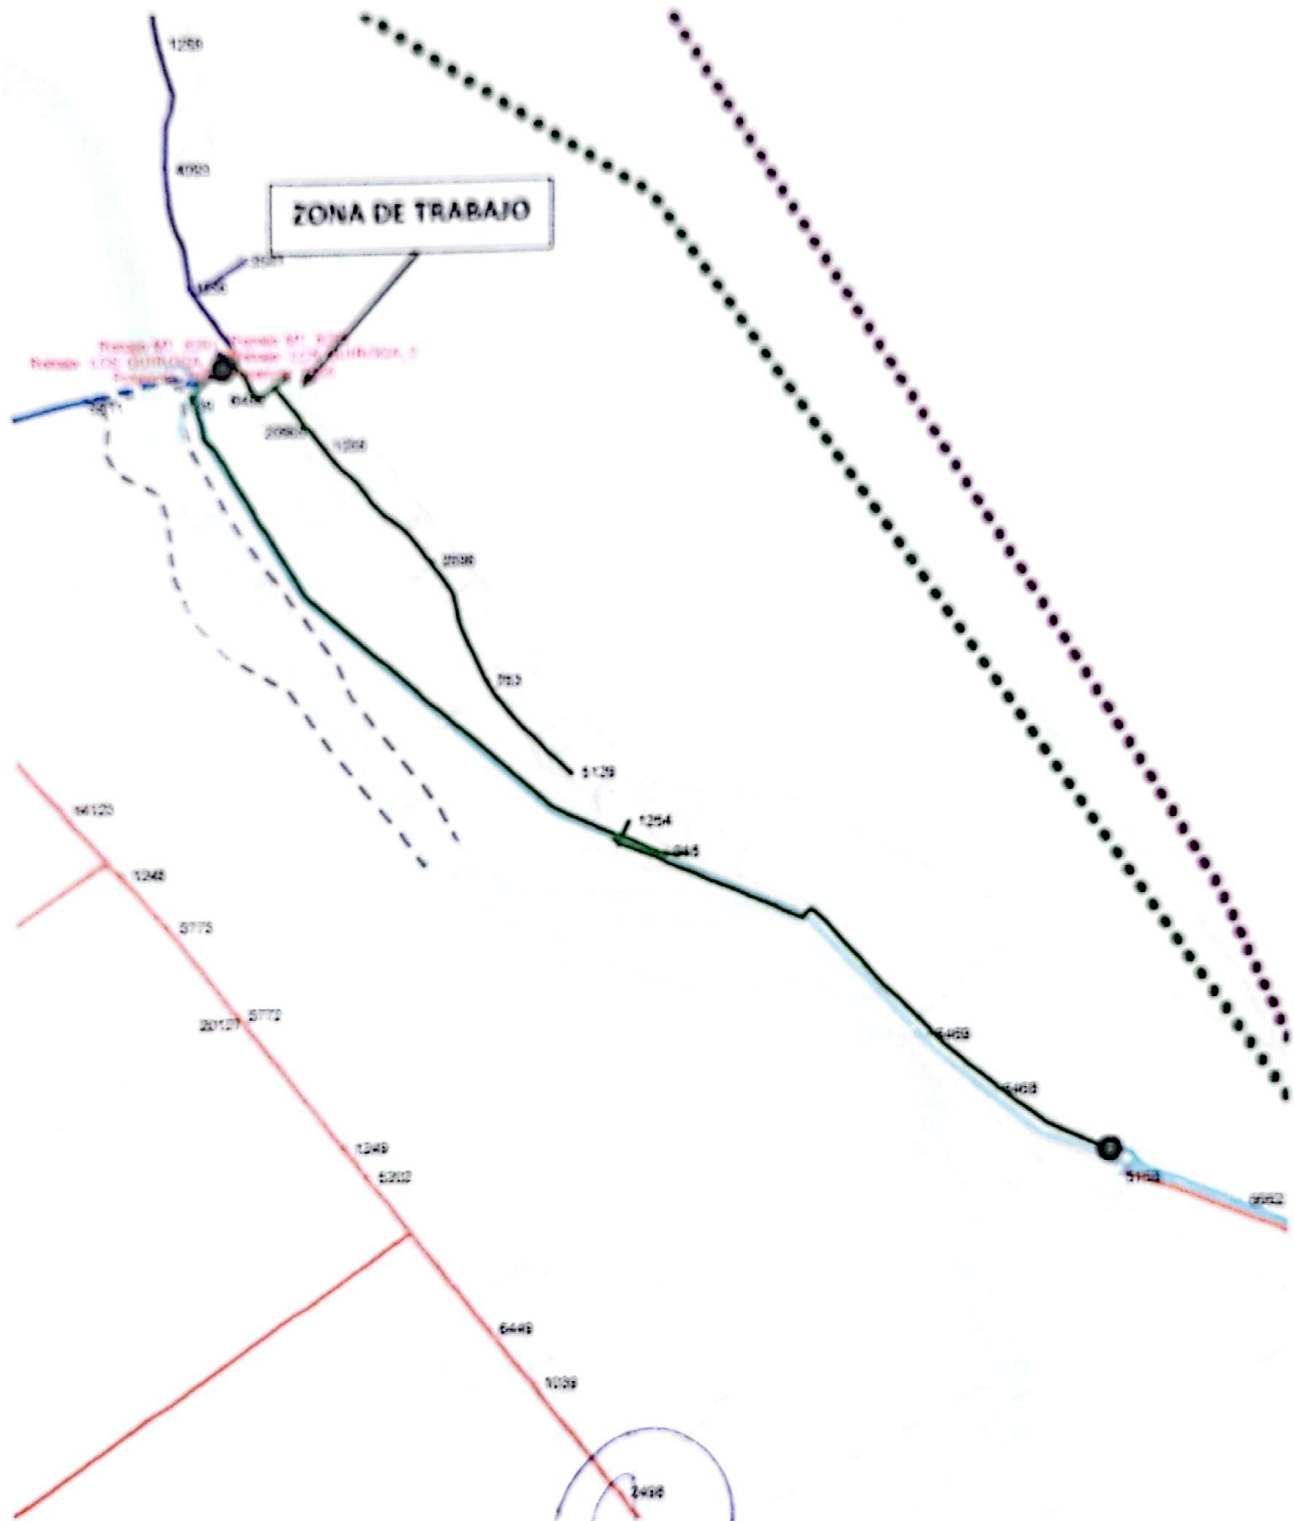

MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
E.D.E.S.E. S.A.

EDESE S.A.
GERENCIA TÉCNICA
CALIDAD DE SERVICIO

Santiago del Estero, 10 de septiembre de 2026

Sr. Presidente del
ENRESE
Dr. Luis O. Cabanillas

S / D

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Usted con el objeto de solicitarle autorización para la realización de un Corte en el Servicio de Energía Eléctrica no penalizable, el cual tendría las siguientes características:

Distribuidor N°: LOR-1-004

Solicitante: Dto. Loreto

Fecha Corte: 25-sep.-26

Nota:

Horario Inicio: 09:00 hs.

Horario Final: 12:00 hs.

Detalle de los Trabajos: Armado de nuevo seccionamiento

CT Afectados: 2

Potencia FS (KVA): 320

Zona Afectada: Ciudad Loreto, sobre empalme de RP83 y RN9


Maniobras
a Efectuar:

Abrir Seccionamiento: 020_622 - 020_623

Esquema de la Instalación:

Se adjunta gráfico

La intención de este corte es realizar trabajos de mantenimiento para asegurar un servicio con la calidad que nuestros usuarios se merecen, por lo que solicito su colaboración para la ejecución del mismo. A la espera de que esta solicitud sea tenida en cuenta, lo saludo a Ud. muy atentamente.


MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
E.D.E.S.E. S.A.



ZONA AFECTADA: Ciudad Loreto, sobre empalme de RP83 y RN9.



913

EDESE S.A.
GERENCIA TÉCNICA
CALIDAD DE SERVICIO

Santiago del Estero, 10 de septiembre de 2026

Sr. Presidente del
ENRESE
Dr. Luis O. Cabanillas

S / D

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Usted con el objeto de solicitarle autorización para la realización de un Corte en el Servicio de Energía Eléctrica no penalizable, el cual tendría las siguientes características:

Distribuidor N°: LOR-1-004 Solicitante: Obras

Fecha Corte: 17-sep.-26

Nota: El corte afectara a:
HOSPITAL ZONAL LORETO Med: 624200

Horario Inicio: 10:00 hs.

Horario Final: 13:00 hs.

Detalle de los Trabajos: Tensado mecanico de nueva LMT y puente

CT Afectados: 5 Potencia FS (KVA): 1020

Zona Afectada: Ciudad Loreto, parte de B° Islas Malvinas y Oeste


Maniobras a Efectuar: Abrir Seccionamiento: 020_467 - 020_631

Esquema de la Instalación:

Se adjunta gráfico


La intención de este corte es realizar trabajos de mantenimiento para asegurar un servicio con la calidad que nuestros usuarios se merecen, por lo que solicito su colaboración para la ejecución del mismo. A la espera de que esta solicitud sea tenida en cuenta, lo saludo a Ud. muy atentamente


MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
E.D.E.S.E. S.A.

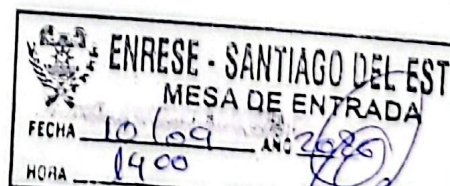

DISTRIBUIDOR: LOR-1-004

ZONA AFECTADA: Ciudad Loreto, parte de B° Islas Malvinas y Oeste

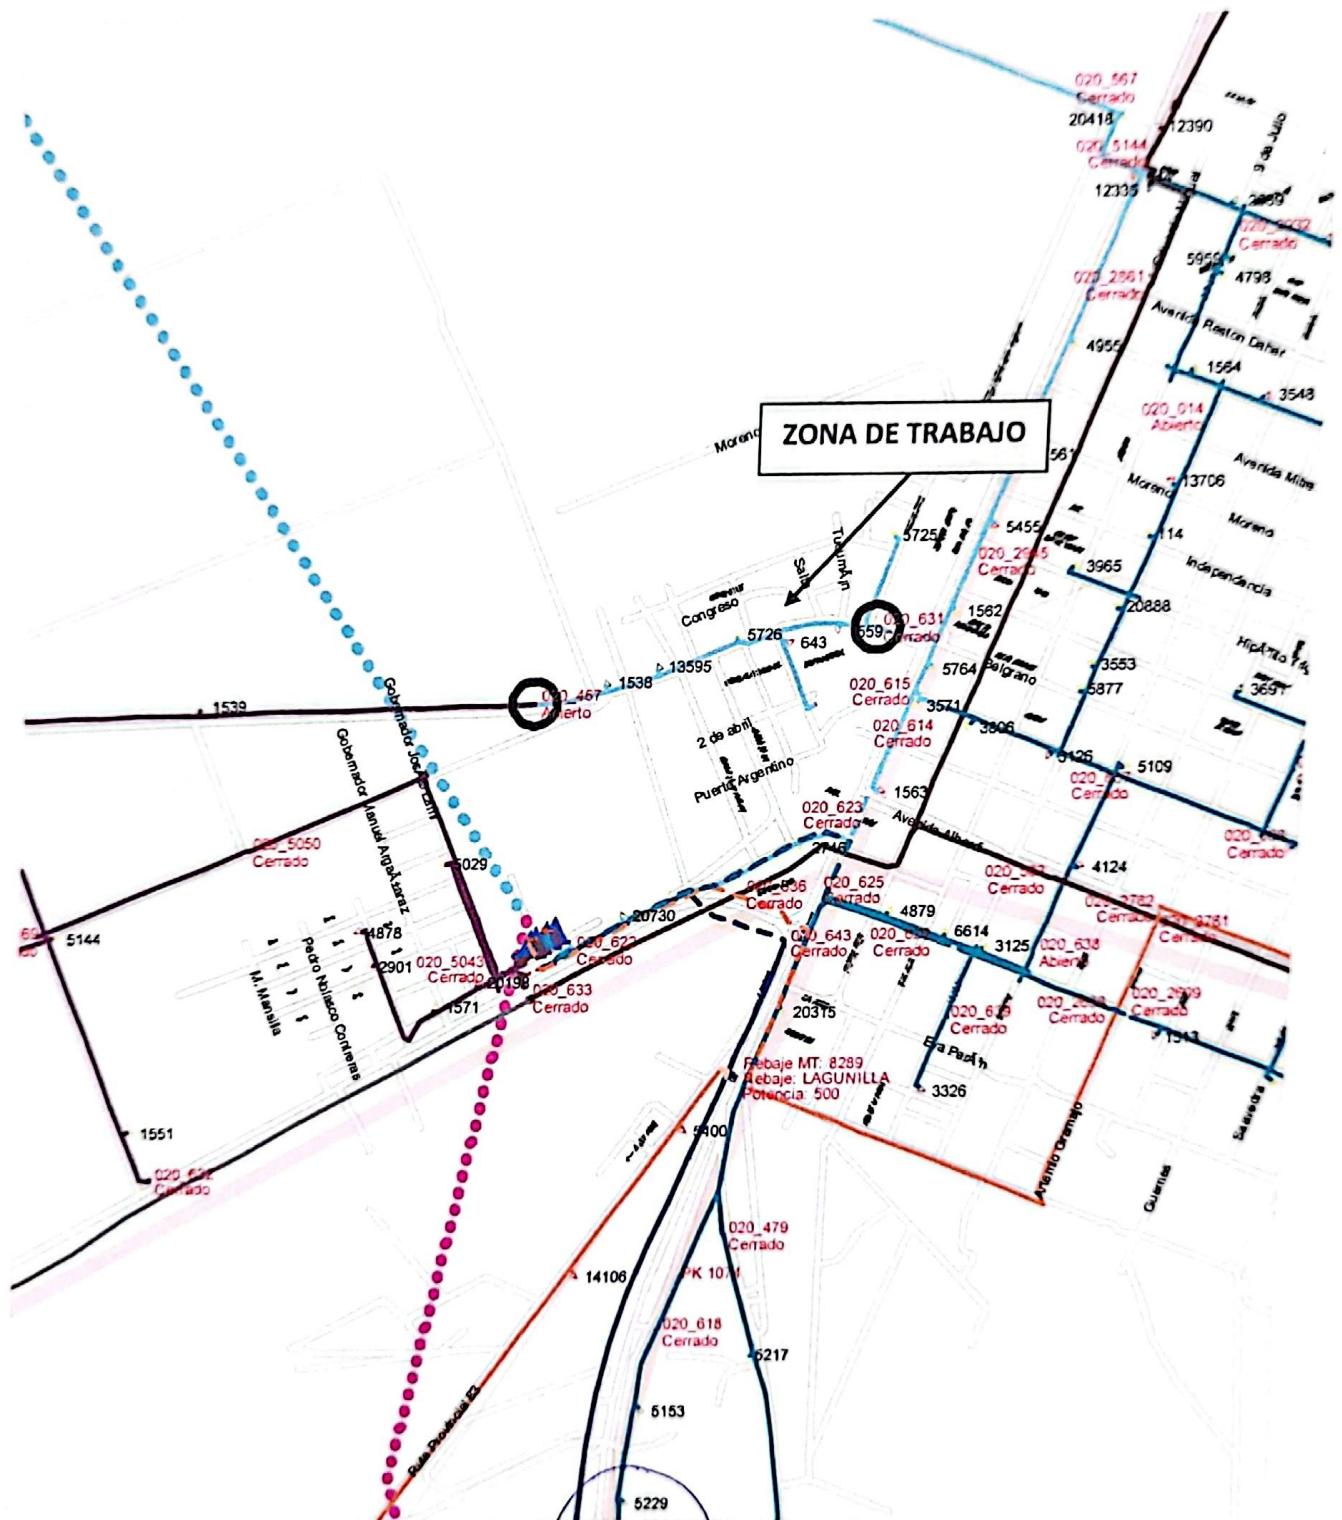

MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
E.D.E.S.E. S.A.