

483

EDESE S.A.
GERENCIA TÉCNICA
CALIDAD DE SERVICIO

Santiago del Estero, 28 de septiembre de 2026

Sr. Presidente del
ENRESE
Dr. Luis O. Cabanillas

Nº de PIFS:

Mes:

OCTUBRE

Año:

2026

S / D

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Usted con el objeto de solicitarle autorización para la realización de un Corte en el Servicio de Energía Eléctrica no penalizable, el cual tendría las siguientes características:

Distribuidor Nº: CLO-1-003

Solicitante: Dto. Clodomira

Fecha Corte: 06-oct.-26

Nota: El corte afectará a:

AGROSERVICIOS SANTIAGO SA Med: 700092005
DLO.S.S.E. Med: 1934746

Horario Inicio: 09:00 hs.

Horario Final: 12:00 hs.

Detalle de los Trabajos: Cambio de 3 postes de MT pasante.

CT Afectados: 32

Potencia FS (KVA): 1333

Zona Afectada: Barrio Canal, Jumi Pozo, La Aurora, Sacha Pozo, El Aibe, Antaje, San Lorenzo, La Victoria, San Pedro

Maniobras a Efectuar: Abrir Seccionamiento: 110_650 ; 110_038 ; 110_036 ; 110_954 ; 110_5145.

Esquema de la Instalación:

Se adjunta gráfico


La intención de este corte es realizar trabajos de mantenimiento para asegurar un servicio con la calidad que nuestros usuarios se merecen, por lo que solicito su colaboración para la ejecución del mismo. A la espera de que esta solicitud sea tenida en cuenta, lo saludo a Ud. muy atentamente.



MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
EDESE. S.A.

ENRESE - SANTIAGO DEL ESTERO	
MESA DE ENTRADA	
FECHA	29/09 AÑO 2026
HORA	14:00

DISTRIBUIDOR: CLO-1-003.

ZONA AFECTADA: Barrio Canal, Jumi Pozo, La Aurora, Sacha Pozo, El Aibe, Antaje, San Lorenzo, La Victoria, San Pedro

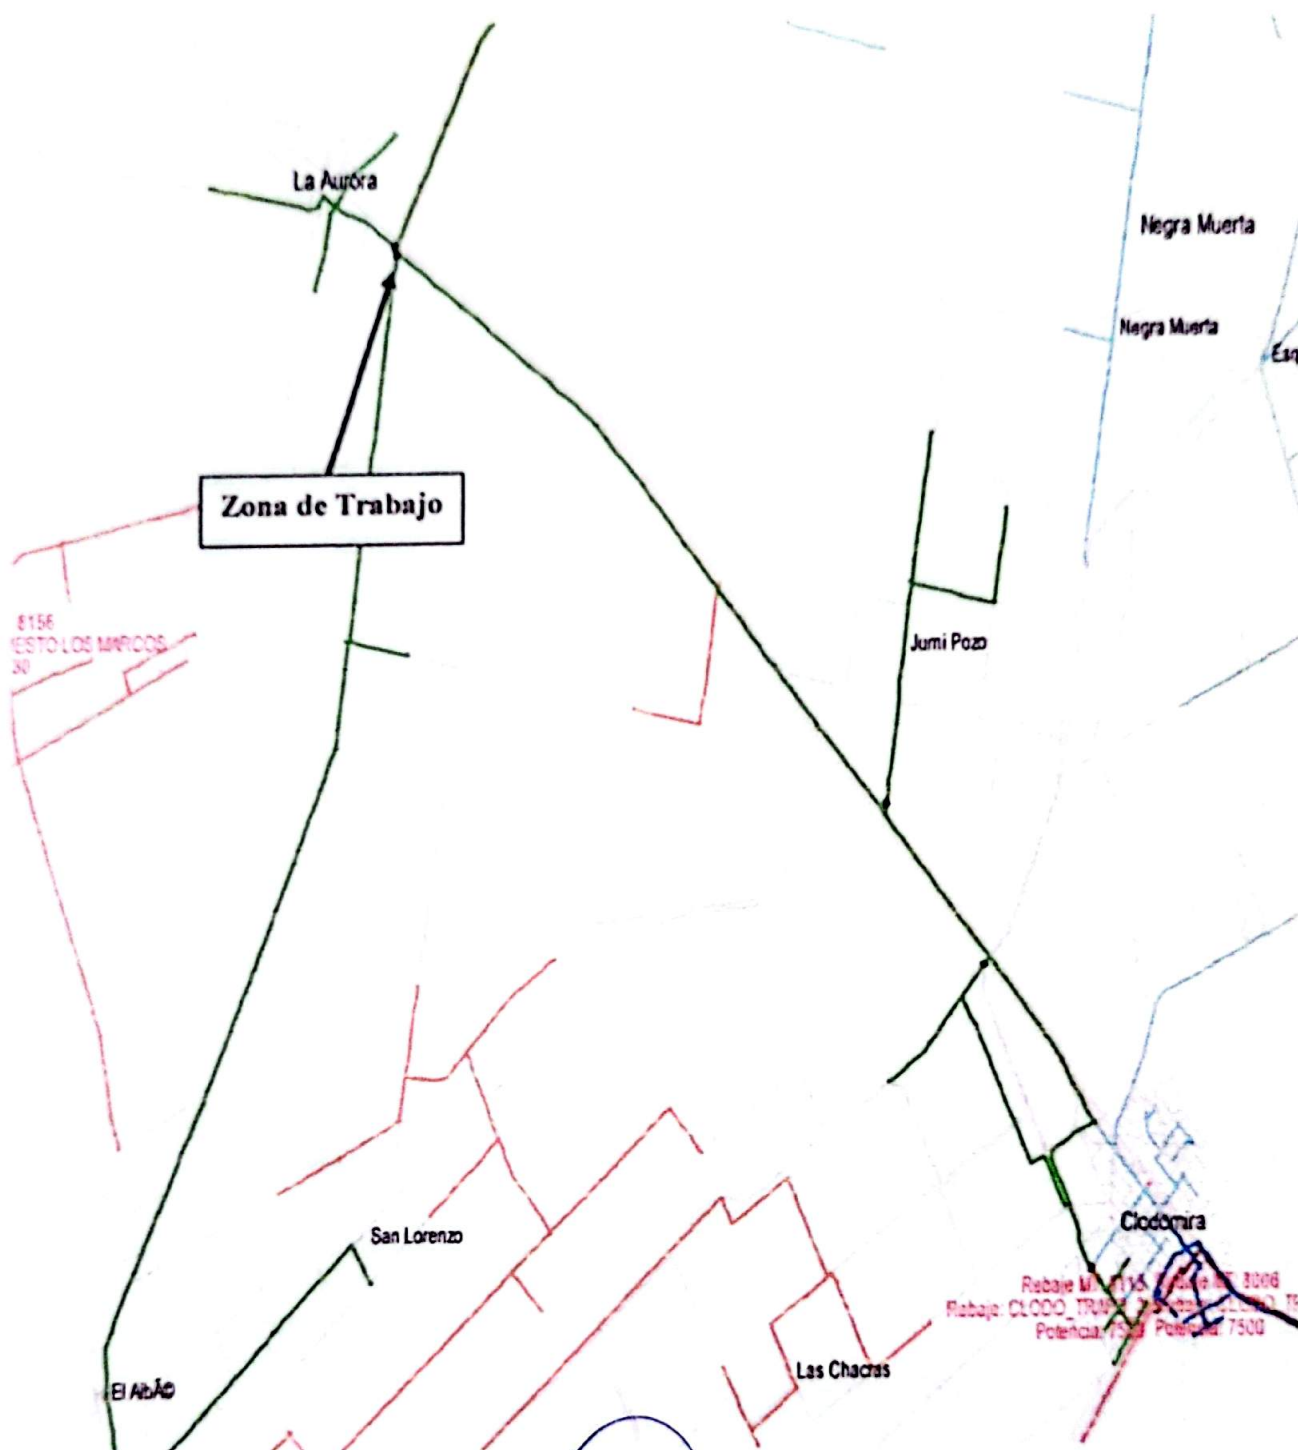


MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
E.D.E.S.E. S.A.

EDESE S.A.
GERENCIA TÉCNICA
CALIDAD DE SERVICIO

Santiago del Estero, 28 de septiembre de 2026

Sr. Presidente del
ENRESE
Dr. Luis O. Cabanillas

S _____ / _____ D

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Usted con el objeto de solicitarle autorización para la realización de un Corte en el Servicio de Energía Eléctrica no penalizable, el cual tendría las siguientes características:

Distribuidor N°: CGA103 / CGA106

Solicitante: Dto. Campo Gallo

Fecha Corte: 02-oct.-26

Nota: El corte afectará a:
D.I.O.S.S.E. Med: 700036913 y 700076269.
HOSPITAL ZONAL CPO GALLO Med: 700157680
HOSPITAL RURAL Med: 700090592
BANCO SANTIAGO DEL ESTERO Med: 433029
COLEGIO SEC CAMPO GALLO Med: 464175
TELECOM ARGENTINA S.A. Med: 700076000

Horario Inicio: 17:00 hs.

Horario Final: 20:00 hs.

Detalle de los Trabajos: Poda, Postacion de Doble Terna y Normalizacion de Salida 6.

CT Afectados: 48

Potencia FS (KVA): 8113


Zona Afectada: Campo Gallo y Zonas Rurales.

Maniobras a Efectuar: Abrir Secc: 905_INT_SALIDA3 y 905_INT_SALIDA6.

Esquema de la Instalación:

Se adjunta gráfico


La intención de este corte es realizar trabajos de mantenimiento para asegurar un servicio con la calidad que nuestros usuarios se merecen, por lo que solicito su colaboración para la ejecución del mismo. A la espera de que esta solicitud sea tenida en cuenta, lo saludo a Ud. muy atentamente.


MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
EDESE S.A.

ENRESE - SANTIAGO DEL ESTERO	
MESA DE ENTRADA	
FECHA 28/09	AÑO 2026
HORA 1400	FORMA

DISTRIBUIDOR: CGA103 / CGA106.

ZONA AFECTADA: Campo Gallo y Zonas Rurales.

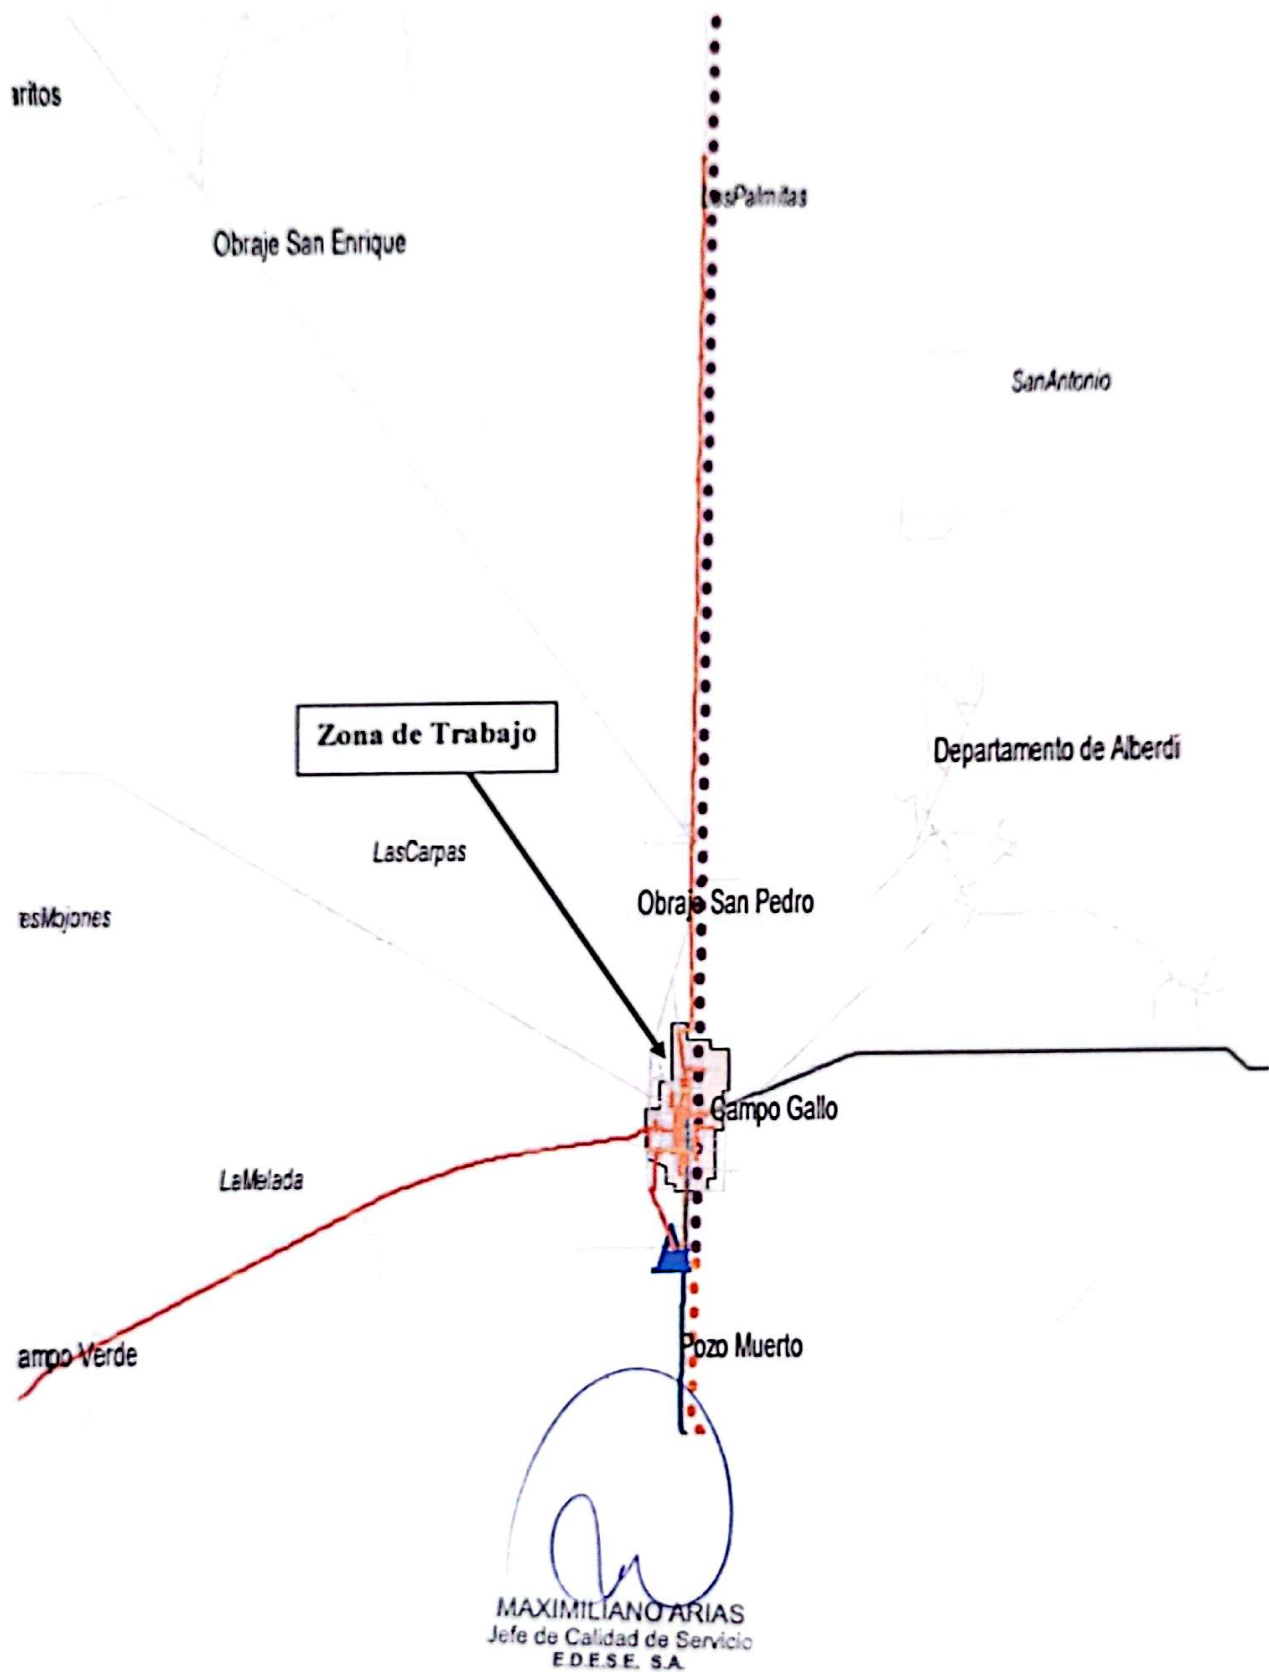

EDESE S.A.
GERENCIA TÉCNICA
CALIDAD DE SERVICIO

Santiago del Estero, 28 de septiembre de 2026

Sr. Presidente del
ENRESE
Dr. Luis O. Cabanillas

S / D

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Usted con el objeto de solicitarle autorización para la realización de un Corte en el Servicio de Energía Eléctrica no penalizable, el cual tendrá las siguientes características:

Distribuidor N°: 8009

Solicitante: Redes

Fecha Corte: 02-oct.-26

Nota:

Horario Inicio: 14:30 hs.

Horario Final: 17:30 hs.

Detalle de los Trabajos: Cambio de plataforma en mal estado por perfiles CT N°334

CT Afectados:

1

Potencia FS (KVA):

200

Zona Afectada: Parte de B° John Kennedy entre las calles Nazareth, Dr. Nicolás Leiva, Dr. Amado Afur y Pio XII.

Maniobras
a Efectuar:

Abrir Subestación: 334

Esquema de la Instalación:

Se adjunta gráfico


La intención de este corte es realizar trabajos de mantenimiento para asegurar un servicio con la calidad que nuestros usuarios se merecen, por lo que solicito su colaboración para la ejecución del mismo. A la espera de que esta solicitud sea tenida en cuenta, lo saludo a Ud. muy atentamente.

MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
E.D.E.S.E. S.A.



DISTRIBUIDOR: 8009.

ZONA AFECTADA: Parte de B° John Kennedy entre las calles Nazareth, Dr. Nicolás Leiva, Dr. Amado Afur y Pio XII.

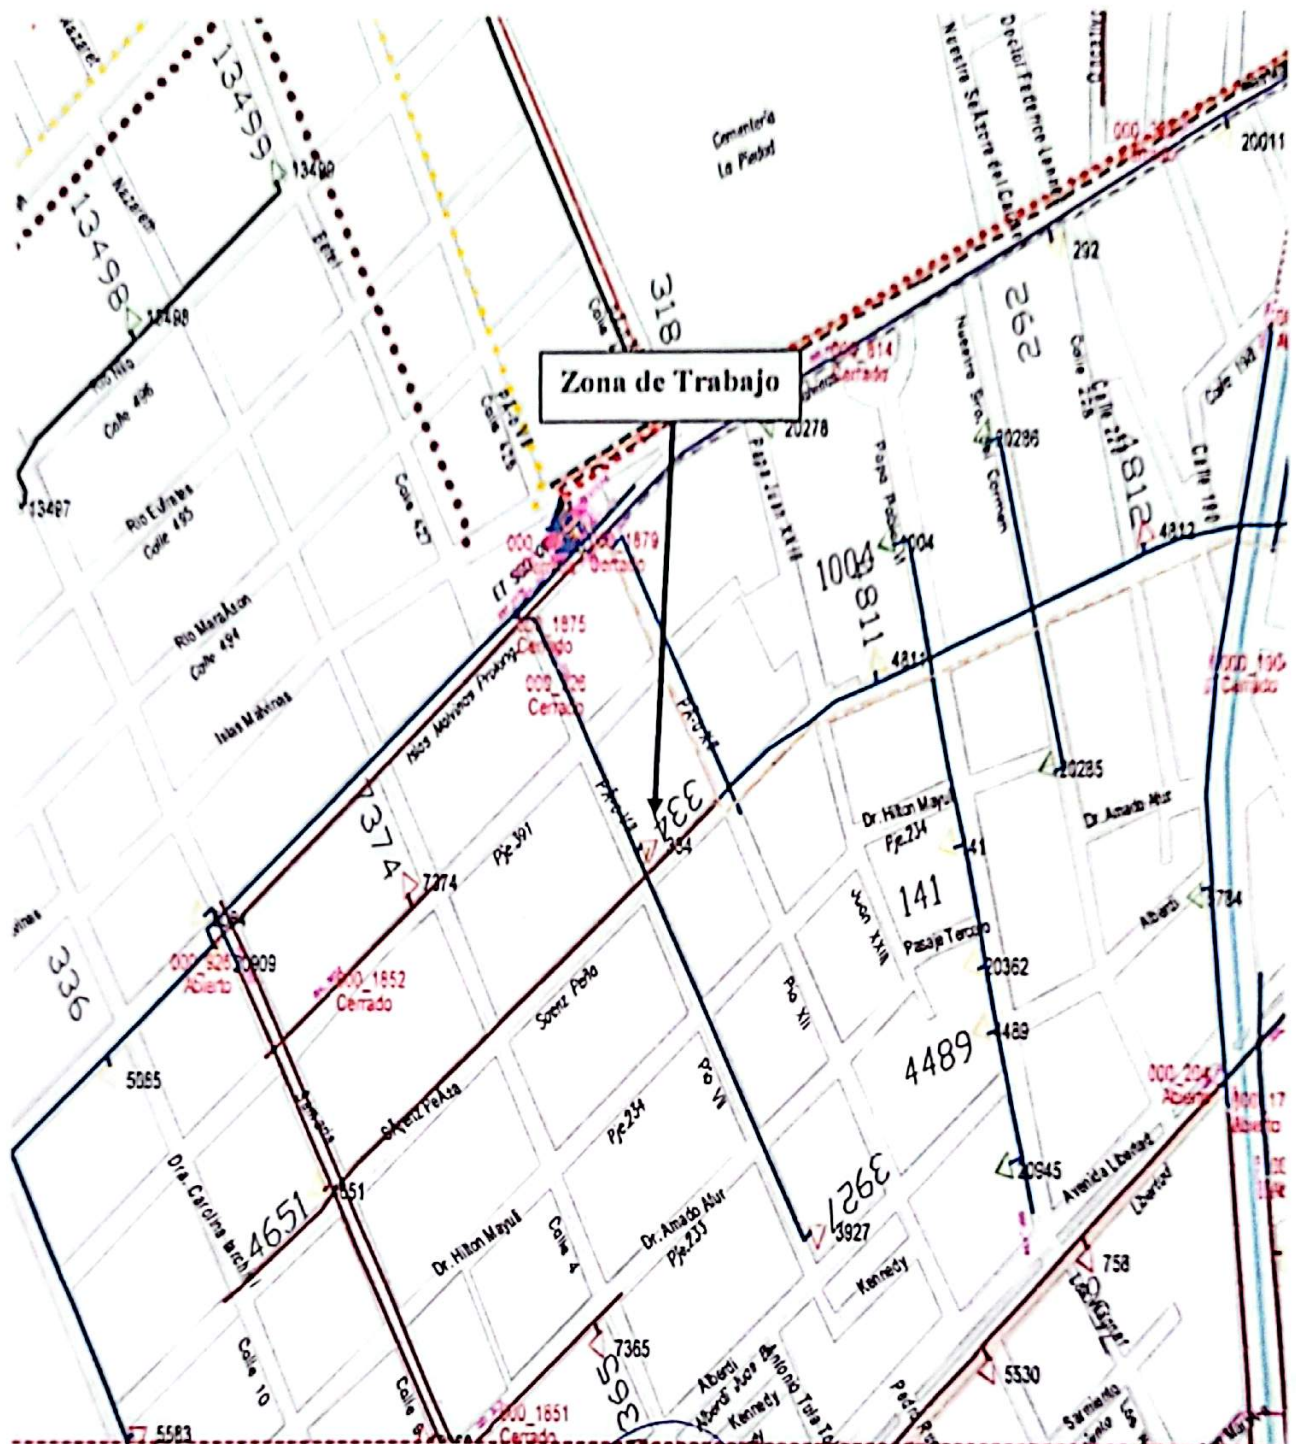

MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
E.D.E.S.E. S.A.

EDESE S.A.
GERENCIA TÉCNICA
CALIDAD DE SERVICIO

Santiago del Estero, 28 de septiembre de 2026

Sr. Presidente del
ENRESE
Dr. Luis O. Cabanillas

N° de PIFS:

Mes:

OCTUBRE

Año:

2026

S / D

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Usted con el objeto de solicitarle autorización para la realización de un Corte en el Servicio de Energía Eléctrica no penalizable, el cual tendría las siguientes características:

Distribuidor N°: 20107-8

Solicitante: Redes

Fecha Corte: 02-oct.-26

Nota:

Horario Inicio: 09:30 hs.

Horario Final: 12:30 hs.

Detalle de los Trabajos: Cambio de cruceta de MT rota o en mal estado.

CT Afectados:

1

Potencia FS (KVA):

16

Zona Afectada: Santa Rosa, San Benito, Las Tijeras, San Antonio.

Maniobras a Efectuar: Abrir Seccionamiento: 000_8213_13

Esquema de la Instalación:

Se adjunta gráfico


La intención de este corte es realizar trabajos de mantenimiento para asegurar un servicio con la calidad que nuestros usuarios se merecen, por lo que solicito su colaboración para la ejecución del mismo. A la espera de que esta solicitud sea tenida en cuenta, lo saludo a Ud. muy atentamente.


MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
E.D.E.S.E. S.A.



DISTRIBUIDOR: 20107-8.

ZONA AFECTADA: Santa Rosa, San Benito, Las Tijeras, San Antonio.

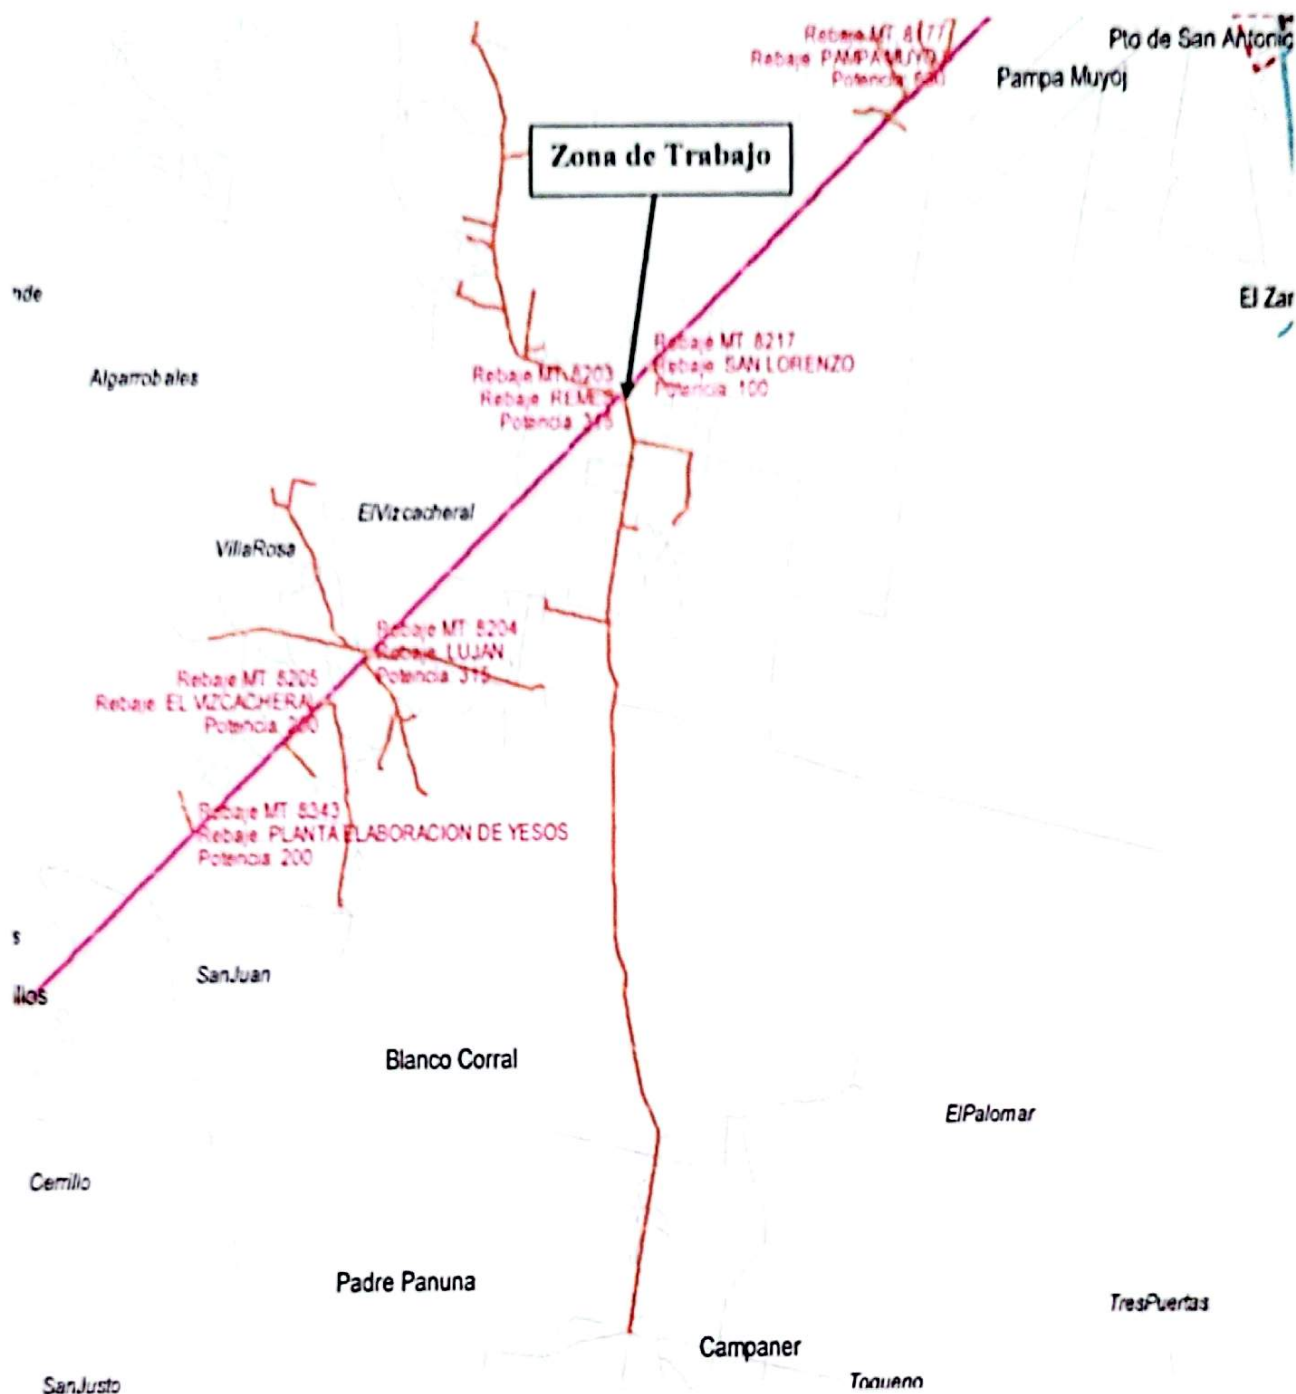


MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
E.D.E.S.E. S.A.

EDESE S.A.
GERENCIA TÉCNICA
CALIDAD DE SERVICIO

Santiago del Estero, 28 de septiembre de 2026

Sr. Presidente del
ENRESE
Dr. Luis O. Cabanillas

Nº de PIFS:

Mes:

OCTUBRE

Año:

2026

S / D

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Usted con el objeto de solicitarle autorización para la realización de un Corte en el Servicio de Energía Eléctrica no penalizable, el cual tendría las siguientes características:

Distribuidor Nº: SPO-1-001

Solicitante: Dto. Frías

Fecha Corte: 02-oct.-26

Nota:

El corte afectará a:
CONSEJO PCIAL DE VIALIDAD Med: 2773216
CONSEJO PCIAL DE VIALIDAD Med: 384951

Horario Inicio: 09:00 hs.

Horario Final: 12:00 hs.

Detalle de los Trabajos: Cambio de Postes de MT.

CT Afectados: 3

Potencia FS (KVA): 251

Zona Afectada: Medio Mundo, Pozo Cavado. Villa Guasayan, Las Talitas.

Maniobras a Efectuar: Abrir Seccionamiento: 310_329

Esquema de la Instalación:

Se adjunta gráfico


La intención de este corte es realizar trabajos de mantenimiento para asegurar un servicio con la calidad que nuestros usuarios se merecen, por lo que solicito su colaboración para la ejecución del mismo. A la espera de que esta solicitud sea tenida en cuenta, lo saludo a Ud. muy atentamente.

MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
EDESE S.A.



DISTRIBUIDOR: SPO-1-001.

ZONA AFECTADA: Medio Mundo, Pozo Cavado, Villa Guasayan, Las Talitas.

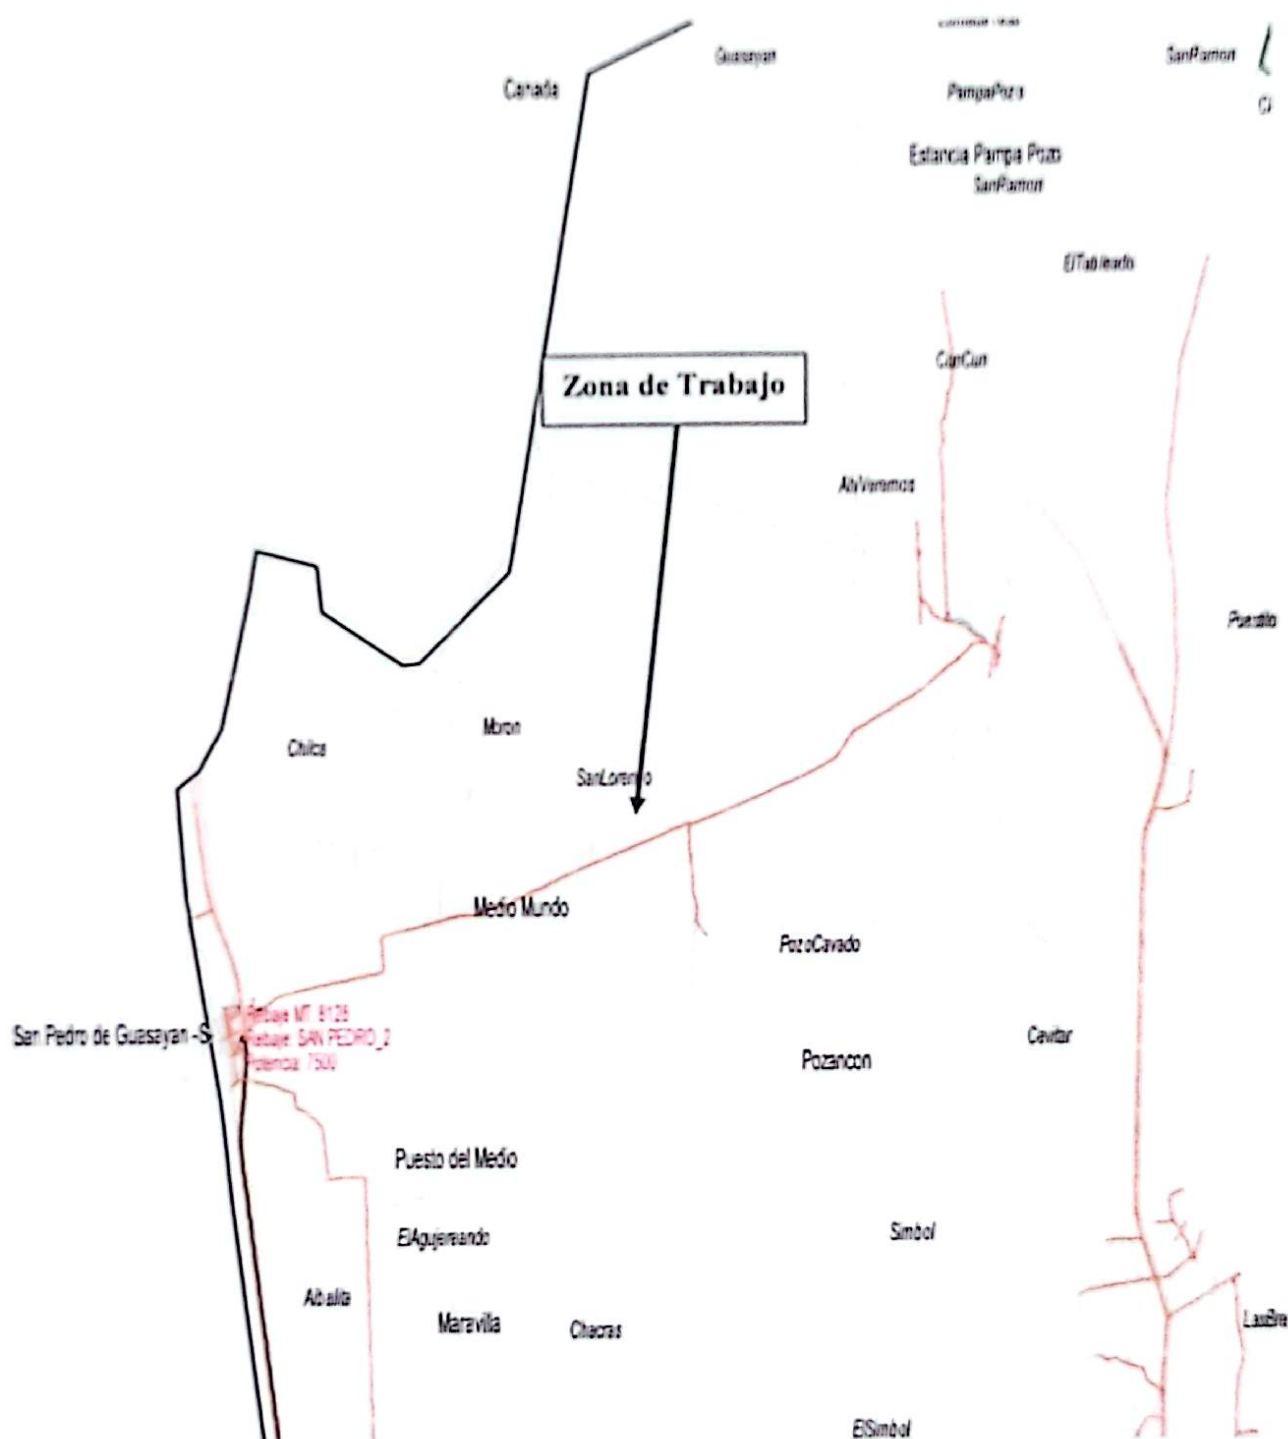


MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
E.D.E.S.E. S.A.

EDESE S.A.
GERENCIA TÉCNICA
CALIDAD DE SERVICIO

Santiago del Estero, 28 de septiembre de 2026

Sr. Presidente del
ENRESE
Dr. Luis O. Cabanillas

S _____ / _____ D

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Usted con el objeto de solicitarle autorización para la realización de un Corte en el Servicio de Energía Eléctrica no penalizable, el cual tendría las siguientes características:

Distribuidor N°: CLO-1-003

Solicitante: Dto. Clodomira

Fecha Corte: 02-oct.-26

Nota: El corte afectará a:
AGROSERVICIOS SANTIAGO SA Med: 700092005
D.I.O.S.S.E. Med: 1934746

Horario Inicio: 09:00 hs.

Horario Final: 12:00 hs.

Detalle de los Trabajos: Cambio de 5 postes de MT pasante.

CT Afectados: 32

Potencia FS (KVA): 1333

Zona Afectada: Barrio Canal, Jumi Pozo, La Aurora, Sacha Pozo, El Aibe, Antaje, San Lorenzo, La Victoria, San Pedro

Maniobras a Efectuar: Abrir Seccionamiento: 110_650 ; 110_038 ; 110_036 ; 110_954 ; 110_5145.

Esquema de la Instalación:

Se adjunta gráfico


La intención de este corte es realizar trabajos de mantenimiento para asegurar un servicio con la calidad que nuestros usuarios se merecen, por lo que solicito su colaboración para la ejecución del mismo. A la espera de que esta solicitud sea tenida en cuenta, lo saludo a Ud. muy atentamente.


MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
E.D.E.S.E. S.A.



DISTRIBUIDOR: CLO-1-003.

ZONA AFECTADA: Barrio Canal, Jumi Pozo, La Aurora, Sacha Pozo, El Aibe, Antaje, San Lorenzo, La Victoria, San Pedro

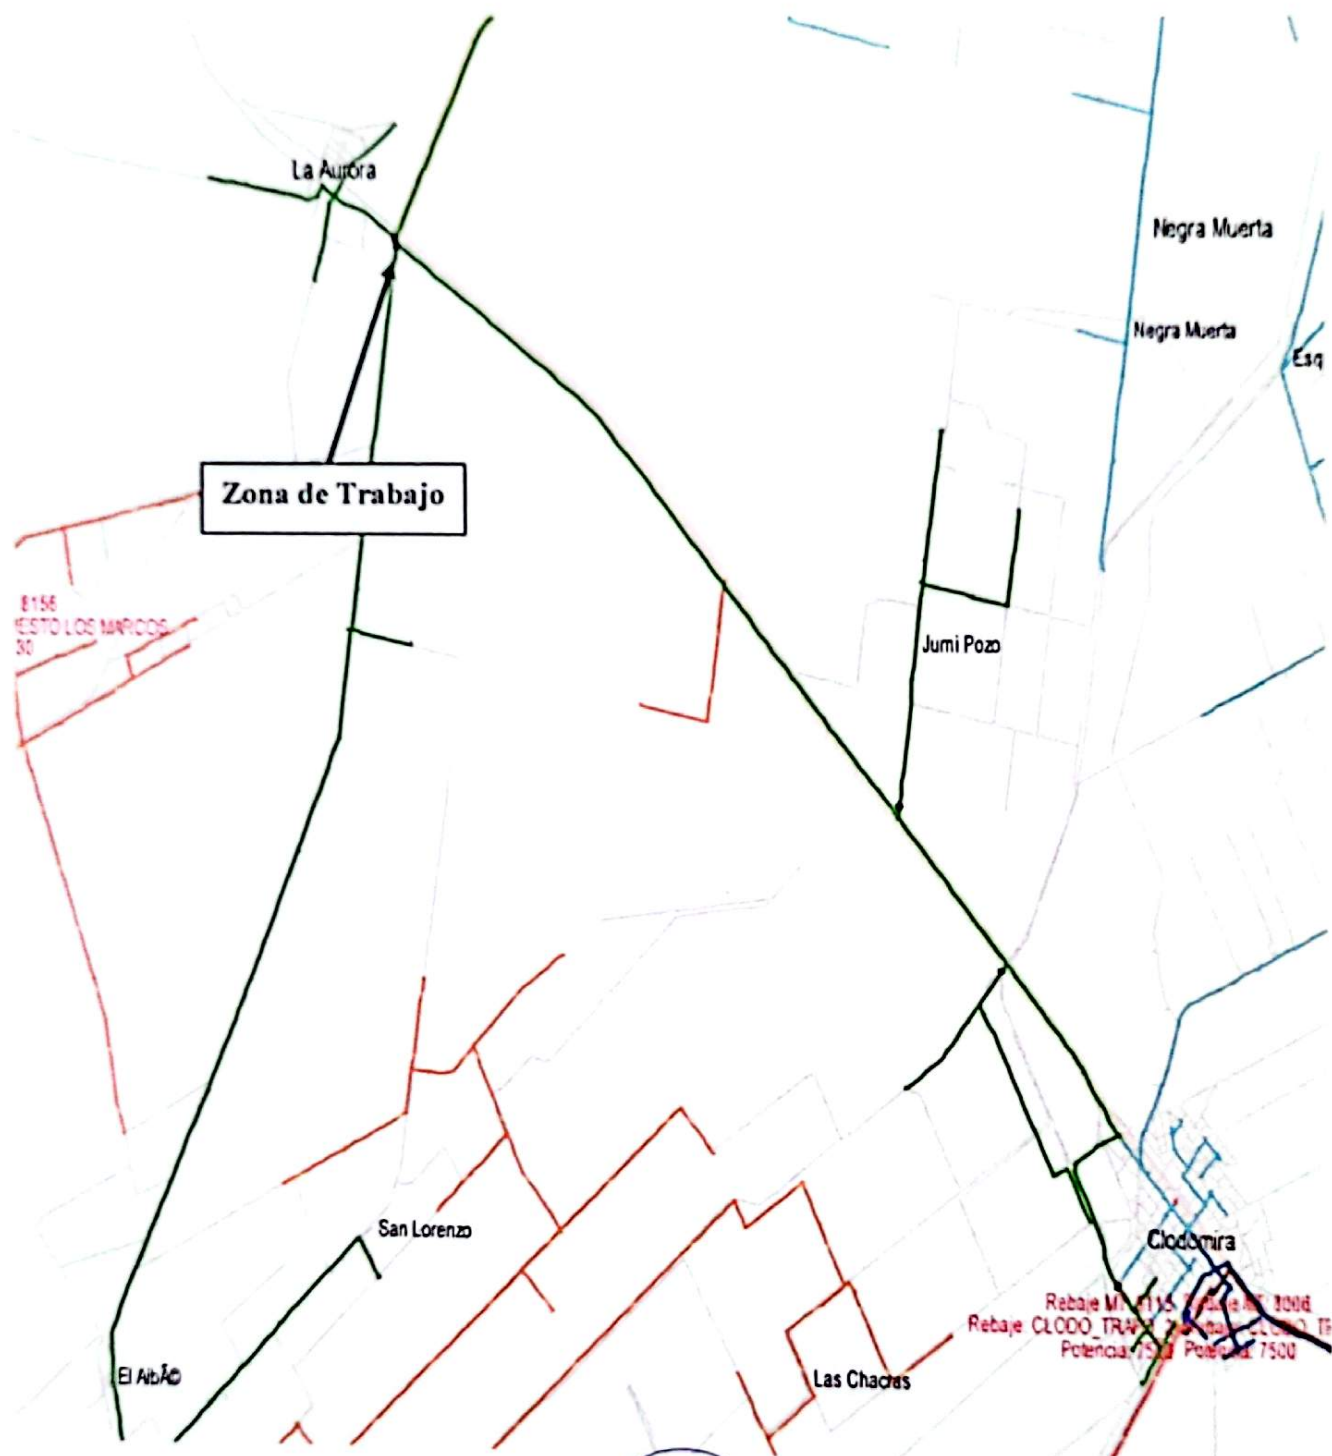


MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
E.D.E.S.E. S.A.

EDESE S.A.
GERENCIA TÉCNICA
CALIDAD DE SERVICIO

Santiago del Estero, 28 de septiembre de 2026

Sr. Presidente del
ENRESE
Dr. Luis O. Cabanillas

S / D

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Usted con el objeto de solicitarle autorización para la realización de un Corte en el Servicio de Energía Eléctrica no penalizable, el cual tendría las siguientes características:

Distribuidor N°: BPZ-1-013

Solicitante: Dto. Fernandez

Fecha Corte: 01-oct.-26

Nota:

Horario Inicio: 13:00 hs.

Horario Final: 16:00 hs.

Detalle de los Trabajos: Remplazo de postes cortados y cambio de aislacion

CT Afectados: 1

Potencia FS (KVA): 16


Zona Afectada: Brea Pozo Viejo.

Maniobras
a Efectuar: Abrir Secc. 400_075

Esquema de la Instalación:

Se adjunta gráfico


La intención de este corte es realizar trabajos de mantenimiento para asegurar un servicio con la calidad que nuestros usuarios se merecen, por lo que solicito su colaboración para la ejecución del mismo. A la espera de que esta solicitud sea tenida en cuenta, lo saludo a Ud. muy atentamente.


MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
E.D.E.S.E. S.A.

ENRESE - SANTIAGO DEL ESTERO	
MESA DE ENTRADA	
FECHA 28/09	AÑO 2026
NCPA 1400	Firma 

DISTRIBUIDOR: BPZ-1-013.

ZONA AFECTADA: Brea Pozo Viejo.

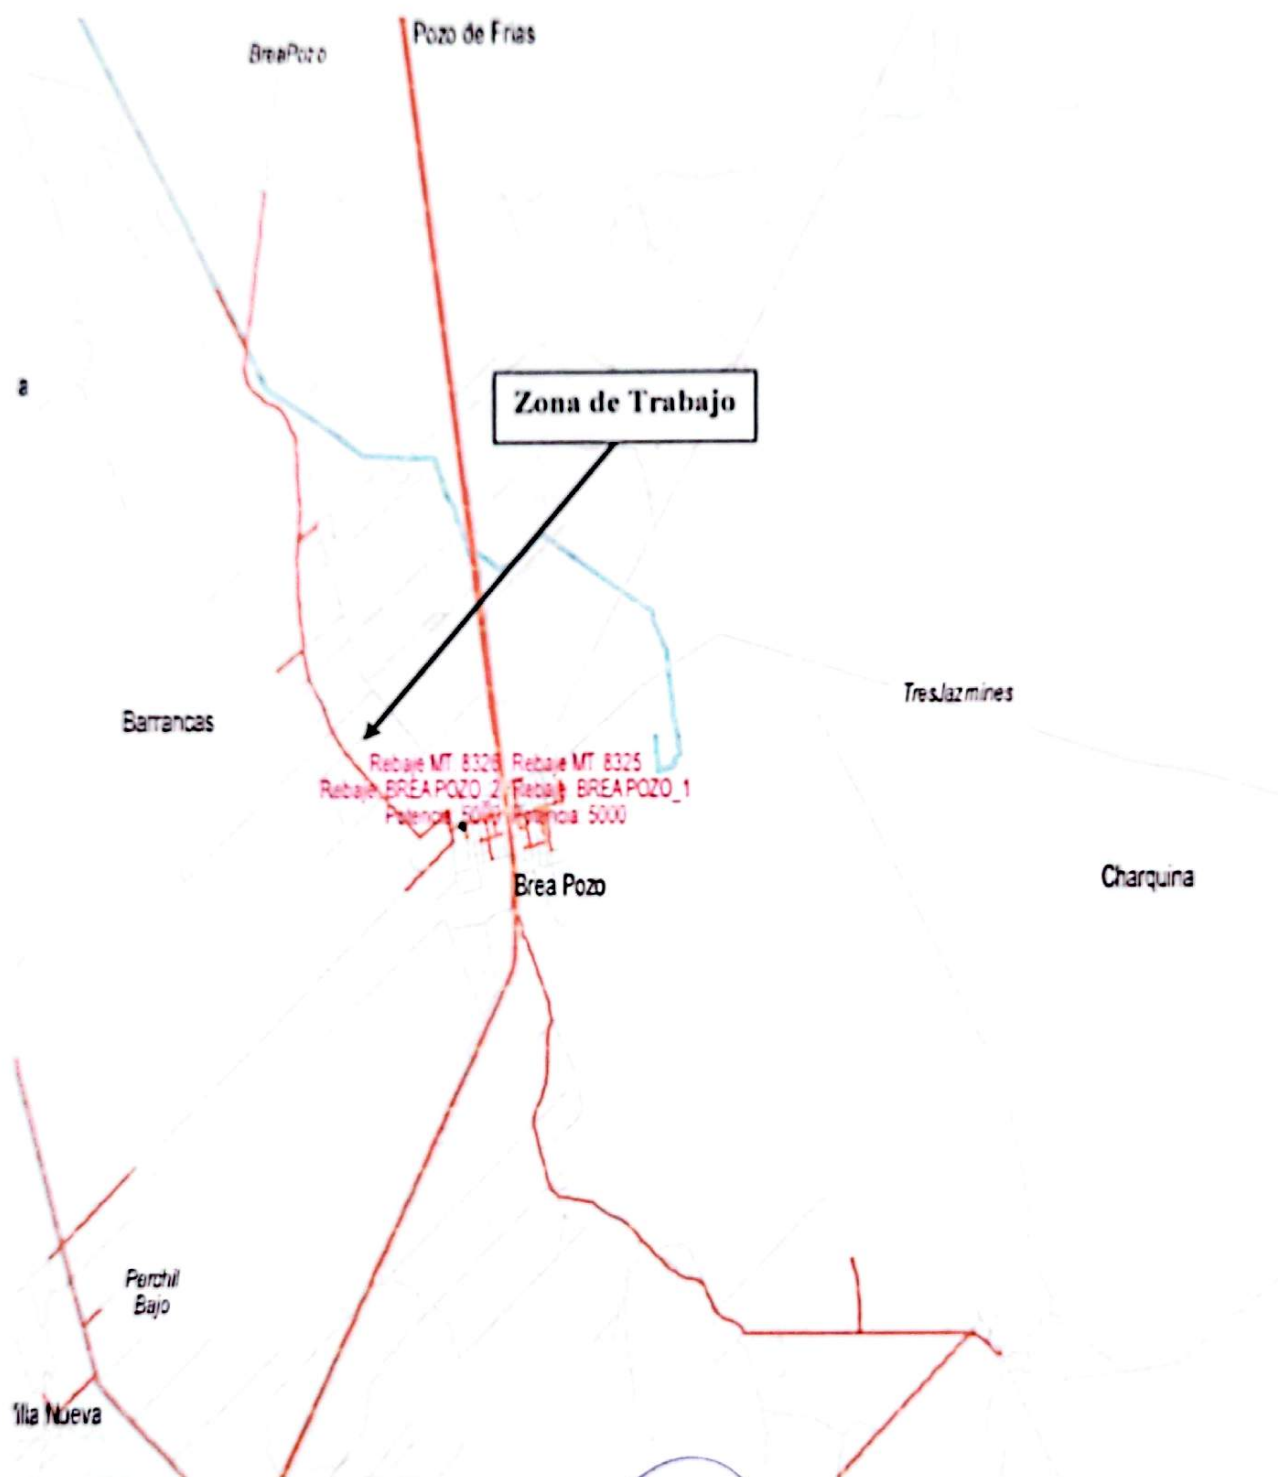


MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
E.D.E.S.E. S.A.

EDESE S.A.
GERENCIA TÉCNICA
CALIDAD DE SERVICIO

Santiago del Estero, 28 de septiembre de 2026

Sr. Presidente del
ENRESE
Dr. Luis O. Cabanillas

Nº de PIFS:

Mes:

OCTUBRE

Año:

2026

S / D

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Usted con el objeto de solicitarle autorización para la realización de un Corte en el Servicio de Energía Eléctrica no penalizable, el cual tendría las siguientes características:

Distribuidor Nº: SPO-1-001

Solicitante: Dto. Frías

Fecha Corte: 09-oct.-26

Nota: El corte afectará a:

CONSEJO PCIAL DE VIALIDAD Med: 2773216

CONSEJO PCIAL DE VIALIDAD Med: 384951

Horario Inicio: 09:00 hs.

Horario Final: 12:00 hs.

Detalle de los Trabajos: Cambio de Postes de MT.

CT Afectados: 3

Potencia FS (KVA): 251


Zona Afectada: Medio Mundo, Pozo Cavado. Villa Guasayan, Las Talitas.

Maniobras a Efectuar: Abrir Seccionamiento: 310_329

Esquema de la Instalación:

Se adjunta gráfico


La intención de este corte es realizar trabajos de mantenimiento para asegurar un servicio con la calidad que nuestros usuarios se merecen, por lo que solicito su colaboración para la ejecución del mismo. A la espera de que esta solicitud sea tenida en cuenta, lo saludo a Ud. muy atentamente.


MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
E.D.E.S.E. S.A.

ENRESE - SANTIAGO DEL ESTERO	
MESA DE ENTRADA	
FECHA	28/09 AÑO 2026
HORA	14:00

DISTRIBUIDOR: SPO-1-001.

ZONA AFECTADA: Medio Mundo, Pozo Cavado. Villa Guasayan, Las Talitas.

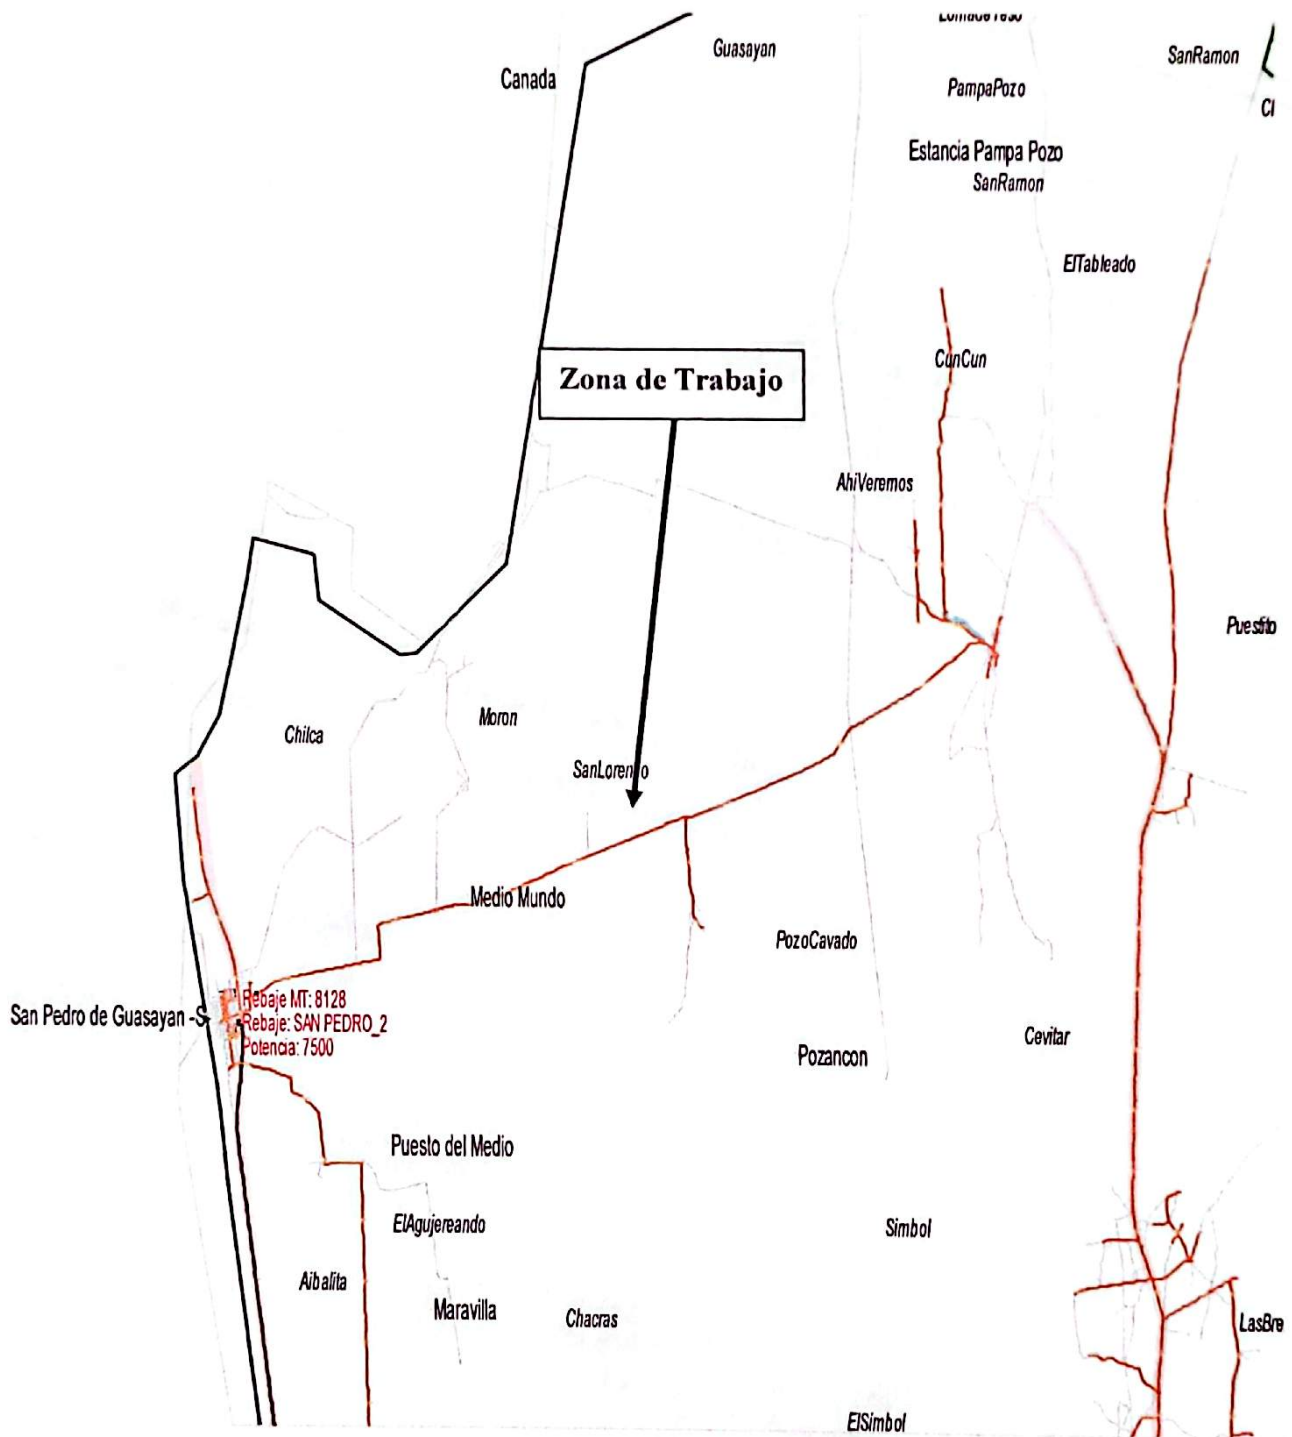

MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
E.D.E.S.E. S.A.

EDESE S.A.
GERENCIA TÉCNICA
CALIDAD DE SERVICIO

Santiago del Estero, 28 de septiembre de 2026

Sr. Presidente del
ENRESE
Dr. Luis O. Cabanillas

Nº de PIFS:

Mes:

OCTUBRE

Año:

2026

S / D

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Usted con el objeto de solicitarle autorización para la realización de un Corte en el Servicio de Energía Eléctrica no penalizable, el cual tendría las siguientes características:

Distribuidor Nº: 2032

Solicitante: Redes

Fecha Corte: 08-oct.-26

Nota:

El corte afectará a:
CONSEJO PCIAL DE VIALIDAD Med: 700160843
CONORVIAL SA Med: 700090400 y 700088318.
CLUB ATLETICO GUEMES Med: 700032615
SABA SRL Med: 700160766
PROTAN SRL Med: 700037369

Horario Inicio: 08:30 hs.

Horario Final: 11:30 hs.

Detalle de los Trabajos: Tendido de Linea de Media Tensión Compacta.

CT Afectados: 11

Potencia FS (KVA): 1416

Zona Afectada: Maquito. Independencia Prolongación.

Maniobras a Efectuar: Abrir Seccionamiento: 000_REC_MACO ; 000_428.

Esquema de la Instalación:


Se adjunta gráfico

La intención de este corte es realizar trabajos de mantenimiento para asegurar un servicio con la calidad que nuestros usuarios se merecen, por lo que solicito su colaboración para la ejecución del mismo. A la espera de que esta solicitud sea tenida en cuenta, lo saludo a Ud. muy atentamente.


MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
E.D.E.S.E. S.A.



ZONA AFECTADA: Maquito. Independencia Prolongación.

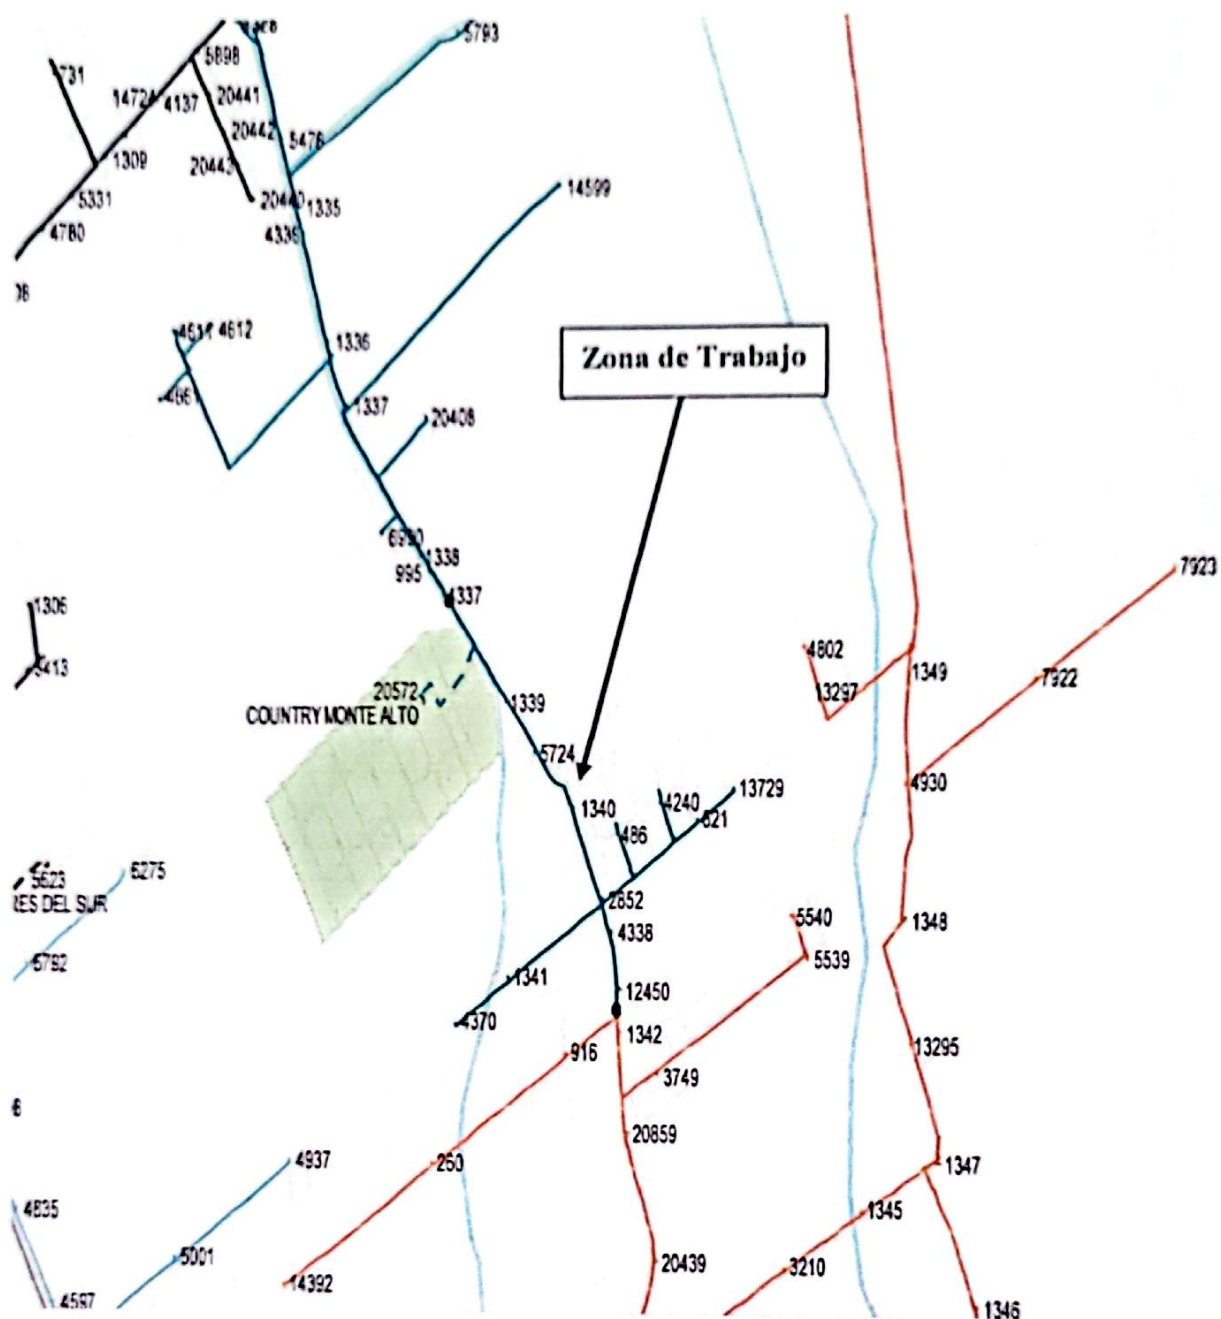


MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
EDESE SA

EDESE S.A.
GERENCIA TÉCNICA
CALIDAD DE SERVICIO

Santiago del Estero, 28 de septiembre de 2026

Sr. Presidente del
ENRESE
Dr. Luis O. Cabanillas

Nº de PIFS:

Mes:

OCTUBRE

Año:

2026

S / D

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Usted con el objeto de solicitarle autorización para la realización de un Corte en el Servicio de Energía Eléctrica no penalizable, el cual tendría las siguientes características:

Distribuidor Nº: CLO-1-003

Solicitante: Dto. Clodomira

Fecha Corte: 07-oct.-26

Nota:

Horario Inicio: 09:00 hs.

Horario Final: 12:00 hs.

Detalle de los Trabajos: Cambio de 5 postes de MT pasante.

CT Afectados: 21

Potencia FS (KVA): 645


Zona Afectada: Barrio Canal, Jumi Pozo, La Aurora, Sacha Pozo, El Aibe, Antaje, San Lorenzo, La Victoria, San Pedro

Maniobras a Efectuar: Abrir Seccionamiento: 110_039 ; 110_038.

Esquema de la Instalación:

Se adjunta gráfico


La intención de este corte es realizar trabajos de mantenimiento para asegurar un servicio con la calidad que nuestros usuarios se merecen, por lo que solicito su colaboración para la ejecución del mismo. A la espera de que esta solicitud sea tenida en cuenta, lo saludo a Ud. muy atentamente.


MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
E.D.E.S.E. S.A.

ENRESE - SANTIAGO DEL ESTERO	
MESA DE ENTRADA	
FECHA	28/09/2026
HORA	14:00

DISTRIBUIDOR: CLO-1-003.

ZONA AFECTADA: Sacha Pozo, El Aibe, Antaje, San Lorenzo, La Victoria, San Pedro.

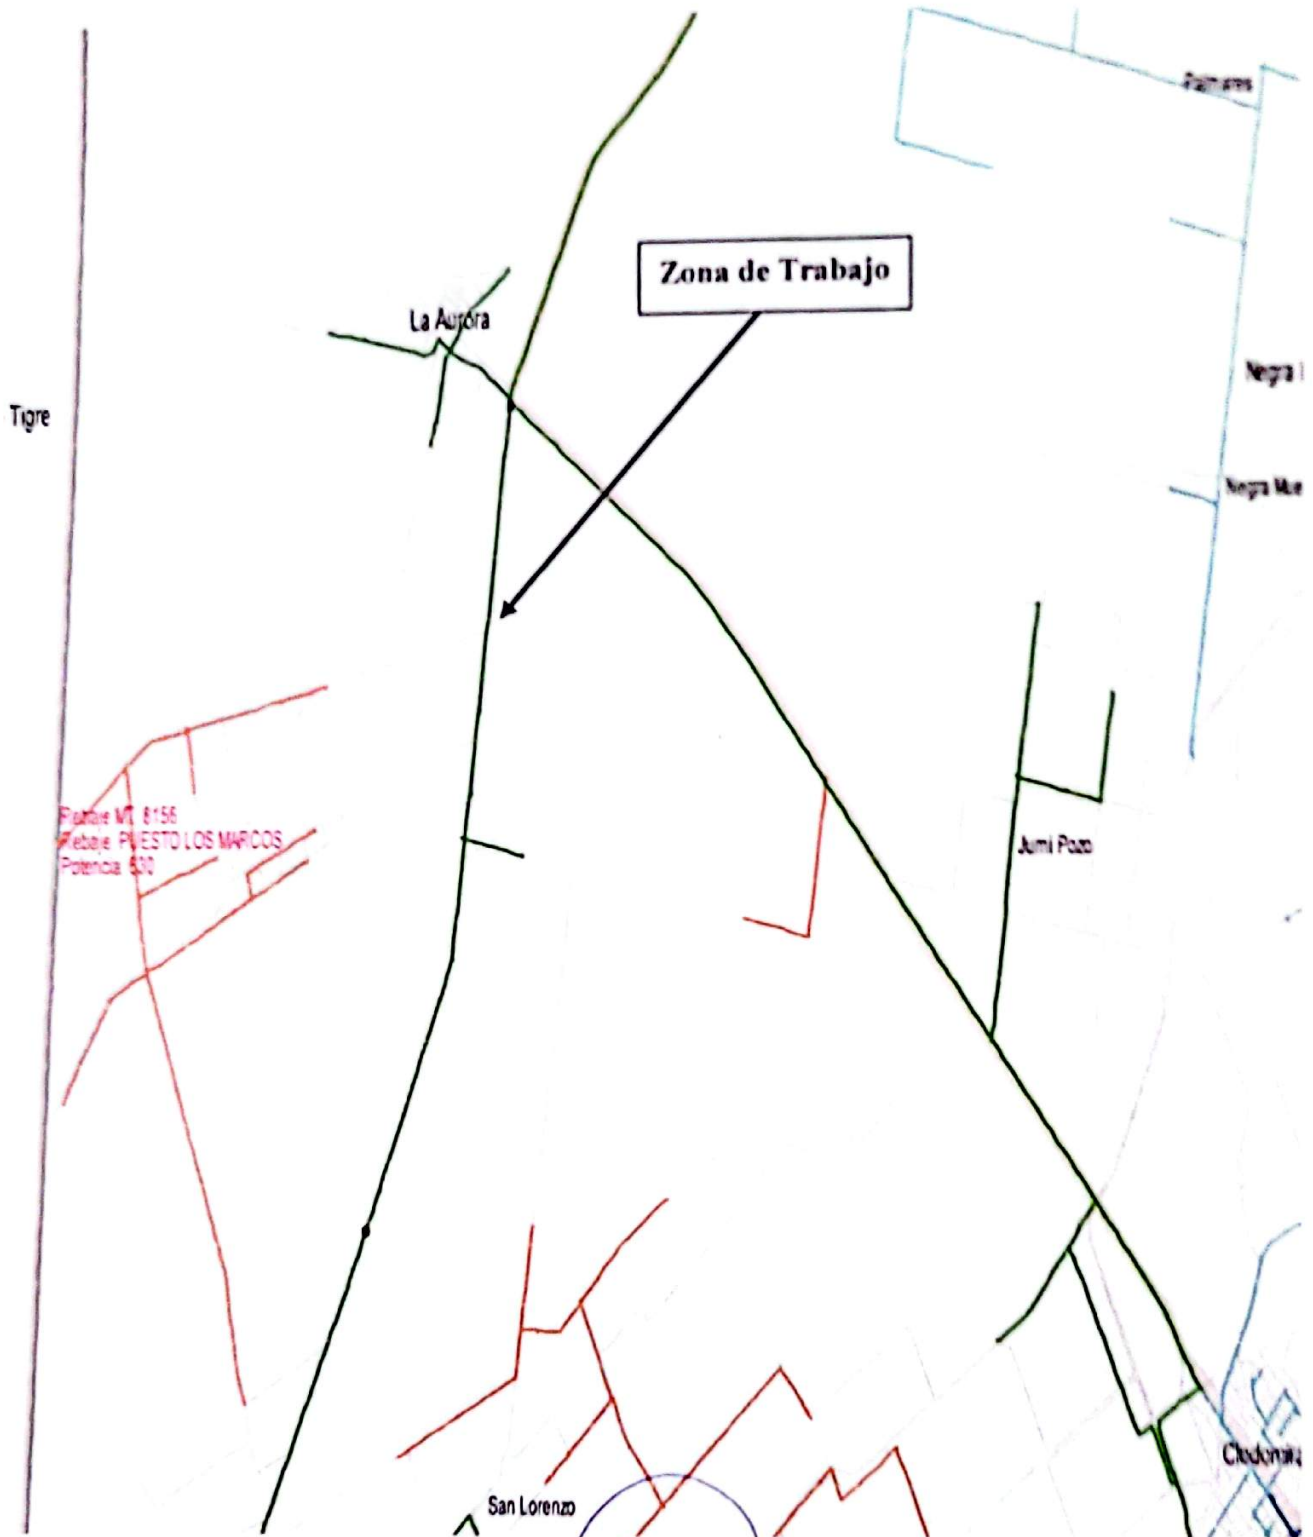

MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
E.D.E.S.E. S.A.

EDESE S.A.
GERENCIA TÉCNICA
CALIDAD DE SERVICIO

Santiago del Estero, 28 de septiembre de 2026

Sr. Presidente del
ENRESE
Dr. Luis O. Cabanillas

N° de PIFS:

Mes:

OCTUBRE

Año:

2026

S / D

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Usted con el objeto de solicitarle autorización para la realización de un Corte en el Servicio de Energía Eléctrica no penalizable, el cual tendría las siguientes características:

Distribuidor N°: 3116

Solicitante: Obras

Fecha Corte: 07-oct.-26

Nota: El corte afectará a:

LOS TRES H SRL Med: 2755070

Horario Inicio: 09:00 hs.

Horario Final: 12:00 hs.

Detalle de los Trabajos: Repotenciar SETA N° 3149 (de 5 KVA a 25 KVA)

CT Afectados: 4

Potencia FS (KVA): 166

Zona Afectada: Río Hondo, Isla de Sotelo, Sotelillo, Saladillo y Tala Pozo.

Maniobras a Efectuar: Abrir Seccionamiento: 200_061

Esquema de la Instalación:

Se adjunta gráfico


La intención de este corte es realizar trabajos de mantenimiento para asegurar un servicio con la calidad que nuestros usuarios se merecen, por lo que solicito su colaboración para la ejecución del mismo. A la espera de que esta solicitud sea tenida en cuenta, lo saludo a Ud. muy atentamente.

MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
E.D.E.S.E. S.A.

ENRESE - SANTIAGO DEL ESTERO	
MESA DE ENTRADA	
FECHA	28/09 AÑO 2026
HORA	14:00

DISTRIBUIDOR: 3116.

ZONA AFECTADA: Río Hondo, Isla de Sotelo, Sotelillo, Saladillo y Tala Pozo.

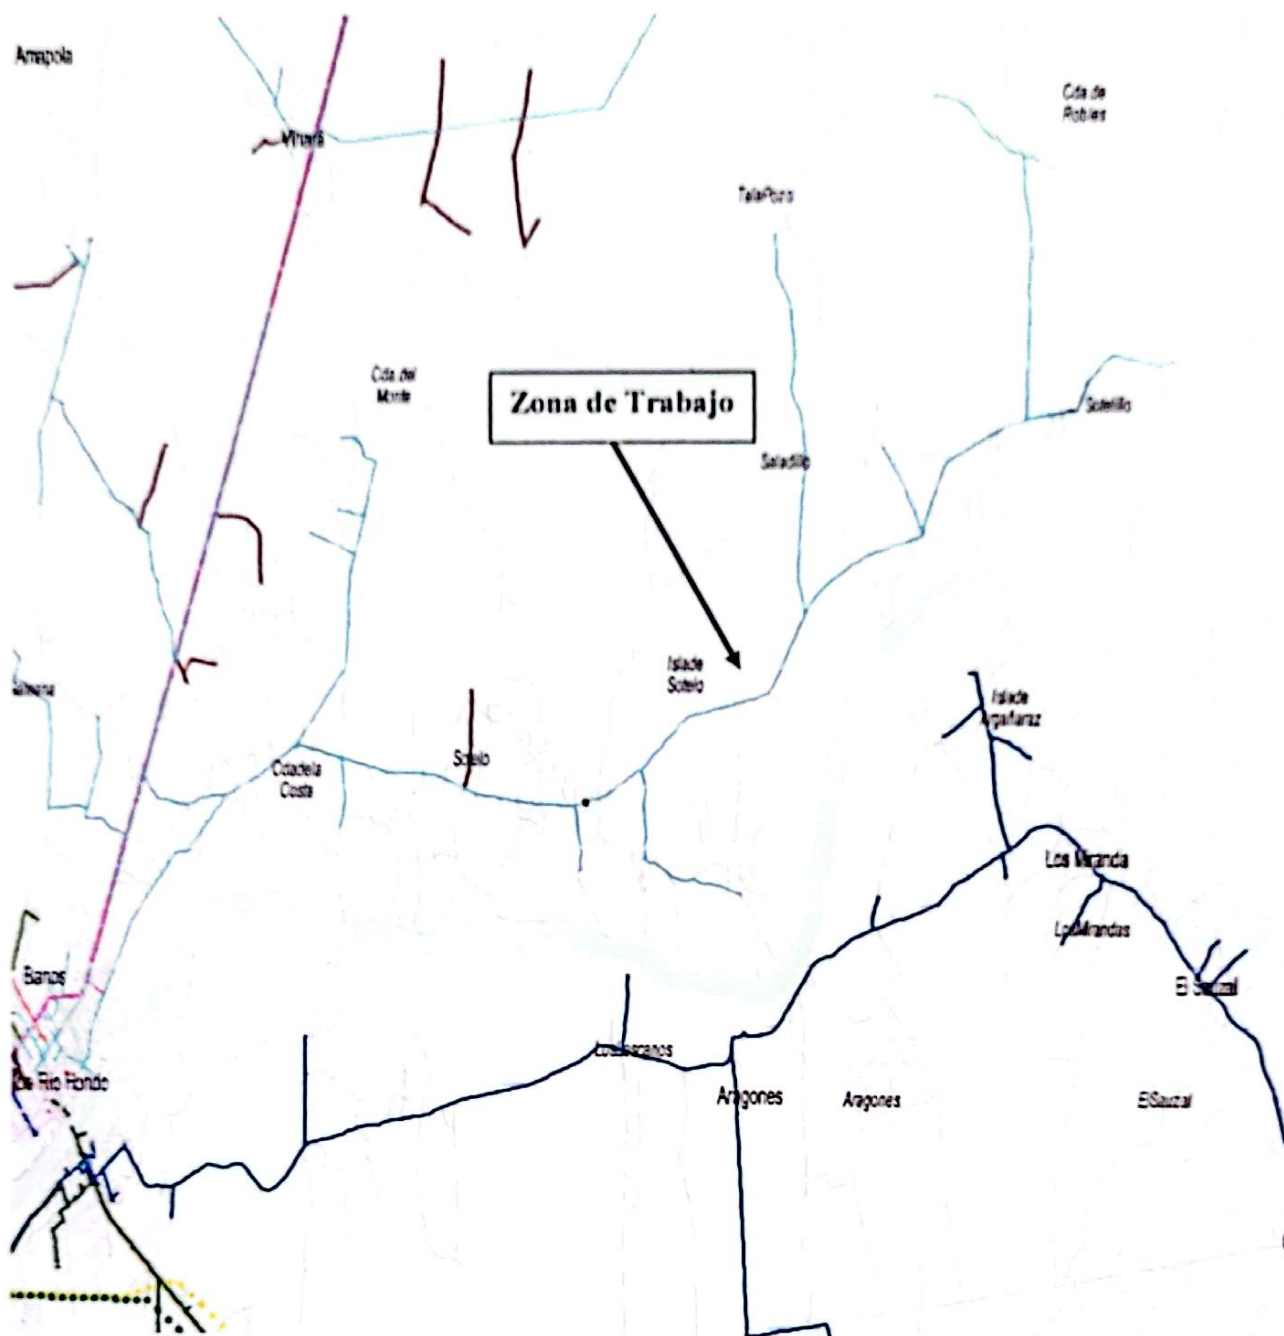

MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
E.D.E.S.E. S.A.

EDESE S.A.
GERENCIA TÉCNICA
CALIDAD DE SERVICIO

Santiago del Estero, 28 de septiembre de 2026

Sr. Presidente del
ENRESE
Dr. Luis O. Cabanillas

S _____ / _____ D

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Usted con el objeto de solicitarle autorización para la realización de un Corte en el Servicio de Energía Eléctrica no penalizable, el cual tendría las siguientes características:

Distribuidor N°: 1001/ BES-1-004

Solicitante: Redes

Fecha Corte: 06-oct.-26

Nota:

Horario Inicio: 14:00 hs.

Horario Final: 17:00 hs.

Detalle de los Trabajos: cambio de seccion - tendido de linea de media tension

CT Afectados: 11

Potencia FS (KVA): 2565

Zona Afectada: Ciudad de La Banda. Parte de los B° San Javier y Villa Nueva.

Maniobras a Efectuar: Abrir Seccionamiento: 000_985 ; 000_2993 ; 000_2996.

Esquema de la Instalación:

Se adjunta gráfico


La intención de este corte es realizar trabajos de mantenimiento para asegurar un servicio con la calidad que nuestros usuarios se merecen, por lo que solicito su colaboración para la ejecución del mismo. A la espera de que esta solicitud sea tenida en cuenta, lo saludo a Ud. muy atentamente.


MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
E.D.E.S.E. S.A.



DISTRIBUIDOR: 1001/ BES-1-004.

ZONA AFECTADA: Ciudad de La Banda. Parte de los B° San Javier y Villa Nueva.

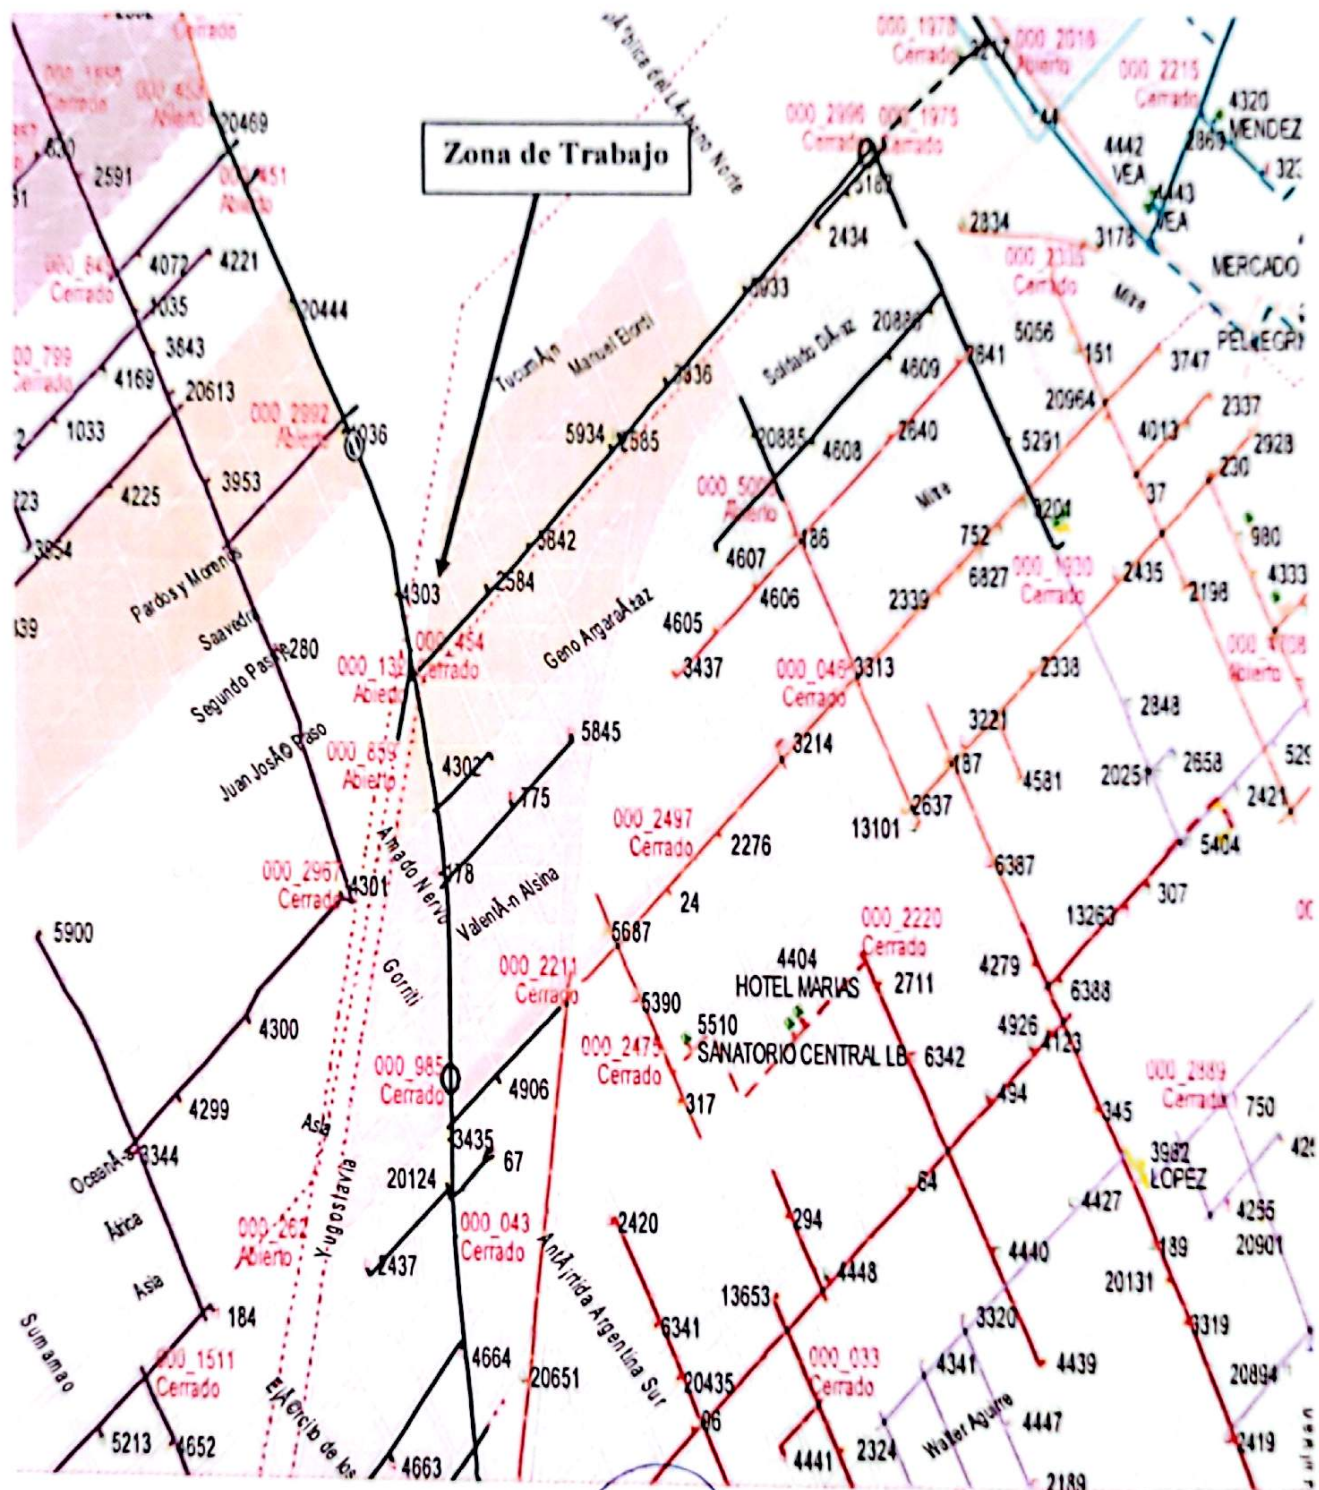

MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
E.D.E.S.E. S.A.

EDESE S.A.
GERENCIA TÉCNICA
CALIDAD DE SERVICIO

Santiago del Estero, 28 de septiembre de 2026

Sr. Presidente del
ENRESE
Dr. Luis O. Cabanillas

S _____ D _____

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Usted con el objeto de solicitarle autorización para la realización de un Corte en el Servicio de Energía Eléctrica no penalizable, el cual tendría las siguientes características:

Distribuidor N°: 40100-9

Solicitante: Obras

Fecha Corte: 06-oct.-26

Nota: El corte afectará a:
EC S.A.P.E.M. Med: 700088220
D.I.O.S.S.E. Med: 700036905

Horario Inicio: 09:00 hs.

Horario Final: 12:00 hs.

Detalle de los Trabajos: Izado de columna. Tendido de Linea.

CT Afectados: 5 Potencia FS (KVA): 516

Zona Afectada: Tapso.

Maniobras a Efectuar: Abrir Seccionamiento: 300_4962

Esquema de la Instalación:

Se adjunta gráfico


La intención de este corte es realizar trabajos de mantenimiento para asegurar un servicio con la calidad que nuestros usuarios se merecen, por lo que solicito su colaboración para la ejecución del mismo. A la espera de que esta solicitud sea tenida en cuenta, lo saludo a Ud. muy atentamente.

MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
EDESE. S.A.



DISTRIBUIDOR: 40100-9.

ZONA AFECTADA: Tapso.

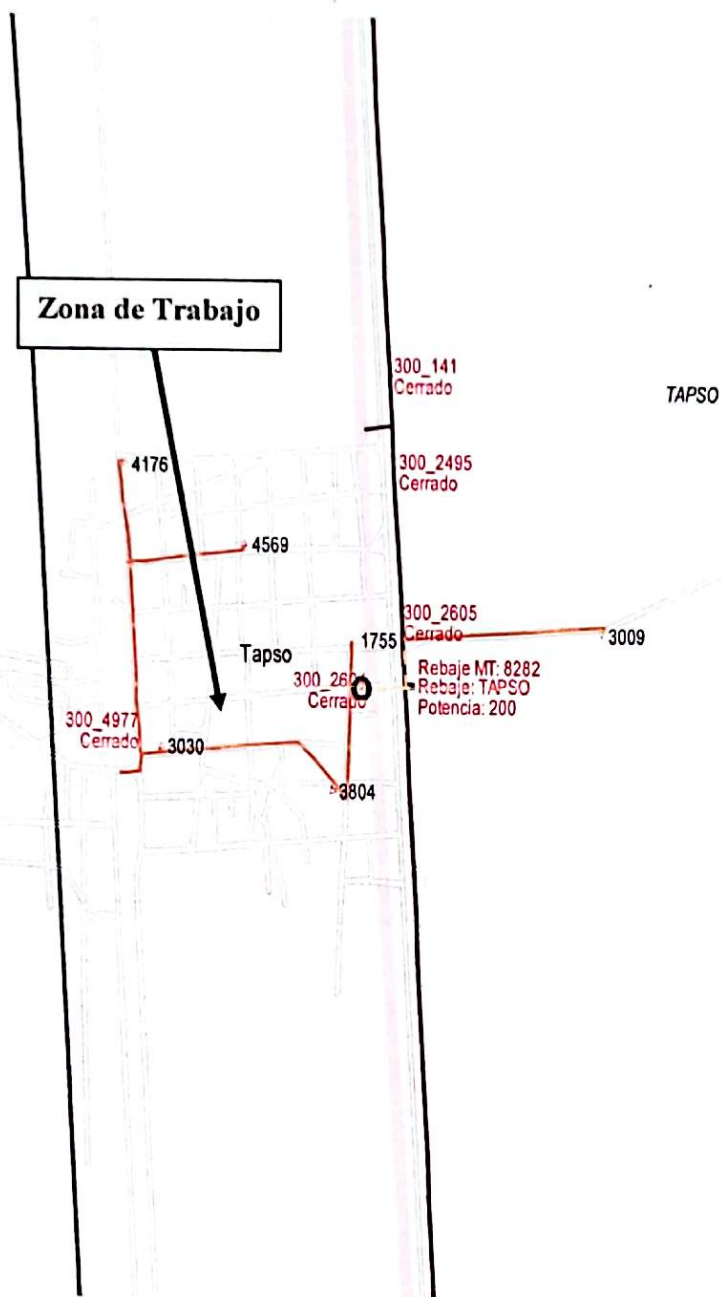

MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
E.D.E.S.E. S.A.