

933

EDESE S.A.
GERENCIA TÉCNICA
CALIDAD DE SERVICIO

Santiago del Estero, 15 de septiembre de 2026

✓
Sr. Presidente del
ENRESE
Dr. Luis O. Cabanillas

N° de PIFS:

Mes:

Año:

SEPTIEMBRE

2026

S / **D**

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Usted con el objeto de solicitarle autorización para la realización de un Corte en el Servicio de Energía Eléctrica no penalizable, el cual tendría las siguientes características:

Distribuidor N°: LOR-1-002

Solicitante: Dto. Loreto

Fecha Corte: 29-sep.-26

Nota:

Horario Inicio: 09:00 hs.

Horario Final: 12:00 hs.

Detalle de los Trabajos: Cambio de trafo por perdida de aceite.

CT Afectados: 1

Potencia FS (KVA): 16


Zona Afectada: San Juan y Simbol Yacujoy.

Maniobras a Efectuar: Abrir Secc. 020_4729.

Esquema de la Instalación:


Se adjunta gráfico

La intención de este corte es realizar trabajos de mantenimiento para asegurar un servicio con la calidad que nuestros usuarios se merecen, por lo que solicito su colaboración para la ejecución del mismo. A la espera de que esta solicitud sea tenida en cuenta, lo saludo a Ud. muy atentamente.


MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
E.D.E.S.E. S.A.



ZONA AFECTADA: San Juan y Simbol Yacujoy.

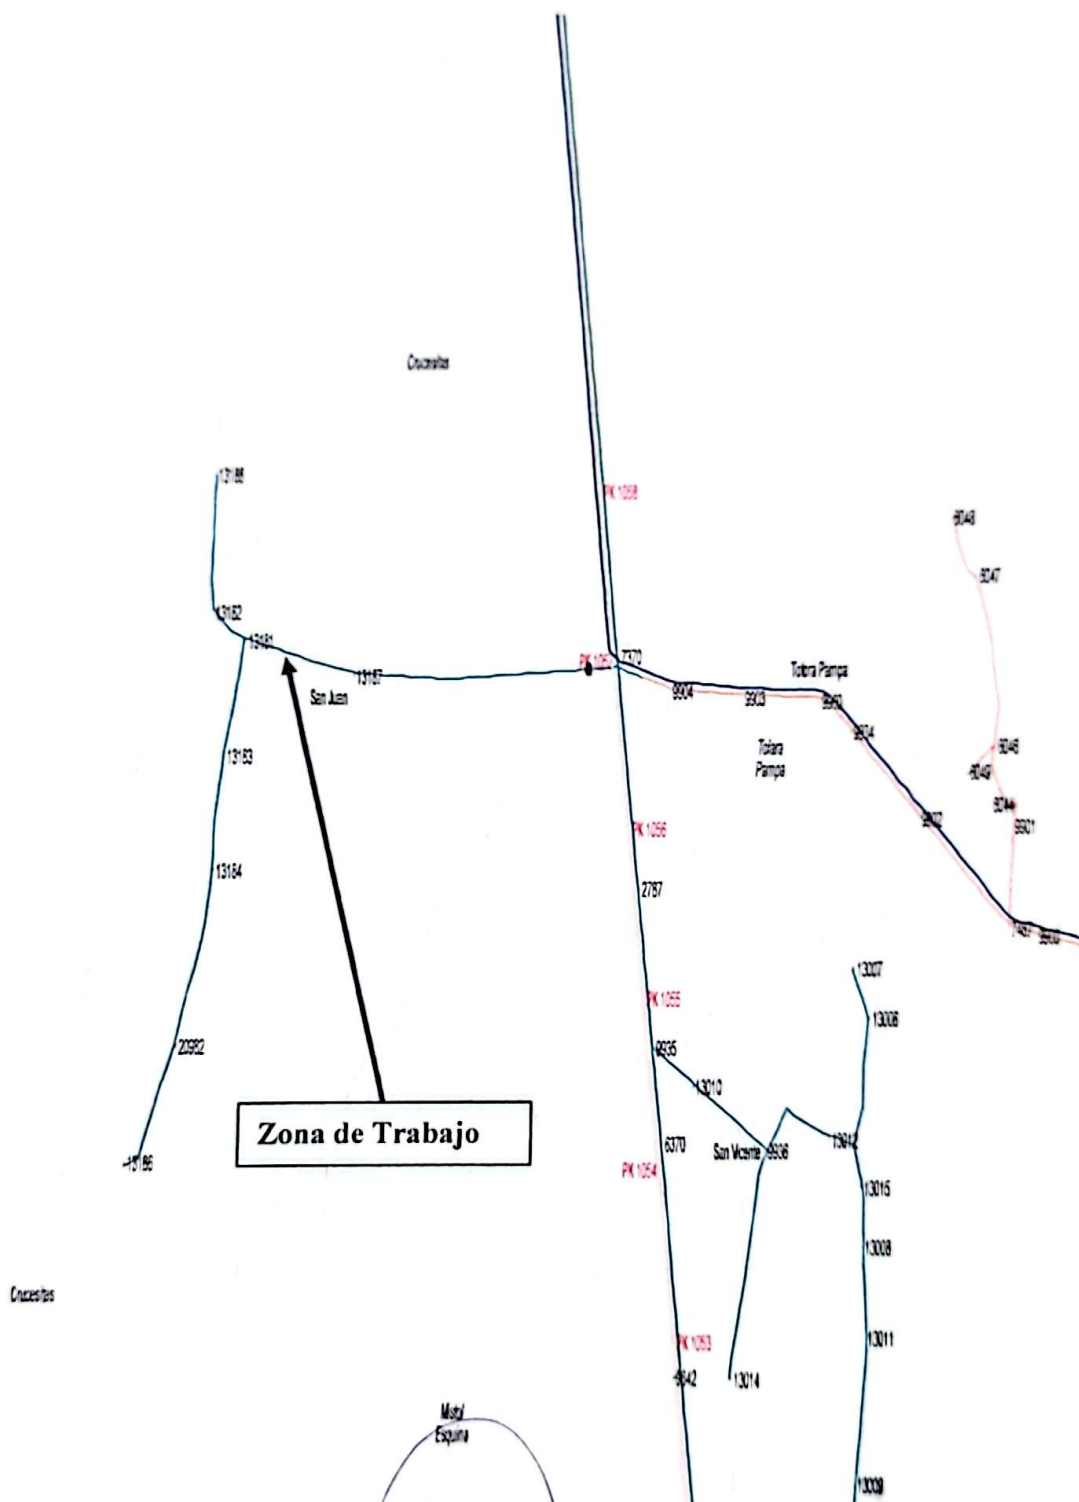

MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
E.D.E.S.E. S.A.

EDESE S.A.
GERENCIA TÉCNICA
CALIDAD DE SERVICIO

Santiago del Estero, 15 de septiembre de 2026

Sr. Presidente del
ENRESE
Dr. Luis O. Cabanillas

S _____ / _____ D

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Usted con el objeto de solicitarle autorización para la realización de un Corte en el Servicio de Energía Eléctrica no penalizable, el cual tendrá las siguientes características:

Distribuidor N°: SHO-1-002/003

Solicitante: Dto. Suncho Corral

Fecha Corte: 17-sep.-26

Nota: El corte afectará a:
HOSPITAL DISTRITAL SUNCH Med. N° 700086835.
BANCO SANTIAGO DEL ESTERO Med. N° 2539620
AGUAS DE SANTIAGO SA. Med. N° 700034085.
ESCUELA E GERER Med. N° 700023166.
GREPI DANIEL JORGE Med. N° 2843611.
SANTIAGO DEL ESTERO S.A.

Horario Inicio: 14:00 hs.

Horario Final: 17:00 hs.

Detalle de los Trabajos: Cambio de poste de 13,2.

CT Afectados: 27 Potencia FS (KVA): 5710

Zona Afectada: Parte de Suncho Corral y Zona Rural.

Maniobras a Efectuar: Abrir Secc. 430_4075, 430_4074.

Esquema de la Instalación:

Se adjunta gráfico


La intención de este corte es realizar trabajos de mantenimiento para asegurar un servicio con la calidad que nuestros usuarios se merecen, por lo que solicito su colaboración para la ejecución del mismo. A la espera de que esta solicitud sea tenida en cuenta, lo saludo a Ud. muy atentamente.

MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
EDESE S.A.

ENRESE - SANTIAGO DEL ESTERO	
MESA DE ENTRADA	
FECHA 15/09	ANO 2026
HORA 14:00	S. M.

DISTRIBUIDOR: SHO-1-002/003.

ZONA AFECTADA: Parte de Suncho Corral y Zona Rural.

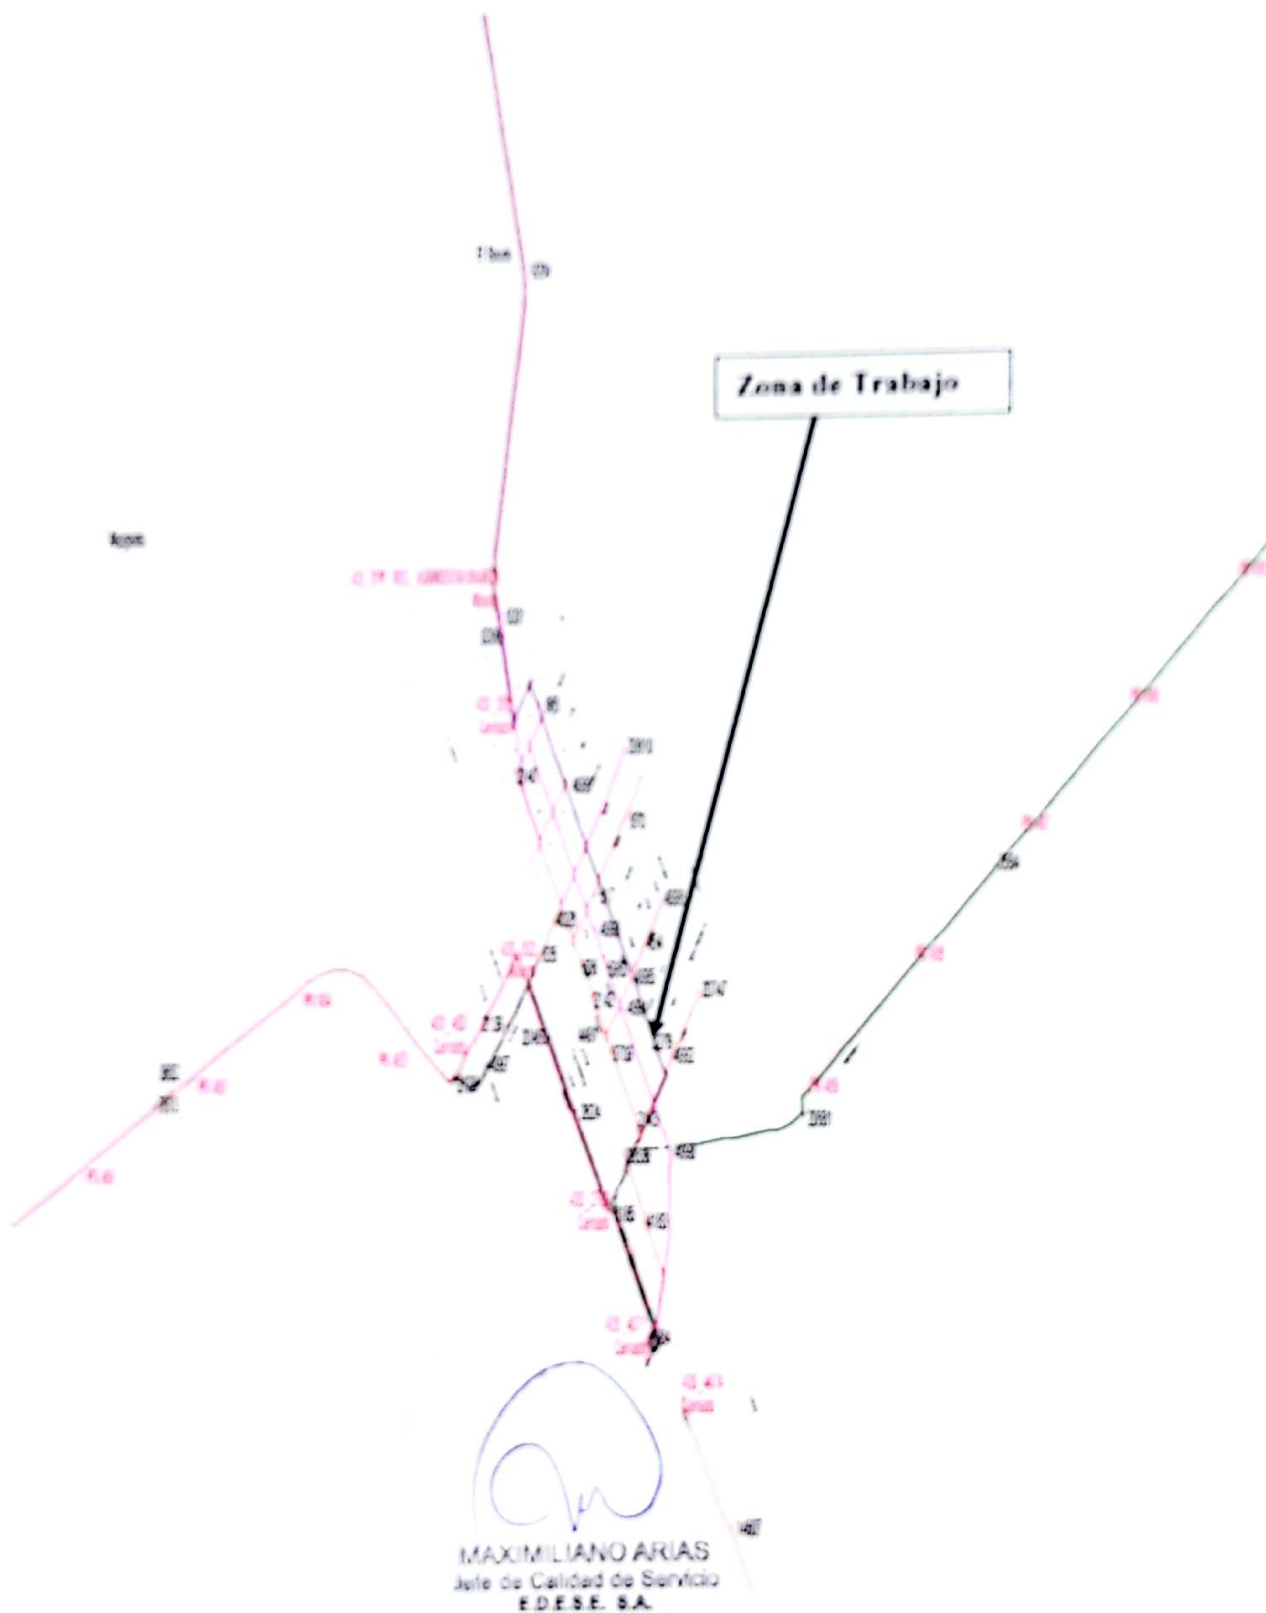

EDESE S.A.
GERENCIA TÉCNICA
CALIDAD DE SERVICIO

Santiago del Estero, 15 de septiembre de 2026

Sr. Presidente del
ENRESE
Dr. Luis O. Cabanillas

S _____ / _____ D _____

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Usted con el objeto de solicitarle autorización para la realización de un Corte en el Servicio de Energía Eléctrica no penalizable, el cual tendrá las siguientes características:

Distribuidor N°: BPZ-1-013

Solicitante: Dto. Fernandez

Fecha Corte: 19-sep.-26

Notas:

Horario Inicio: 10:00 hs.

Horario Final: 13:00 hs.

Detalle de los Trabajos: Cambio de poste.

CT Afectados: 1

Potencia FS (KVA): 16


Zona Afectada: Brea Pozo Viejo.

Maniobras a Efectuar: Abrir Secc. 400_075


Esquema de la Instalación:

Se adjunta gráfico

La intención de este corte es realizar trabajos de mantenimiento para asegurar un servicio con la calidad que nuestros usuarios se merecen, por lo que solicito su colaboración para la ejecución del mismo. A la espera de que esta solicitud sea tenida en cuenta, lo saludo a Ud. muy atentamente.


MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
EDESE S.A.

ENRESE - SANTIAGO DEL ESTERO	
MESA DE ENTRADA	
FECHA	19/09/26
HORA	14 ⁰⁰



DISTRIBUIDOR: BPZ-1-013.

ZONA AFECTADA: Brea Pozo Viejo.



MAXIMILIANO ARAS
Jefe de Calidad de Servicio
E D E S E S A

EDESE S.A.
GERENCIA TÉCNICA
CALIDAD DE SERVICIO

Santiago del Estero, 15 de septiembre de 2026

Sr. Presidente del
ENRESE
Dr. Luis O. Cabanillas

S. / D.

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Usted con el objeto de solicitarle autorización para la realización de un Corte en el Servicio de Energía Eléctrica no penalizable, el cual tendría las siguientes características:

Distribuidor N°: 7103

Solicitante: Dto. Quimilí

Fecha Corte: 18-sep.-26

Nota: El corte afectará a:
QUARIN ALEJANDRO MIGUEL, Med. N° 700082305

Horario Inicio: 15:00 hs.

Horario Final: 18:00 hs.

Detalle de los Trabajos: Transferencia de carga.

CT Afectados: 5 Potencia FS (KVA): 1190

Zona Afectada: Parte de Quimilí.

Maniobras a Efectuar: Abrir Secc. 980_433.

Esquema de la Instalación:

Se adjunta gráfico


La intención de este corte es realizar trabajos de mantenimiento para asegurar un servicio con la calidad que nuestros usuarios se merecen, por lo que solicito su colaboración para la ejecución del mismo. A la espera de que esta solicitud sea tenida en cuenta, lo saludo a Ud. muy atentamente.

MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
EDESE S.A.



DISTRIBUIDOR: 7103.

ZONA AFECTADA: Parte de Quimili.

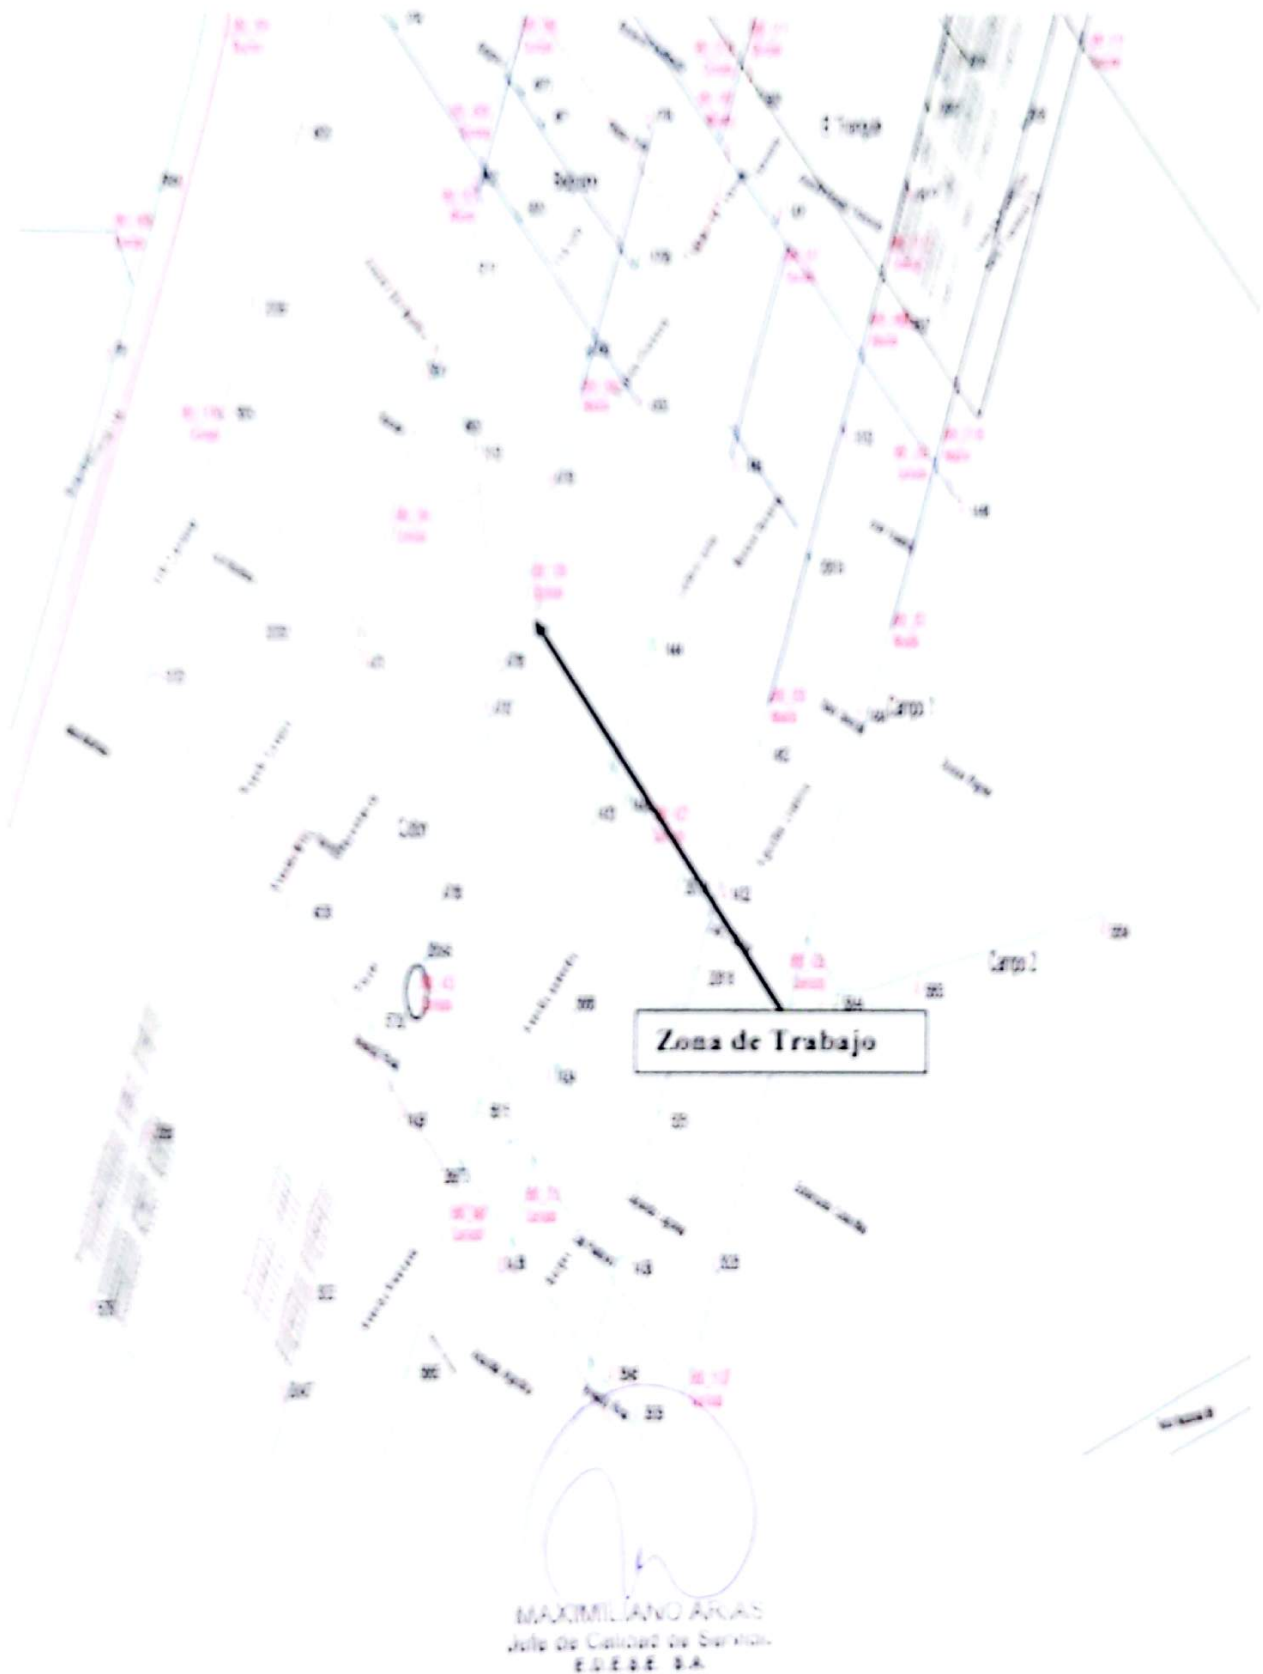

EDESE S.A.
GERENCIA TÉCNICA
CALIDAD DE SERVICIO

Santiago del Estero, 15 de septiembre de 2026

Sr. Presidente del
ENRESE
Dr. Luis O. Cabanillas

S _____ / _____ D

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Usted con el objeto de solicitarle autorización para la realización de un Corte en el Servicio de Energía Eléctrica no penalizable, el cual tendría las siguientes características:

Distribuidor N°: ATH-1-001 Solicitante: Obras

Fecha Corte: 22-sep.-26 Nota:

Horario Inicio: 08:00 hs.

Horario Final: 11:00 hs.

Detalle de los Trabajos: Izado de columna de MT.

CT Afectados: 1 Potencia FS (KVA): 200


Zona Afectada: Ciudad Capital, Parte de Atahona por camino a La Costa.

Maniobras a Efectuar: Abrir Secc. 000_2479, 000_4273, 000_4243.

Esquema de la Instalación:

Se adjunta gráfico

La intención de este corte es realizar trabajos de mantenimiento para asegurar un servicio con la calidad que nuestros usuarios se merecen, por lo que solicito su colaboración para la ejecución del mismo. A la espera de que esta solicitud sea tenida en cuenta, lo saludo a Ud. muy atentamente.


MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
EDESE S.A.



ZONA AFECTADA: Ciudad Capital, Parte de Atahona por camino a La Costa.



EDESE S.A.
GERENCIA TÉCNICA
CALIDAD DE SERVICIO

Santiago del Estero, 15 de septiembre de 2026

Sr. Presidente del
ENRESE
Dr. Luis O. Cabanillas

N° de PIFS:

Mes:

SEPTIEMBRE

Año:

2026

S / D

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Usted con el objeto de solicitarle autorización para la realización de un Corte en el Servicio de Energía Eléctrica no penalizable, el cual tendrá las siguientes características:

Distribuidor N°: CLO-1-001

Solicitante: Dto. Clodomira

Fecha Corte: 18-sep.-26

Nota:

Horario Inicio: 09:00 hs.

Horario Final: 12:00 hs.

Detalle de los Trabajos: Poda en LMT de 13,2 kV.

CT Afectados: 31

Potencia FS (KVA): 3172

Zona Afectada: Clodomira, Las Abras, Maria Elena y Bajo Grande.

Maniobras a Efectuar: Abrir Secc. 110_4671, 110_007, 110_004, 110_5120.

Esquema de la Instalación:

Se adjunta gráfico


La intención de este corte es realizar trabajos de mantenimiento para asegurar un servicio con la calidad que nuestros usuarios se merecen, por lo que solicito su colaboración para la ejecución del mismo. A la espera de que esta solicitud sea tenida en cuenta, lo saludo a Ud. muy atentamente.

MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
EDESE S.A.

ENRESE - SANTIAGO DEL ESTERO	
MESA DE ENTRADA	
FECHA	13/09/2026
HORA	14:00

DISTRIBUIDOR: CLO-1-001.

ZONA AFECTADA: Clodomira, Las Abras, María Elena y Bajo Grande.

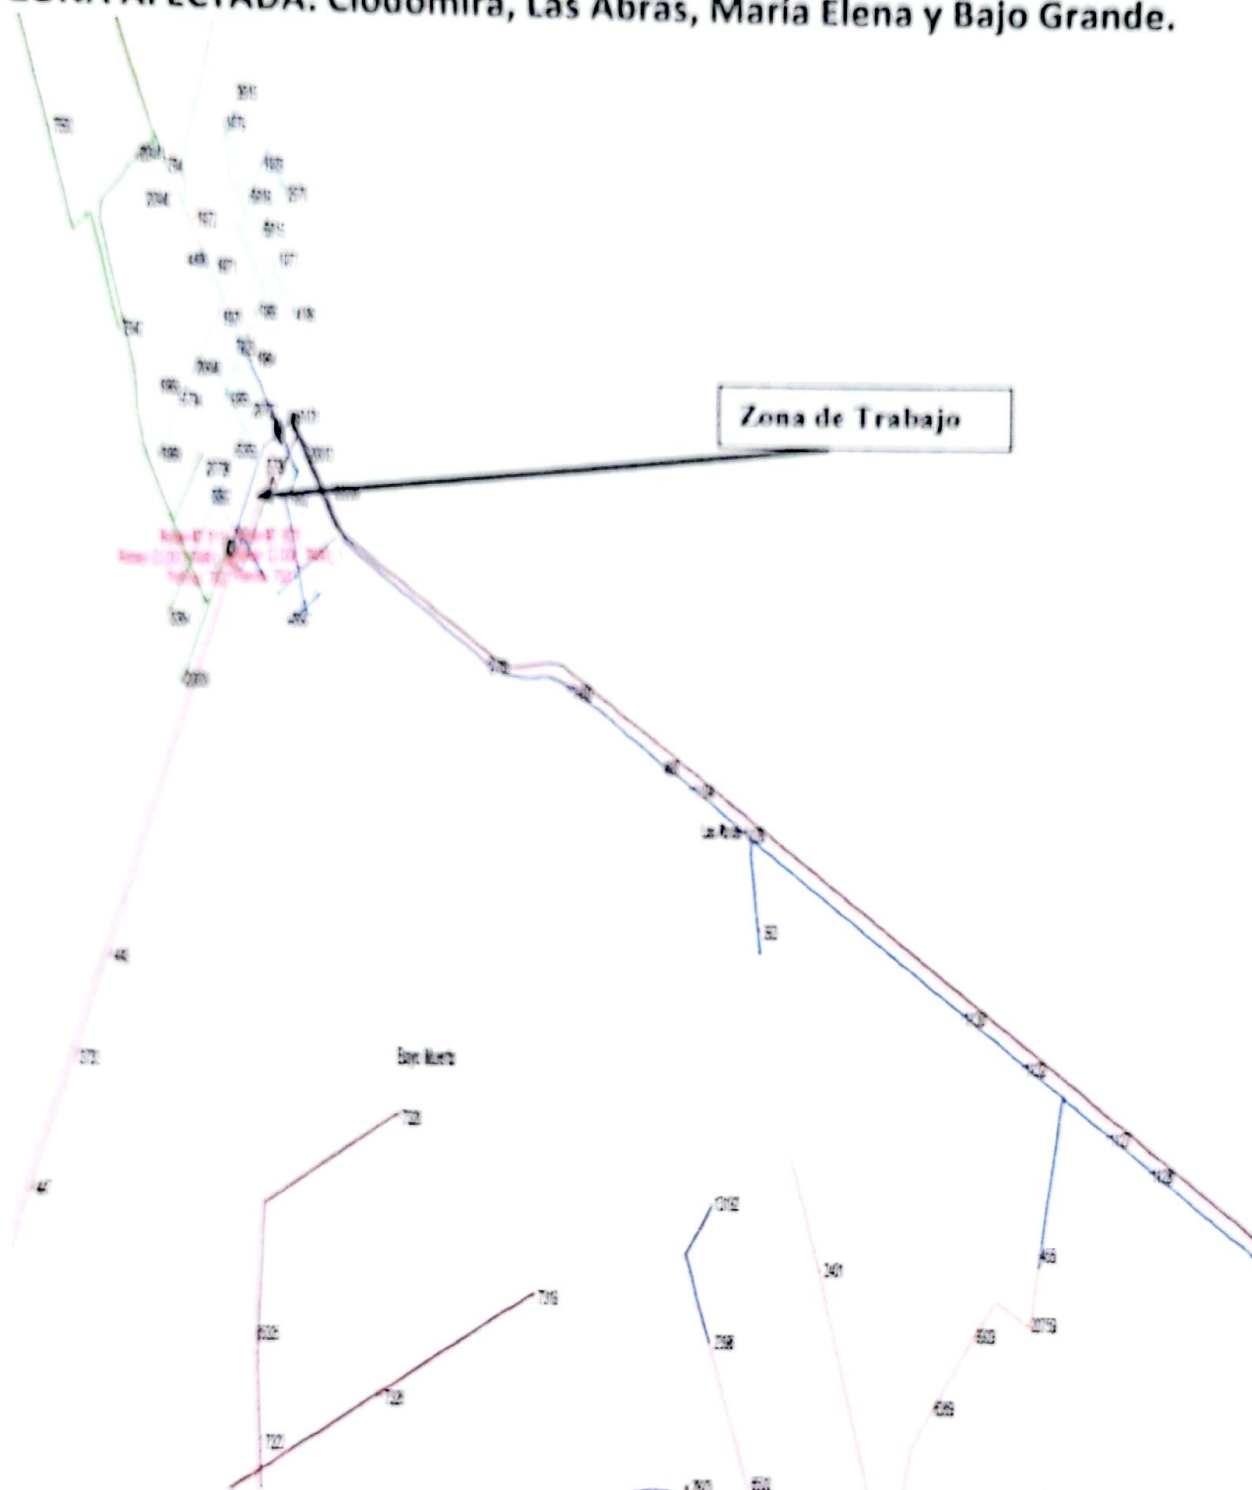


MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
E.D.E.S.E. S.A.

EDESE S.A.
GERENCIA TÉCNICA
CALIDAD DE SERVICIO

Santiago del Estero, 15 de septiembre de 2026

Sr. Presidente del
ENRESE
Dr. Luis O. Cabanillas

S / D

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Usted con el objeto de solicitarle autorización para la realización de un Corte en el Servicio de Energía Eléctrica no penalizable, el cual tendría las siguientes características:

Distribuidor N°: SHO-1-002/003

Solicitante: Dto. Suncho Corral

Fecha Corte: 18-sep.-26

Nota: El corte afectara a:

HOSPITAL DISTRITAL SUNCH. Med. N° 700086835.

BANCO SANTIAGO DEL ESTERO. Med. N° 2539620

AGUAS DE SANTIAGO SA. Med. N° 700034085.

ESCUELA E GEREZ. Med. N° 700023166.

GREPPI DANIEL JORGE. Med. N° 2843611.

CARDENAS DE ATREZ CAROLINA

Horario Inicio: 14:00 hs.

Horario Final: 17:00 hs.

Detalle de los Trabajos: Cambio de poste de 13,2.

CT Afectados: 27

Potencia FS (KVA): 5710

Zona Afectada: Parte de Suncho Corral y Zona Rural.

Maniobras a Efectuar: Abrir Secc. 430_4075, 430_4074.

Esquema de la Instalación:

Se adjunta gráfico


La intención de este corte es realizar trabajos de mantenimiento para asegurar un servicio con la calidad que nuestros usuarios se merecen, por lo que solicito su colaboración para la ejecución del mismo. A la espera de que esta solicitud sea tenida en cuenta, lo saludo a Ud. muy atentamente.


MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
E.D.E.S.E. S.A.



DISTRIBUIDOR: SHO-1-002/003.

ZONA AFECTADA: Parte de Suncho Corral y Zona Rural.

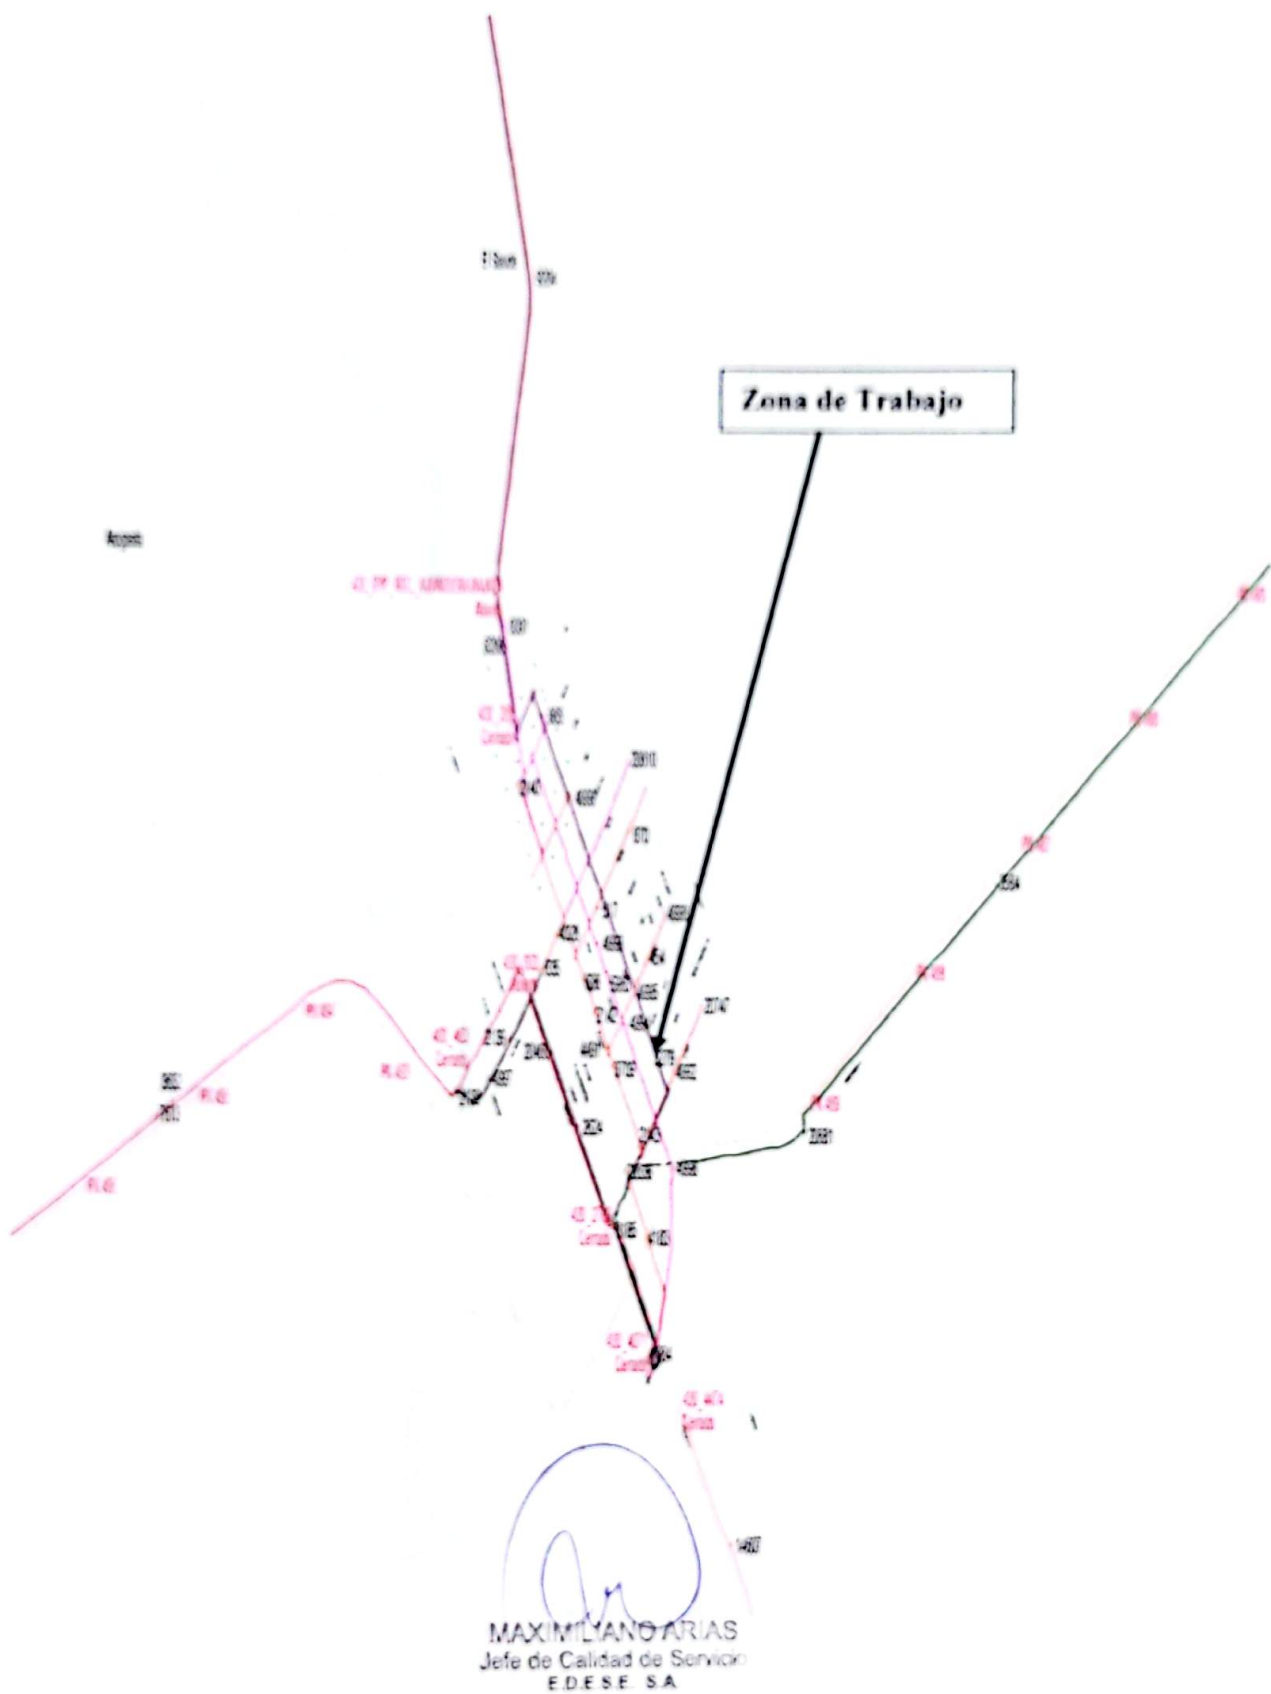

931

EDESE S.A.
GERENCIA TÉCNICA
CALIDAD DE SERVICIO

Santiago del Estero, 15 de septiembre de 2026

Sr. Presidente del
ENRESE
Dr. Luis O. Cabanillas

N° de PIFS:

Mes: **SEPTIEMBRE**

Año: **2026**

S _____ / _____ D

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Usted con el objeto de solicitarle autorización para la realización de un Corte en el Servicio de Energía Eléctrica no penalizable, el cual tendrá las siguientes características:

Distribuidor N°: **PEL-3-003**

Solicitante: **Obras**

Fecha Corte: **23-sep.-26**

Nota:

Horario Inicio: **09:00** hs.

Horario Final: **12:00** hs.

Detalle de los Trabajos: **Tendido de cable en MT en doble terna.**

CT Afectados:

1

Potencia FS (KVA):

16


Zona Afectada: **Nueva Esperanza, Taco Pozo.**

Maniobras a Efectuar: **Abrir Secc. 225_4961, 225_049.**

Esquema de la Instalación:

Se adjunta gráfico

La intención de este corte es realizar trabajos de mantenimiento para asegurar un servicio con la calidad que nuestros usuarios se merecen, por lo que solicito su colaboración para la ejecución del mismo. A la espera de que esta solicitud sea tenida en cuenta, lo saludo a Ud. muy atentamente.


MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
EDESE S.A.


ENRESE - SANTIAGO DEL ESTERO	
MESA DE ENTRADA	
FECHA	25/09/2026
HORA	14:00

DISTRIBUIDOR: PEL-3-003.

ZONA AFECTADA: Nueva Esperanza, Taco Pozo.

026

un

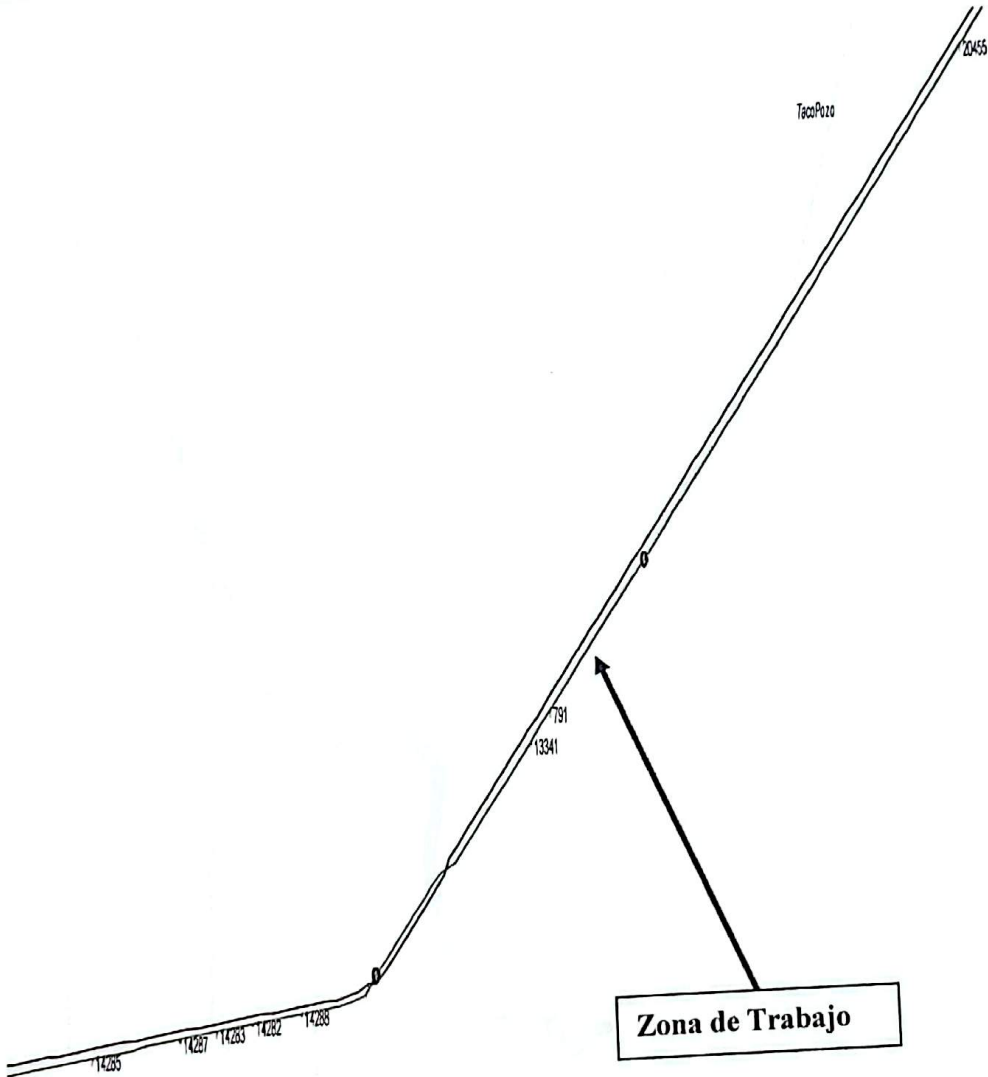


MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
E.D.E.S.E. S.A.

EDESE S.A.
GERENCIA TÉCNICA
CALIDAD DE SERVICIO

Santiago del Estero, 15 de septiembre de 2026

Sr. Presidente del
ENRESE
Dr. Luis O. Cohanillas

S. / D.

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Usted con el objeto de solicitarle autorización para la realización de un Corte en el Servicio de Energía Eléctrica no penalizable, el cual tendrá las siguientes características:

Distribuidor N°: BEL-1-003

Solicitante: Obras

Fecha Corte: 23-sep-26

Nota: El corte afectará a:
DAPPELO HECTOR ROBERTO Mod 700059230

Horario Inicio: 09:00 hs.

Horario Final: 12:00 hs.

Detalle de los Trabajos: Conexión de acometida de MT en 13,2kV a LAMT existente.

CT Afectados: 10

Potencia FS (KVA): 2185

Zona Afectada: Parte de Beltran.

Maniobras a Efectuar: Abrir Secc. 000_407, 400_410, 000_963, 000_406, 000_1521, 000_2261

Esquema de la Instalación:

Se adjunta gráfico


La intención de este corte es realizar trabajos de mantenimiento para asegurar un servicio con la calidad que nuestros usuarios se merecen, por lo que solicito su colaboración para la ejecución del mismo. A la espera de que esta solicitud sea tomada en cuenta, lo saludo a Ud. muy atentamente.

MAXIMILIANO AÑAS
Jefe de Calidad de Servicio
EDESE SA.



DISTRIBUIDOR: BEL-1-003.

ZONA AFECTADA: Parte de Beltran.

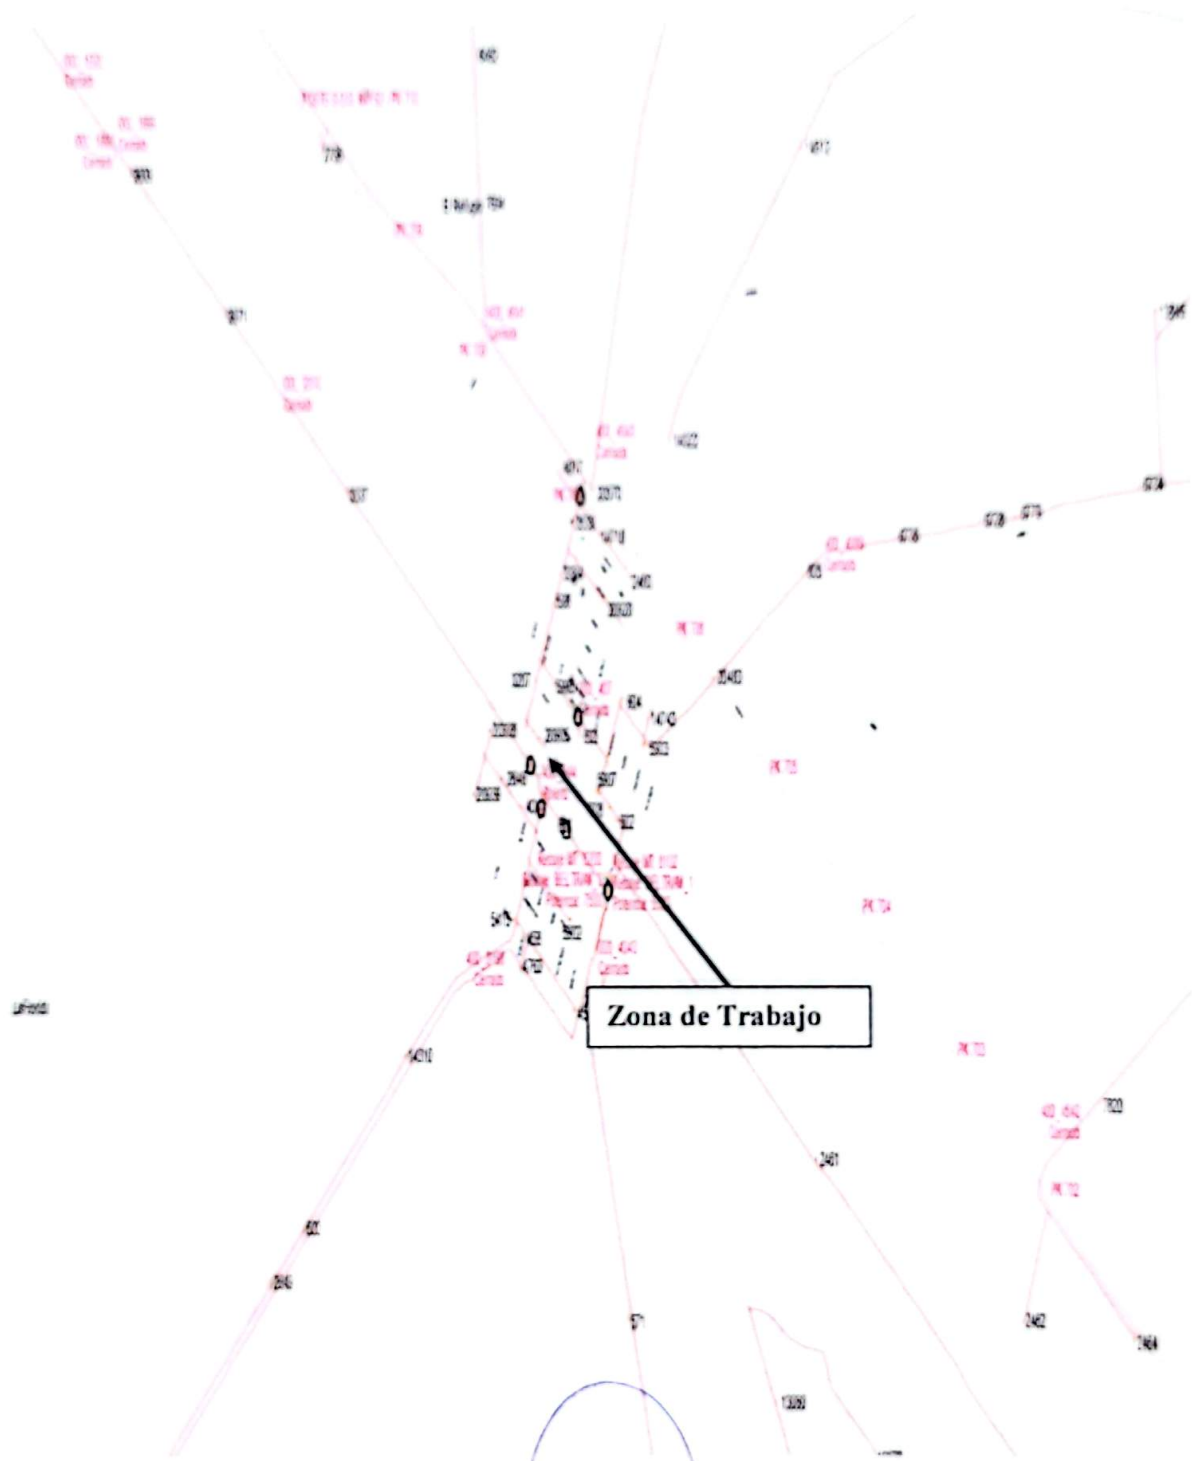

MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
EDESE S.A.

EDESE S.A.
GERENCIA TÉCNICA
CALIDAD DE SERVICIO

Santiago del Estero, 16 de septiembre de 2026

Sr. Presidente del
ENRESE
Dr. Luis O. Cabanillas

S / D

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Usted con el objeto de solicitarle autorización para la realización de un Corte en el Servicio de Energía Eléctrica no penalizable, el cual tendría las siguientes características:

Distribuidor N°: 20105-2

Solicitante: Redes

Fecha Corte: 23-sep.-26

Nota:

Horario Inicio: 09:30 hs.

Horario Final: 12:30 hs.

Detalle de los Trabajos: Cambio de postes de MT quebrados empatillados.

CT Afectados: 8

Potencia FS (KVA): 253

Zona Afectada: Rural Capital, parte de Campo Nuevo y Puesto del medio

Maniobras a Efectuar: Abrir Seccionamiento: 000_368

Esquema de la Instalación:

Se adjunta gráfico


La intención de este corte es realizar trabajos de mantenimiento para asegurar un servicio con la calidad que nuestros usuarios se merecen, por lo que solicito su colaboración para la ejecución del mismo. A la espera de que esta solicitud sea tenida en cuenta, lo saludo a Ud. muy atentamente.


MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
E.D.E.S.E. S.A.



DISTRIBUIDOR: 20105-2.

ZONA AFECTADA: Rural Capital, parte de Campo Nuevo y Puesto del medio

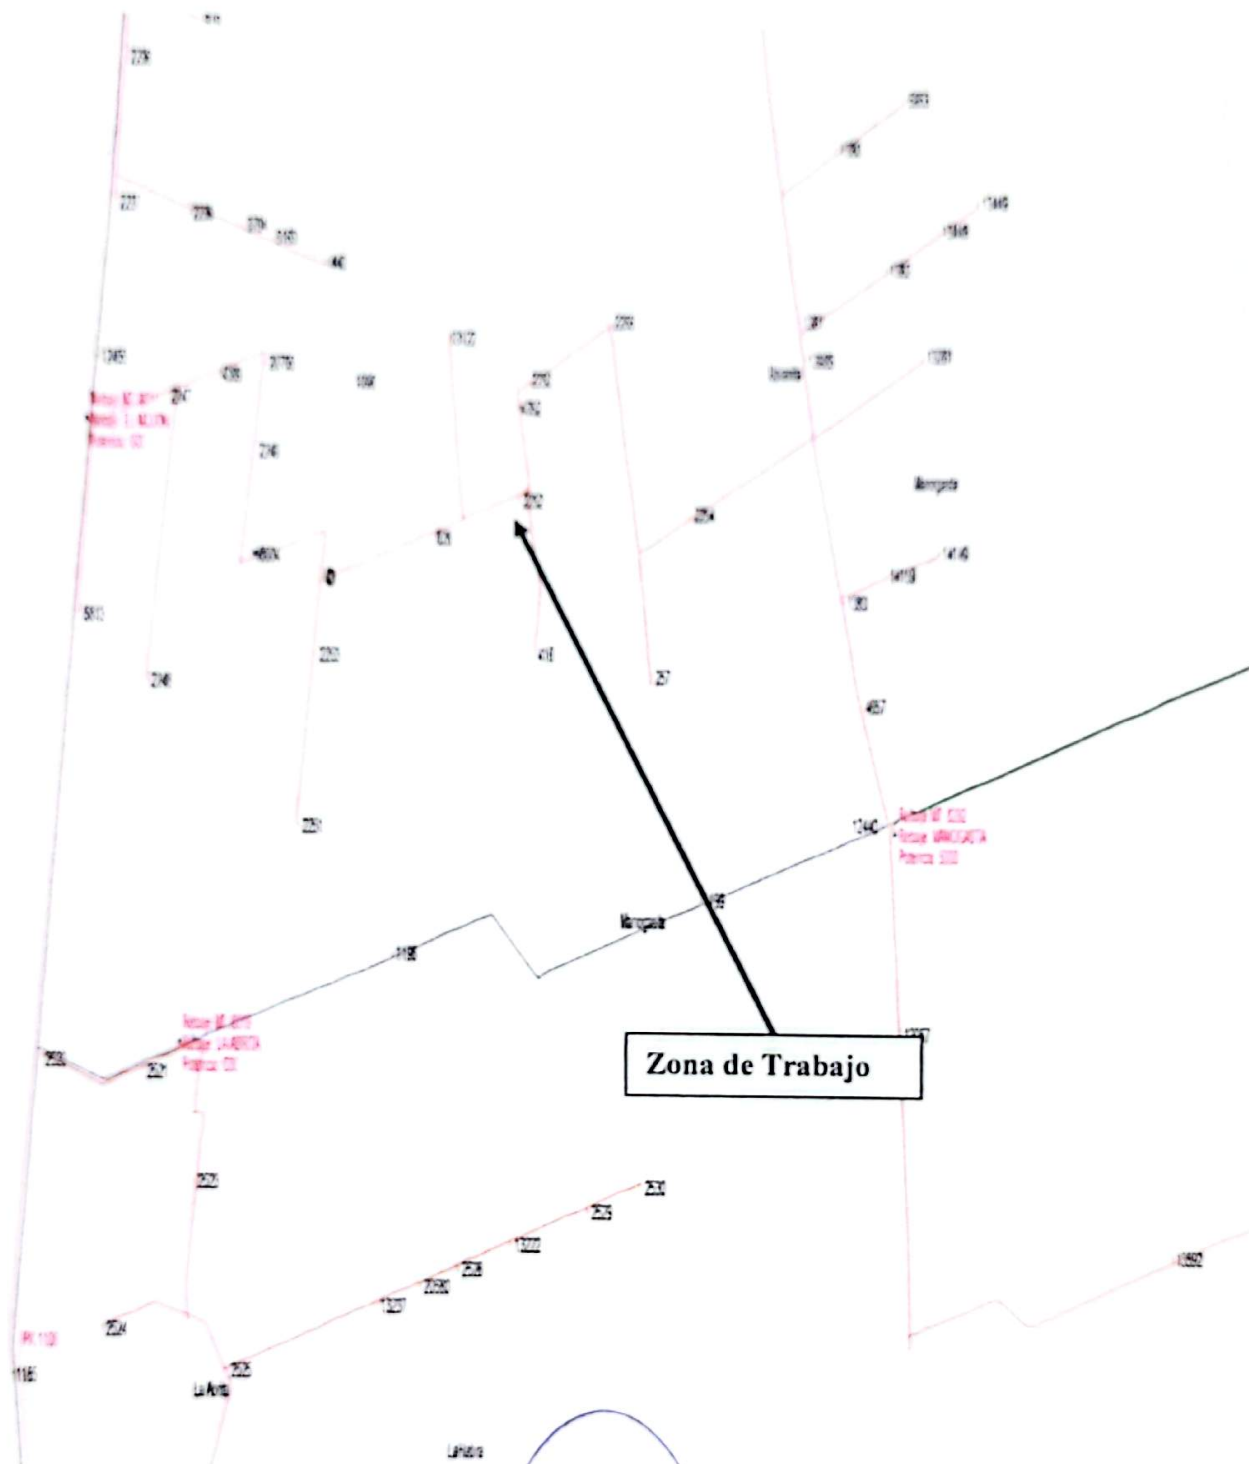


MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
E.D.E.S.E. S.A.

EDESE S.A.
GERENCIA TÉCNICA
CALIDAD DE SERVICIO

Santiago del Estero, 16 de septiembre de 2026

Sr. Presidente del
ENRESE
Dr. Luis O. Cabanillas

N° de PIFS:

Mes:

SEPTIEMBRE

Año:

2026

S / D

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Usted con el objeto de solicitarle autorización para la realización de un Corte en el Servicio de Energía Eléctrica no penalizable, el cual tendrá las siguientes características:

Distribuidor N°: BES-1-005

Solicitante: Obras

Fecha Corte: 24-sep.-26

Nota:

Horario Inicio: 10:00 hs.

Horario Final: 13:00 hs.

Detalle de los Trabajos: Izado de columna. Armado de SETA proyectada.

CT Afectados:

13

Potencia FS (KVA):

434

Zona Afectada:

Ciudad de La Banda, Parte de los Alamos, 4 Horcones y San Jose.


Maniobras
a Efectuar:

Abrir Secc. 000_1717, 000_1577, 000_4038, 000_2343.

Esquema de la Instalación:

Se adjunta gráfico


La intención de este corte es realizar trabajos de mantenimiento para asegurar un servicio con la calidad que nuestros usuarios se merecen, por lo que solicito su colaboración para la ejecución del mismo. A la espera de que esta solicitud sea tenida en cuenta, lo saludo a Ud. muy atentamente.


MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
E.D.E.S.E. S.A.

ENRESE - SANTIAGO DEL ESTERO	
MESA DE ENTRADA	
FECHA	16/09
HORA	12-30

DISTRIBUIDOR: BES-1-005.

ZONA AFECTADA: Ciudad de La Banda, Parte de los Alamos, 4 Horcones y San Jose.

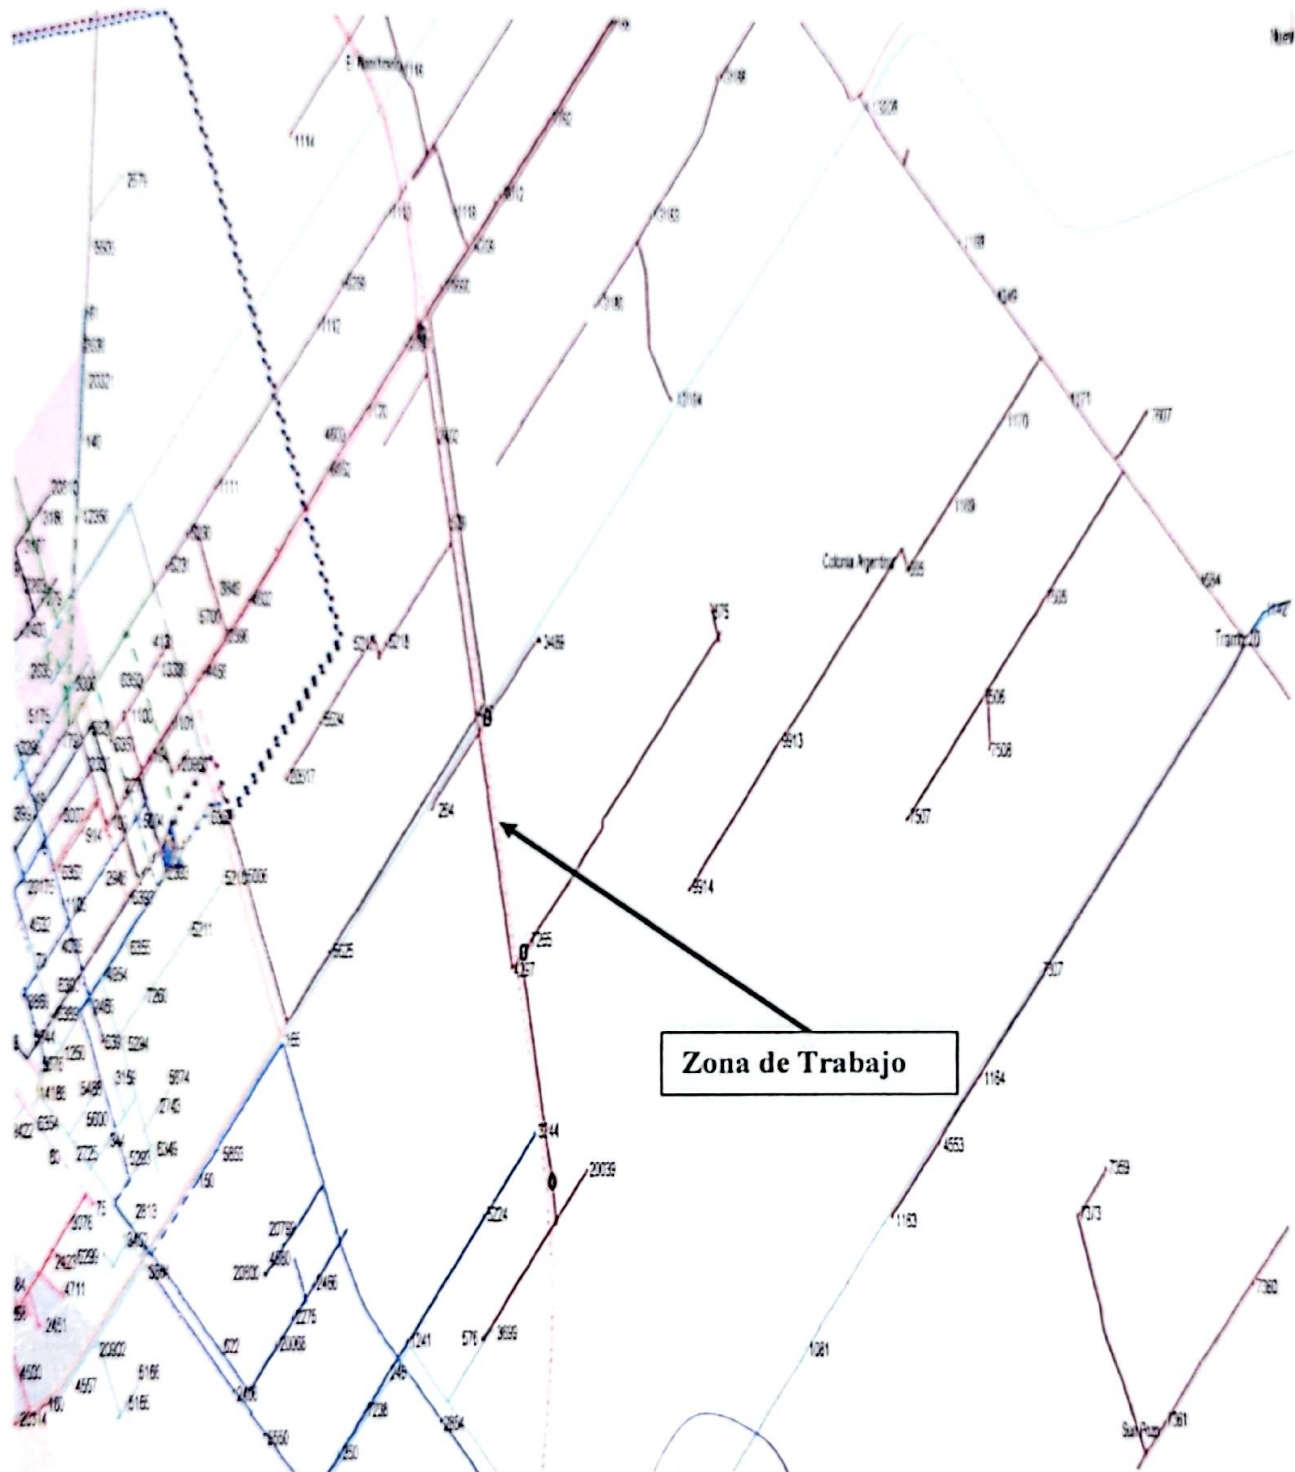

MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
E.D.E.S.E. S.A.