

EDESE S.A.
GERENCIA TÉCNICA
CALIDAD DE SERVICIO

Santiago del Estero, 17 de septiembre de 2026

Sr. Presidente del
ENRESE
Dr. Luis O. Cabanillas

N° de PIFS:

Mes:

SEPTIEMBRE

Año:

2026

S / D

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Usted con el objeto de solicitarle autorización para la realización de un Corte en el Servicio de Energía Eléctrica no penalizable, el cual tendría las siguientes características:

Distribuidor N°: 2113

Solicitante: Redes

Fecha Corte: 23-sep.-26

Nota:

El corte afectará a:

PATO ADRIANA ELIZABETH. Med. N° 3155904.

(Electroindependiente).

CORONEL ANGELA. Med. N° 1492129. (Electroindependiente).

LICEO POLICIAL JUAN F BOR. Med. N° 700090619.

INSTITUTO DE PUBERES. Med. N° 700038675.

ARCHIVO GENERAL DEL

Horario Inicio: 08:00 hs.

Horario Final: 11:00 hs.

Detalle de los Trabajos:

Instalar cabecera de MT con perfil y retener LMT.

CT Afectados: 11

Potencia FS (KVA): 3125

Zona Afectada:

Ciudad Capital, Parte del B° Alte. Brown, Alte. Brown Ampliac., Islas Malvinas e Islas Malvinas Ampliac. 1.


Maniobras
a Efectuar:

Abrir Secc. 000_478, 000_921.

Esquema de la Instalación:

Se adjunta gráfico


La intención de este corte es realizar trabajos de mantenimiento para asegurar un servicio con la calidad que nuestros usuarios se merecen, por lo que solicito su colaboración para la ejecución del mismo. A la espera de que esta solicitud sea tenida en cuenta, lo saludo a Ud. muy atentamente.


MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
E.D.E.S.E. S.A.



DISTRIBUIDOR: 2113.

ZONA AFECTADA: Ciudad Capital, Parte del B° Alte. Brown, Alte. Brown Ampliac., Islas Malvinas e Islas Malvinas Ampliac. 1.

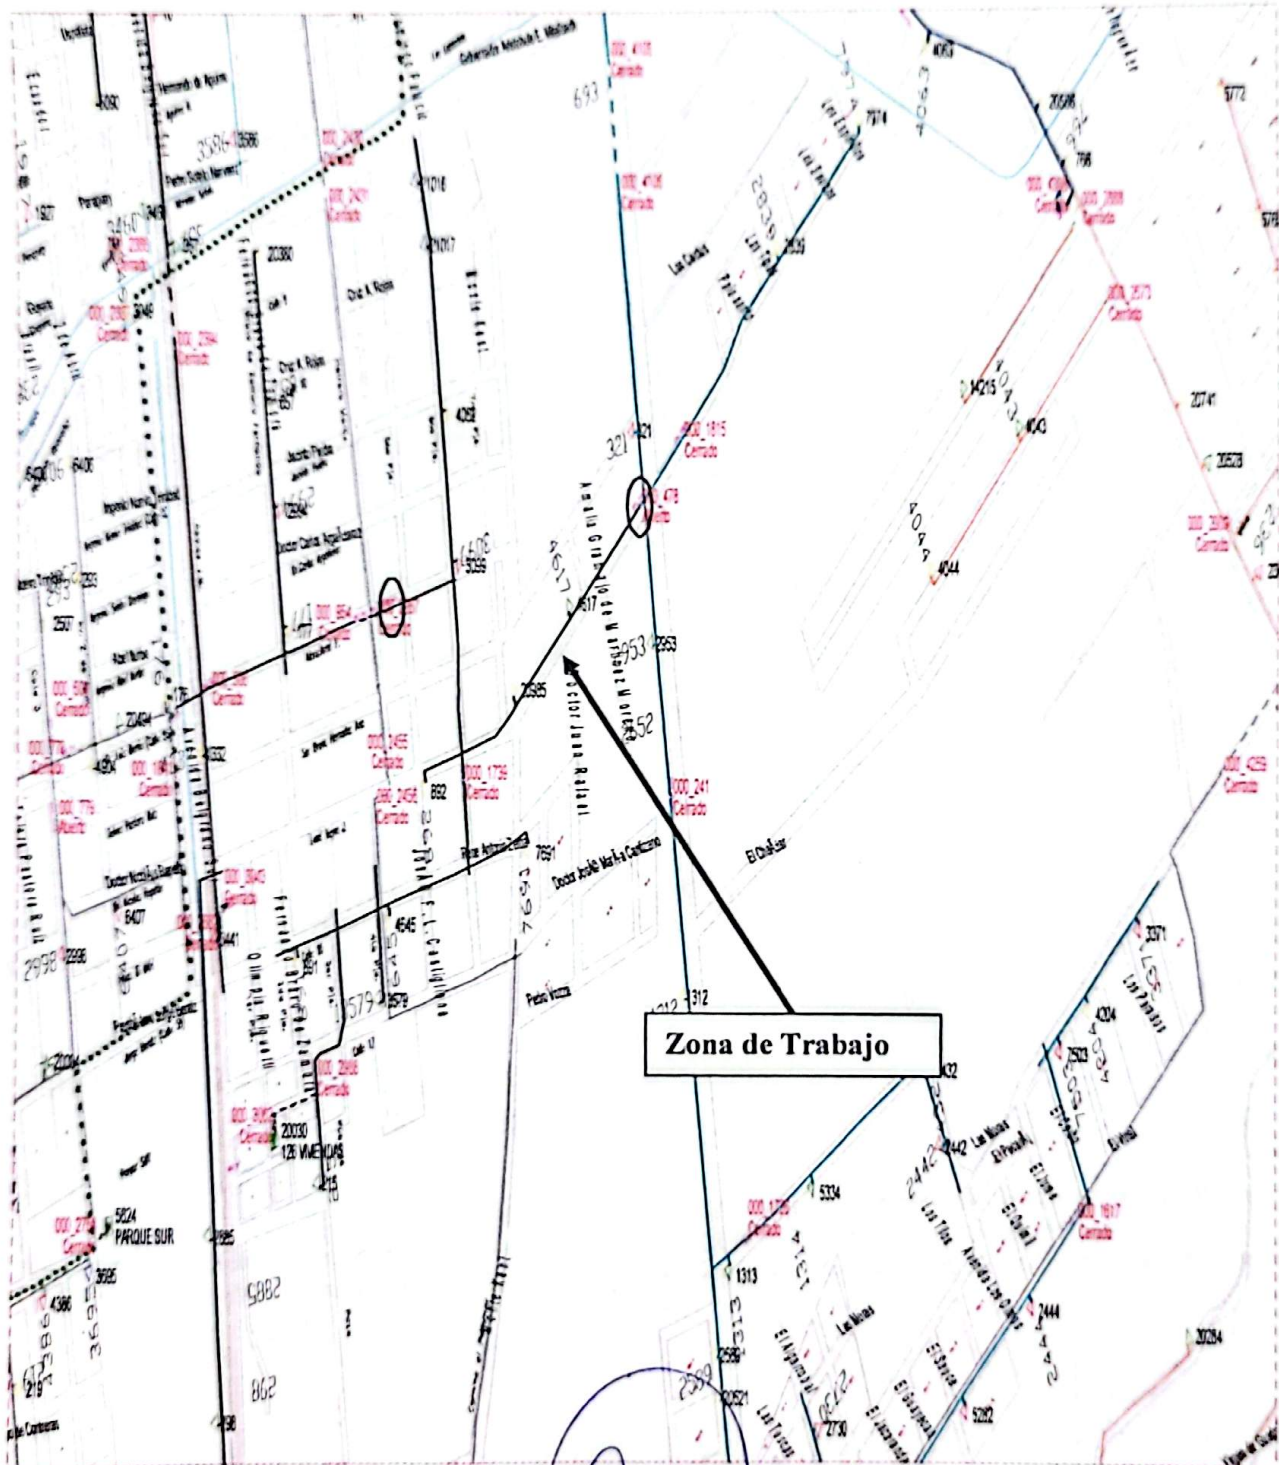

MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
E.D.E.S.E. S.A.

EDESE S.A.
GERENCIA TÉCNICA
CALIDAD DE SERVICIO

Santiago del Estero, 17 de septiembre de 2026

Sr. Presidente del
ENRESE
Dr. Luis O. Cabanillas

S / D

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Usted con el objeto de solicitarle autorización para la realización de un Corte en el Servicio de Energía Eléctrica no penalizable, el cual tendrá las siguientes características:

Distribuidor N°: LOR-3-001-4

Solicitante: Dto. Loreto

Fecha Corte: 30-sep.-26

Nota:

Horario Inicio: 09:00 hs.

Horario Final: 12:00 hs.

Detalle de los Trabajos: Conectar peinada a nueva CT.

CT Afectados: 8

Potencia FS (KVA): 233


Zona Afectada: Yacu Chiri, Soconcho, Juanillo, Los Toloza.

Maniobras a Efectuar: Abrir Seccionamiento: 020_REC_A YACU CHIRI.

Esquema de la Instalación:

Se adjunta gráfico


La intención de este corte es realizar trabajos de mantenimiento para asegurar un servicio con la calidad que nuestros usuarios se merecen, por lo que solicito su colaboración para la ejecución del mismo. A la espera de que esta solicitud sea tenida en cuenta, lo saludo a Ud. muy atentamente.



MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
E.D.E.S.E. S.A.

ENRESE - SANTIAGO DEL ESTERO	
MESA DE ENTRADA	
FECHA	17/09 AÑO 2026
HORA	13:00

DISTRIBUIDOR: LOR-3-001-4.

ZONA AFECTADA: Yacu Chiri, Soconcho, Juanillo, Los Toloza.

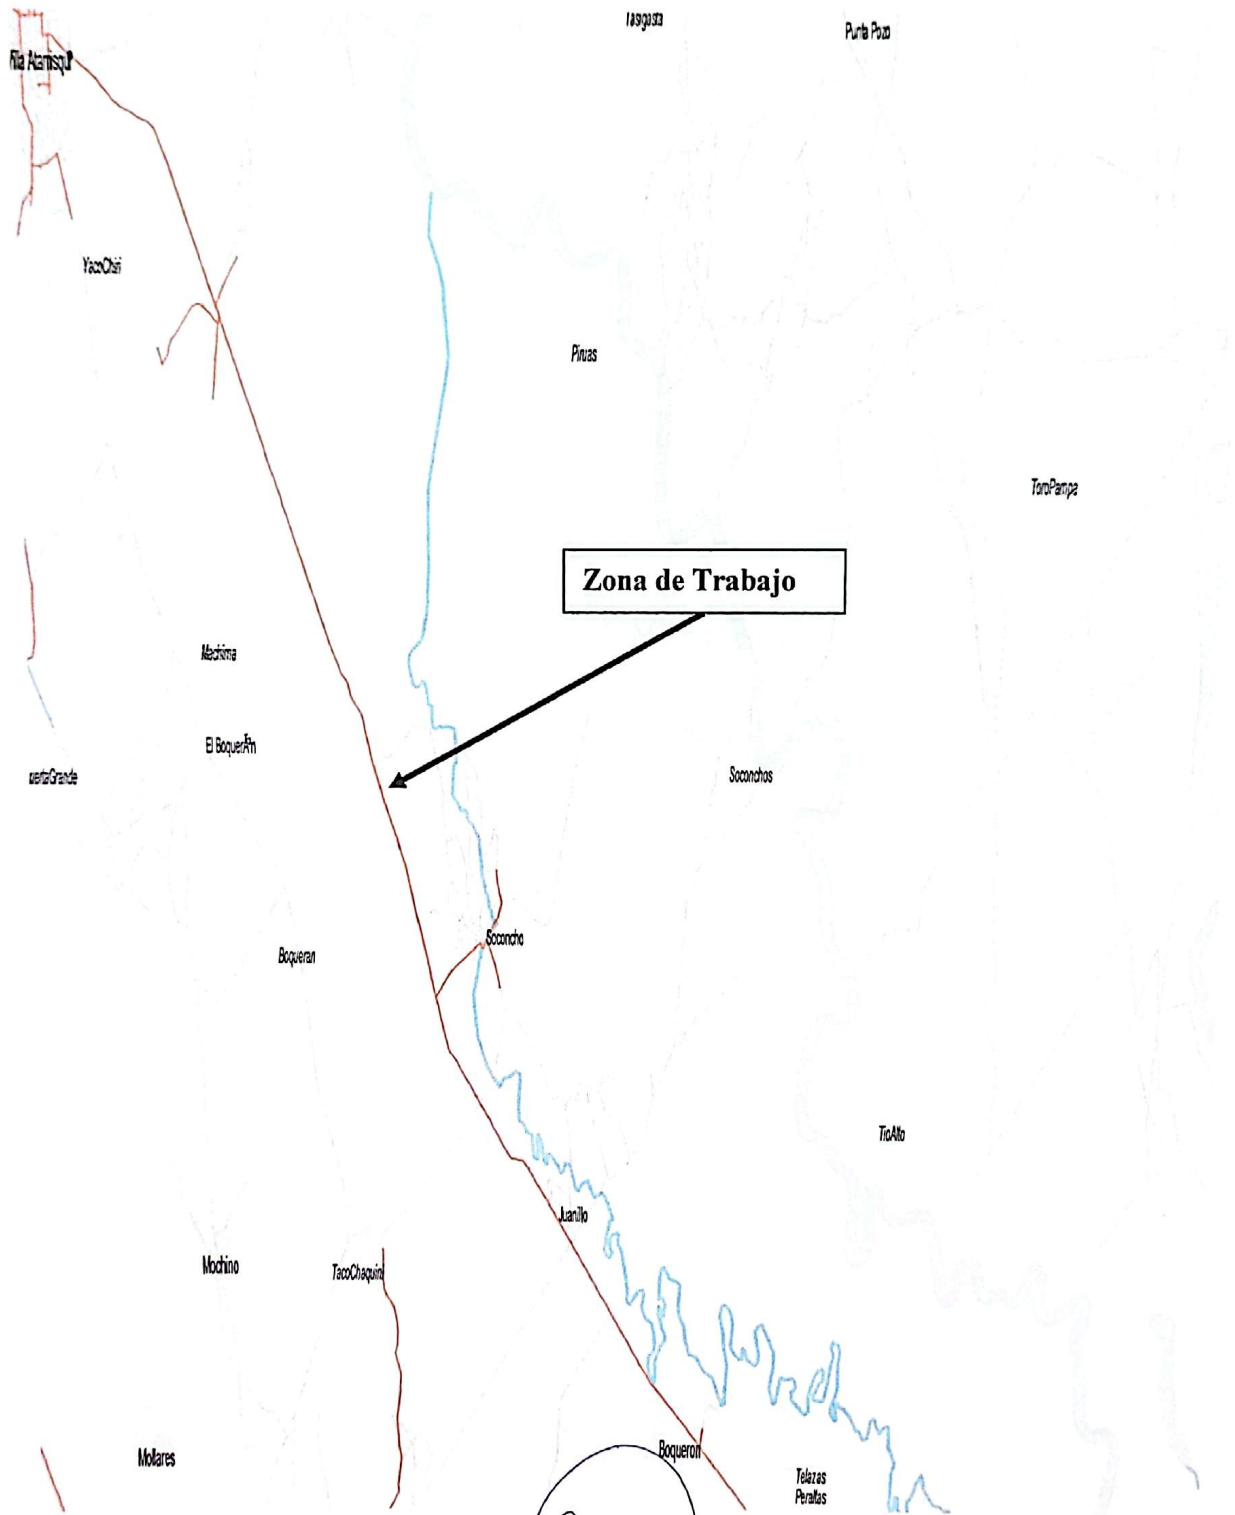


MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
E.D.E.S.E. S.A.

EDESE S.A.
GERENCIA TÉCNICA
CALIDAD DE SERVICIO

Santiago del Estero, 17 de septiembre de 2026

Sr. Presidente del
ENRESE
Dr. Luis O. Cabanillas

N° de PIFS:

Mes:

SEPTIEMBRE

Año:

2026

S / D

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Usted con el objeto de solicitarle autorización para la realización de un Corte en el Servicio de Energía Eléctrica no penalizable, el cual tendrá las siguientes características:

Distribuidor N°: 20107-8

Solicitante: Redes

Fecha Corte: 25-sep.-26

Nota:

Horario Inicio: 09:30 hs.

Horario Final: 12:30 hs.

Detalle de los Trabajos: Cambio de crucetas de MT mal estado.

CT Afectados: 1

Potencia FS (KVA): 16

Zona Afectada: Santa Rosa, La Candelaria, Santo Domingo.

Maniobras
a Efectuar: Abrir Secc. 000_8213_13

Esquema de la Instalación:

Se adjunta gráfico


La intención de este corte es realizar trabajos de mantenimiento para asegurar un servicio con la calidad que nuestros usuarios se merecen, por lo que solicito su colaboración para la ejecución del mismo. A la espera de que esta solicitud sea tenida en cuenta, lo saludo a Ud. muy atentamente.

MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
E.D.E.S.E. S.A.

ENRESE - SANTIAGO DEL ESTERO	
MESA DE ENTRADA	
FECHA	14/09/2026
HORA	13:00

DISTRIBUIDOR: 20107-8.

ZONA AFECTADA: Santa Rosa, La Candelaria, Santo Domingo.

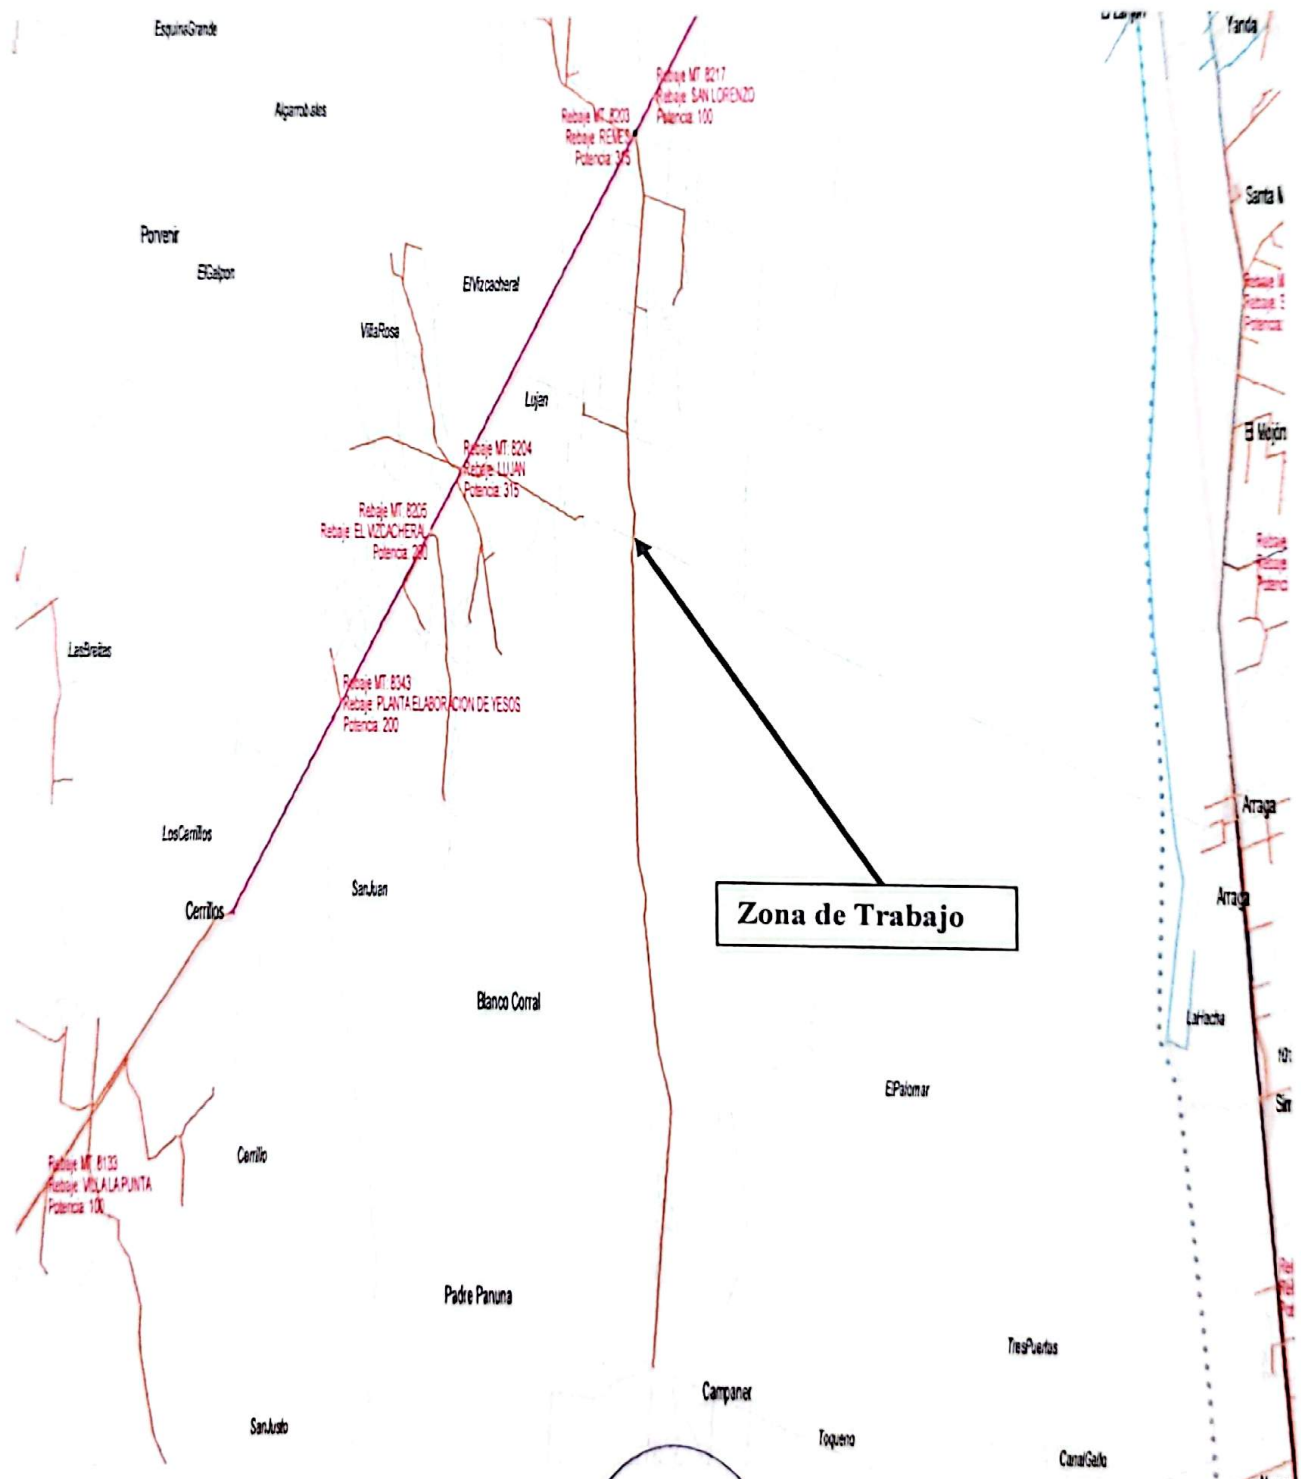


MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
E.D.E.S.E. S.A.

942.

EDESE S.A.
GERENCIA TÉCNICA
CALIDAD DE SERVICIO

Santiago del Estero, 18 de septiembre de 2026

Sr. Presidente del
ENRESE
Dr. Luis O. Cabanillas

S / D

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Usted con el objeto de solicitarle autorización para la realización de un Corte en el Servicio de Energía Eléctrica no penalizable, el cual tendrá las siguientes características:

Distribuidor N°: PTO-1-001

Solicitante: Obras

Fecha Corte: 24-sep.-26

Nota:

Horario Inicio: 10:00 hs.

Horario Final: 13:00 hs.

Detalle de los Trabajos: Conexión de cuchillas bajo LMT en 13kV.

CT Afectados: 8

Potencia FS (KVA): 339


Zona Afectada: Casares, por RN34 hacia Pinto

Maniobras a Efectuar: Abrir Seccionamiento: 700_046

Esquema de la Instalación:

Se adjunta gráfico


La intención de este corte es realizar trabajos de mantenimiento para asegurar un servicio con la calidad que nuestros usuarios se merecen, por lo que solicito su colaboración para la ejecución del mismo. A la espera de que esta solicitud sea tenida en cuenta, lo saludo a Ud. muy atentamente.


MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
E.D.E.S.E. S.A.



DISTRIBUIDOR: PTO-1-001.

ZONA AFECTADA: Casares, por RN34 hacia Pinto

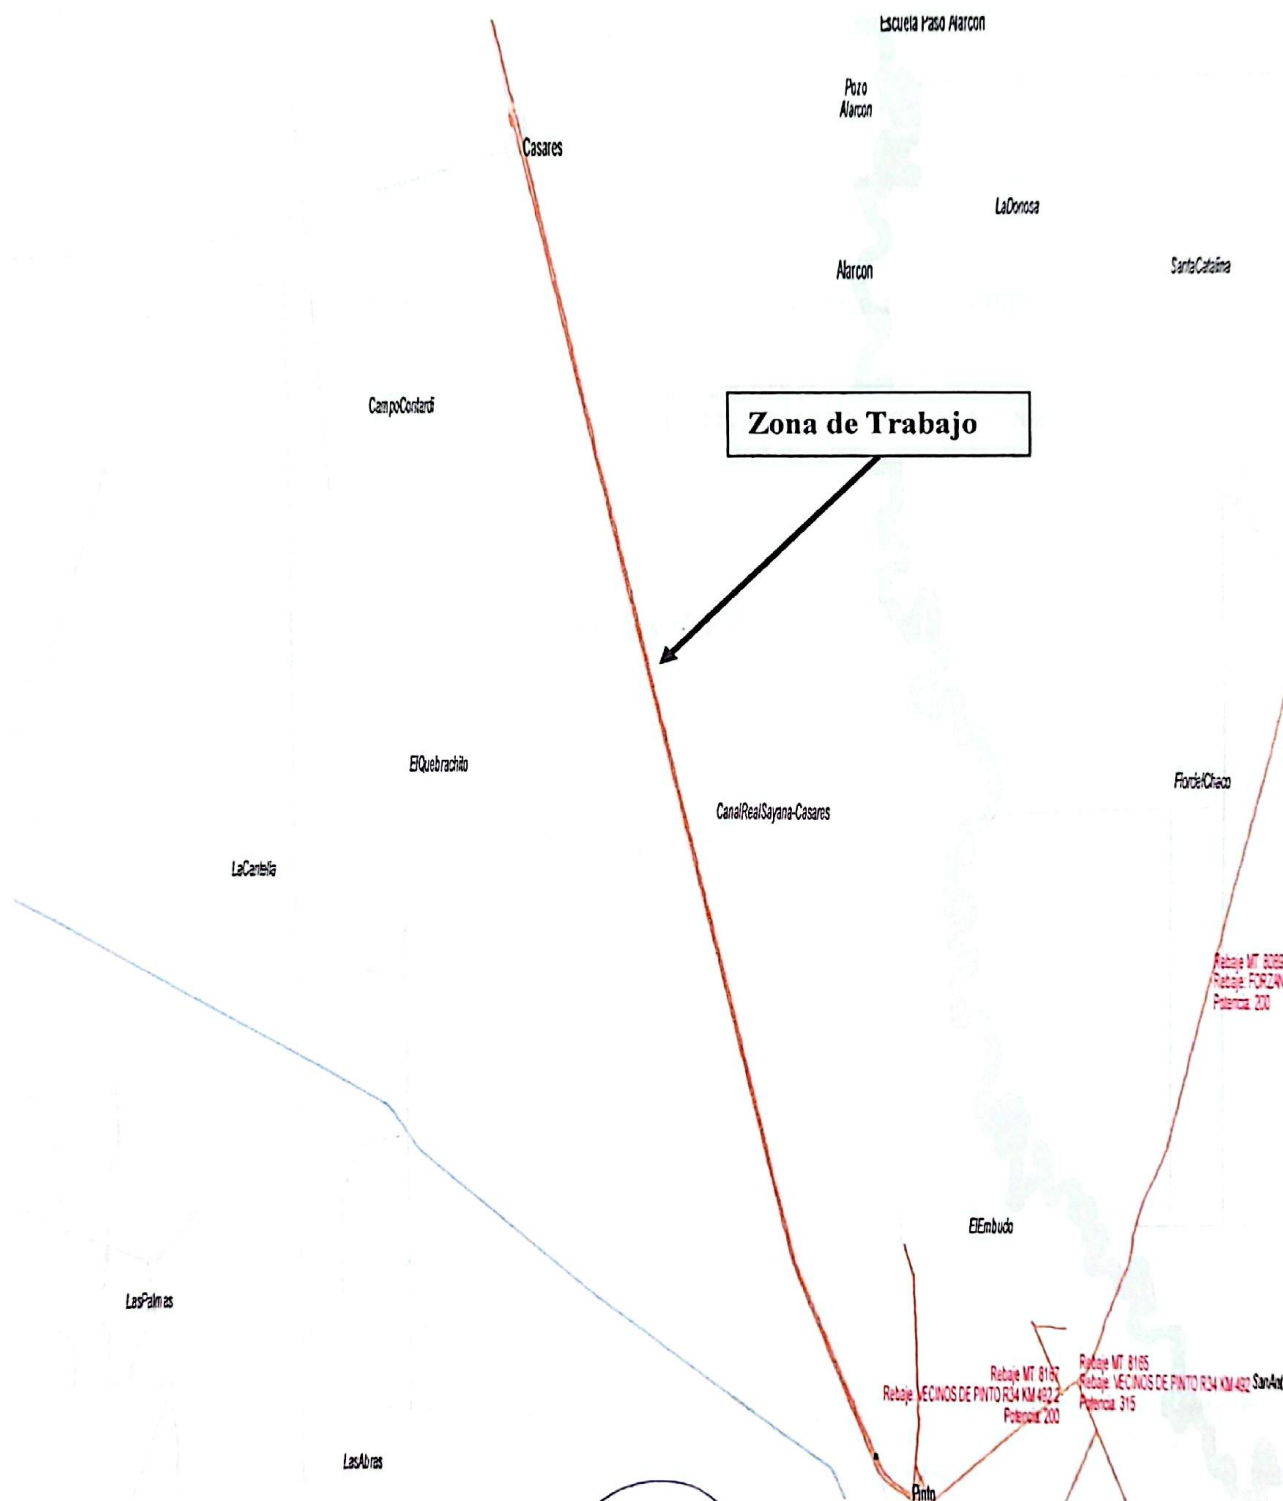

MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
E.D.E.S.E. S.A.

EDESE S.A.
GERENCIA TÉCNICA
CALIDAD DE SERVICIO

Santiago del Estero, 18 de septiembre de 2026

Sr. Presidente del
ENRESE
Dr. Luis O. Cabanillas

N° de PIFS:

Mes:

SEPTIEMBRE

Año:

2026

S / D

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Usted con el objeto de solicitarle autorización para la realización de un Corte en el Servicio de Energía Eléctrica no penalizable, el cual tendría las siguientes características:

Distribuidor N°: PRI-1-007

Solicitante: Obras

Fecha Corte: 25-sep.-26

Nota:

El corte afectará a:
UNIDAD PEDAGOG. INTEGRAL. Med. N° 700088324.

Horario Inicio: 11:00 hs.

Horario Final: 14:00 hs.

Detalle de los Trabajos: Izado de columna S-CC 12/800/3 bajo LAMT existente.

CT Afectados:

3

Potencia FS (KVA):

580

Zona Afectada:

Ciudad Capital, Parte del B° Sarmiento entre las calles Lavalle, Av. Colon, Calle 128 y Granadero Saavedra.

Maniobras
a Efectuar:

Abrir Secc. 000_978, 000_299, 000_206.

Esquema de la Instalación:

Se adjunta gráfico


La intención de este corte es realizar trabajos de mantenimiento para asegurar un servicio con la calidad que nuestros usuarios se merecen, por lo que solicito su colaboración para la ejecución del mismo. A la espera de que esta solicitud sea tenida en cuenta, lo saludo a Ud. muy atentamente.

MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
EDESE S.A.



DISTRIBUIDOR: PRI-1-007.

ZONA AFECTADA: Ciudad Capital, Parte del B° Sarmiento entre las calles Lavalle, Av. Colon, Calle 128 y Granadero Saavedra.

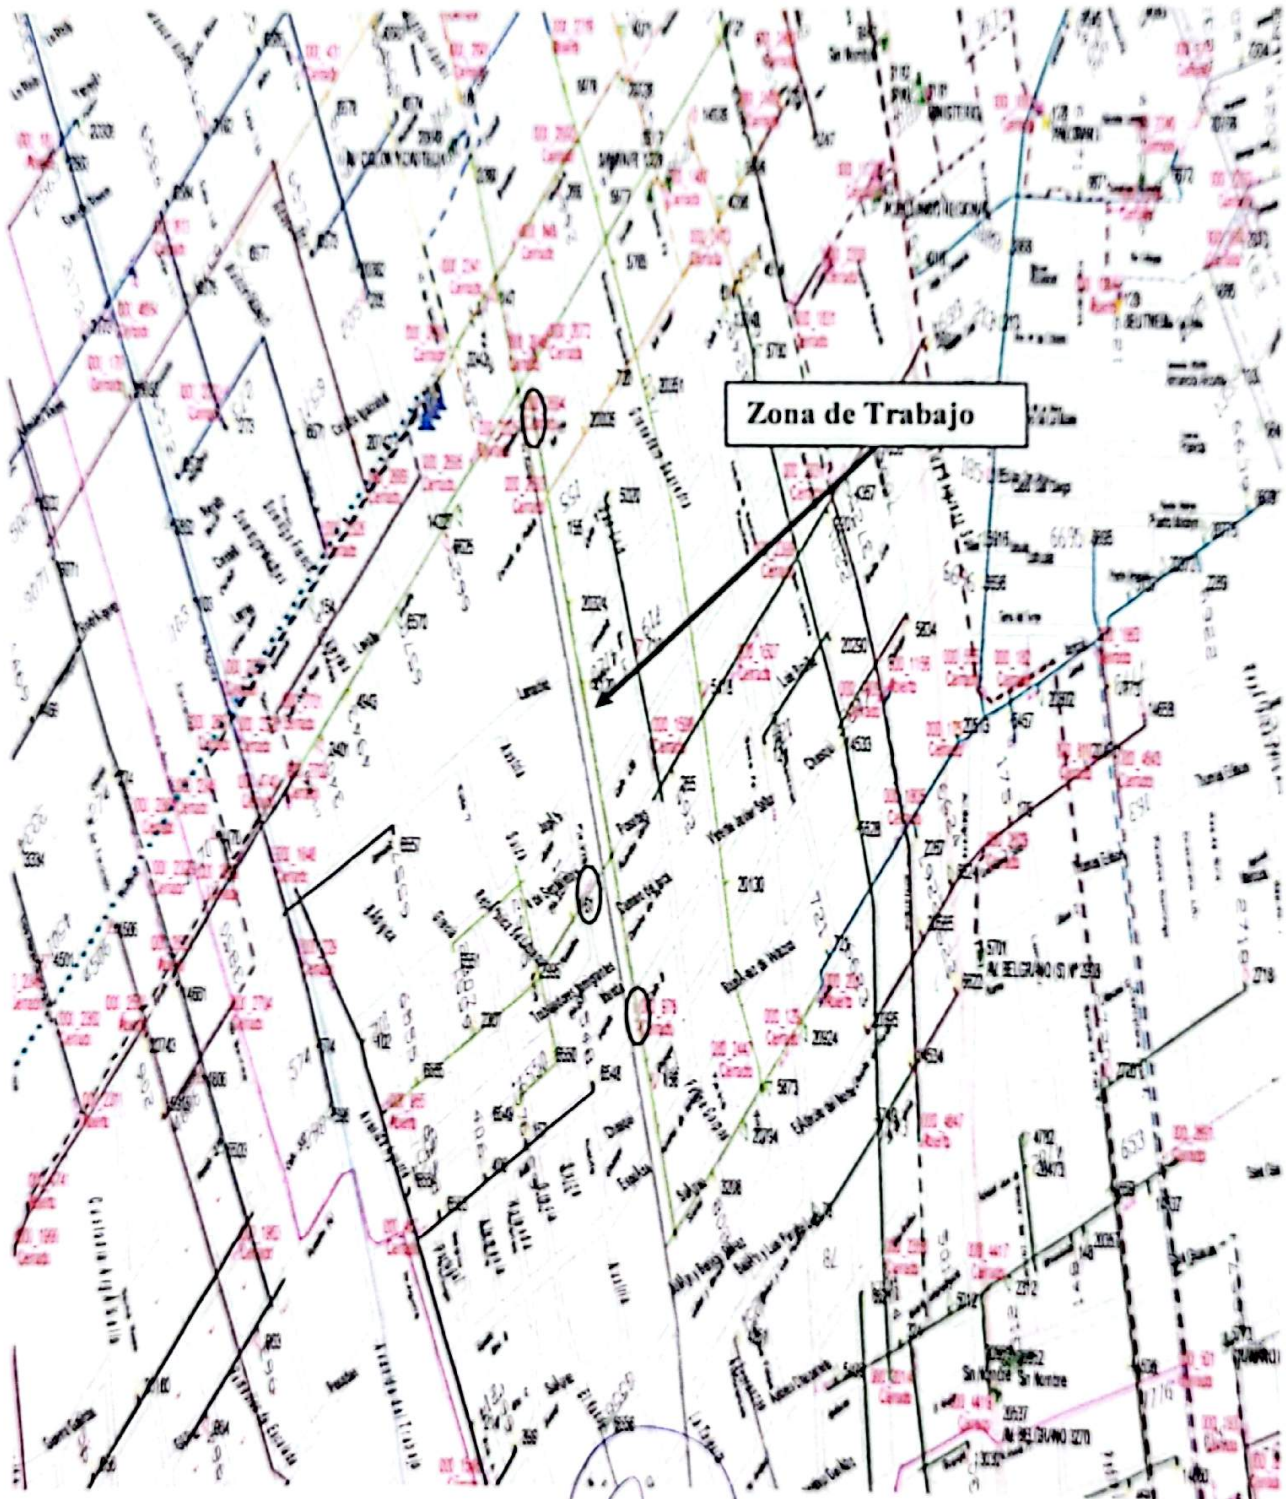

MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
E.D.E.S.E. S.A.

EDESE S.A.
GERENCIA TÉCNICA
CALIDAD DE SERVICIO

Santiago del Estero, 18 de septiembre de 2026

Sr. Presidente del
ENRESE
Dr. Luis O. Cabanillas

S / D

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Usted con el objeto de solicitarle autorización para la realización de un Corte en el Servicio de Energía Eléctrica no penalizable, el cual tendrá las siguientes características:

Distribuidor N°: ICA-3-001/RYA-1-001 Solicitante: Obras

Fecha Corte: 24-sep.-26

Nota: El corte afectará a:
COLEGIO SEC REAL SAYANA. Med. N° 700036926.

Horario Inicio: 10:00 hs.

Horario Final: 13:00 hs.

Detalle de los Trabajos: Ingresar con el CAS de 33 kV a la SETNE. Colocar los conjuntos terminales y megar.

CT Afectados: 7 Potencia FS (KVA): 1145

Zona Afectada: Real Sayana.

Maniobras a Efectuar: Abrir Secc. 650_4641, 650_INT_ENTRADA_PINTO, REAL SAYANA_CELDA_SALIDA_2.

Esquema de la Instalación:

Se adjunta gráfico


La intención de este corte es realizar trabajos de mantenimiento para asegurar un servicio con la calidad que nuestros usuarios se merecen, por lo que solicito su colaboración para la ejecución del mismo. A la espera de que esta solicitud sea tenida en cuenta, lo saludo a Ud. muy atentamente.

MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
E.D.E.S.E. S.A.



DISTRIBUIDOR: ICA-3-001/RYA-1-001.

ZONA AFECTADA: Real Sayana.

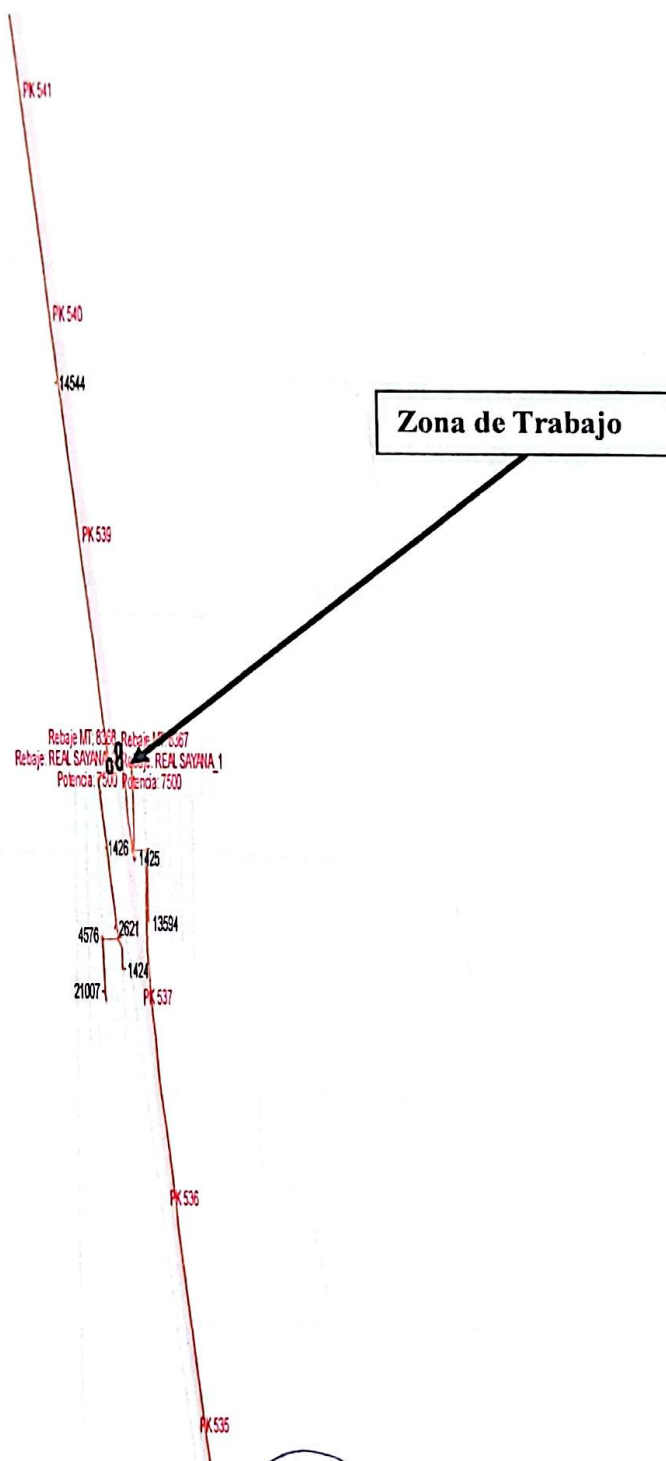


MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
E.D.E.S.E. S.A.

954

EDESE S.A.
GERENCIA TÉCNICA
CALIDAD DE SERVICIO

Santiago del Estero, 21 de septiembre de 2026

Sr. Presidente del
ENRESE
Dr. Luis O. Cabanillas

Nº de PIFS:

Mes:

SEPTIEMBRE

Año:

2026

S / D

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Usted con el objeto de solicitarle autorización para la realización de un Corte en el Servicio de Energía Eléctrica no penalizable, el cual tendría las siguientes características:

Distribuidor Nº: NZA-3-001

Solicitante: Dto. Nueva Esperanza

Fecha Corte: 24-sep.-26

Nota:

El corte afectara a:
HOSPITAL DE TRANSITO Med Nº: 624198
SORKA SA Med Nº: 1576204
SUBSECRETARIA DEL AGUA Med Nº: 1934774

Horario Inicio: 17:00 hs.

Horario Final: 20:00 hs.

Detalle de los Trabajos: Cambio de crucetas en seccionamiento

CT Afectados: 8

Potencia FS (KVA): 358

Zona Afectada: Puesto Nuevo, La Fortuna, Sto Domingo, Ahí Veremos, Chañar Bajada, San Jose Del Boqueron.

Maniobras a Efectuar: Abrir Seccionamiento: 225_INT_BOQUERON

Esquema de la Instalación:

Se adjunta gráfico


La intención de este corte es realizar trabajos de mantenimiento para asegurar un servicio con la calidad que nuestros usuarios se merecen, por lo que solicito su colaboración para la ejecución del mismo. A la espera de que esta solicitud sea tenida en cuenta, lo saludo a Ud. muy atentamente.


MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
E.D.E.S.E. S.A.



DISTRIBUIDOR: NZA-3-001

ZONA AFECTADA: Puesto Nuevo, La Fortuna, Sto Domingo, Ahí Veremos, Chañar Bajada, San José Del Boqueron.

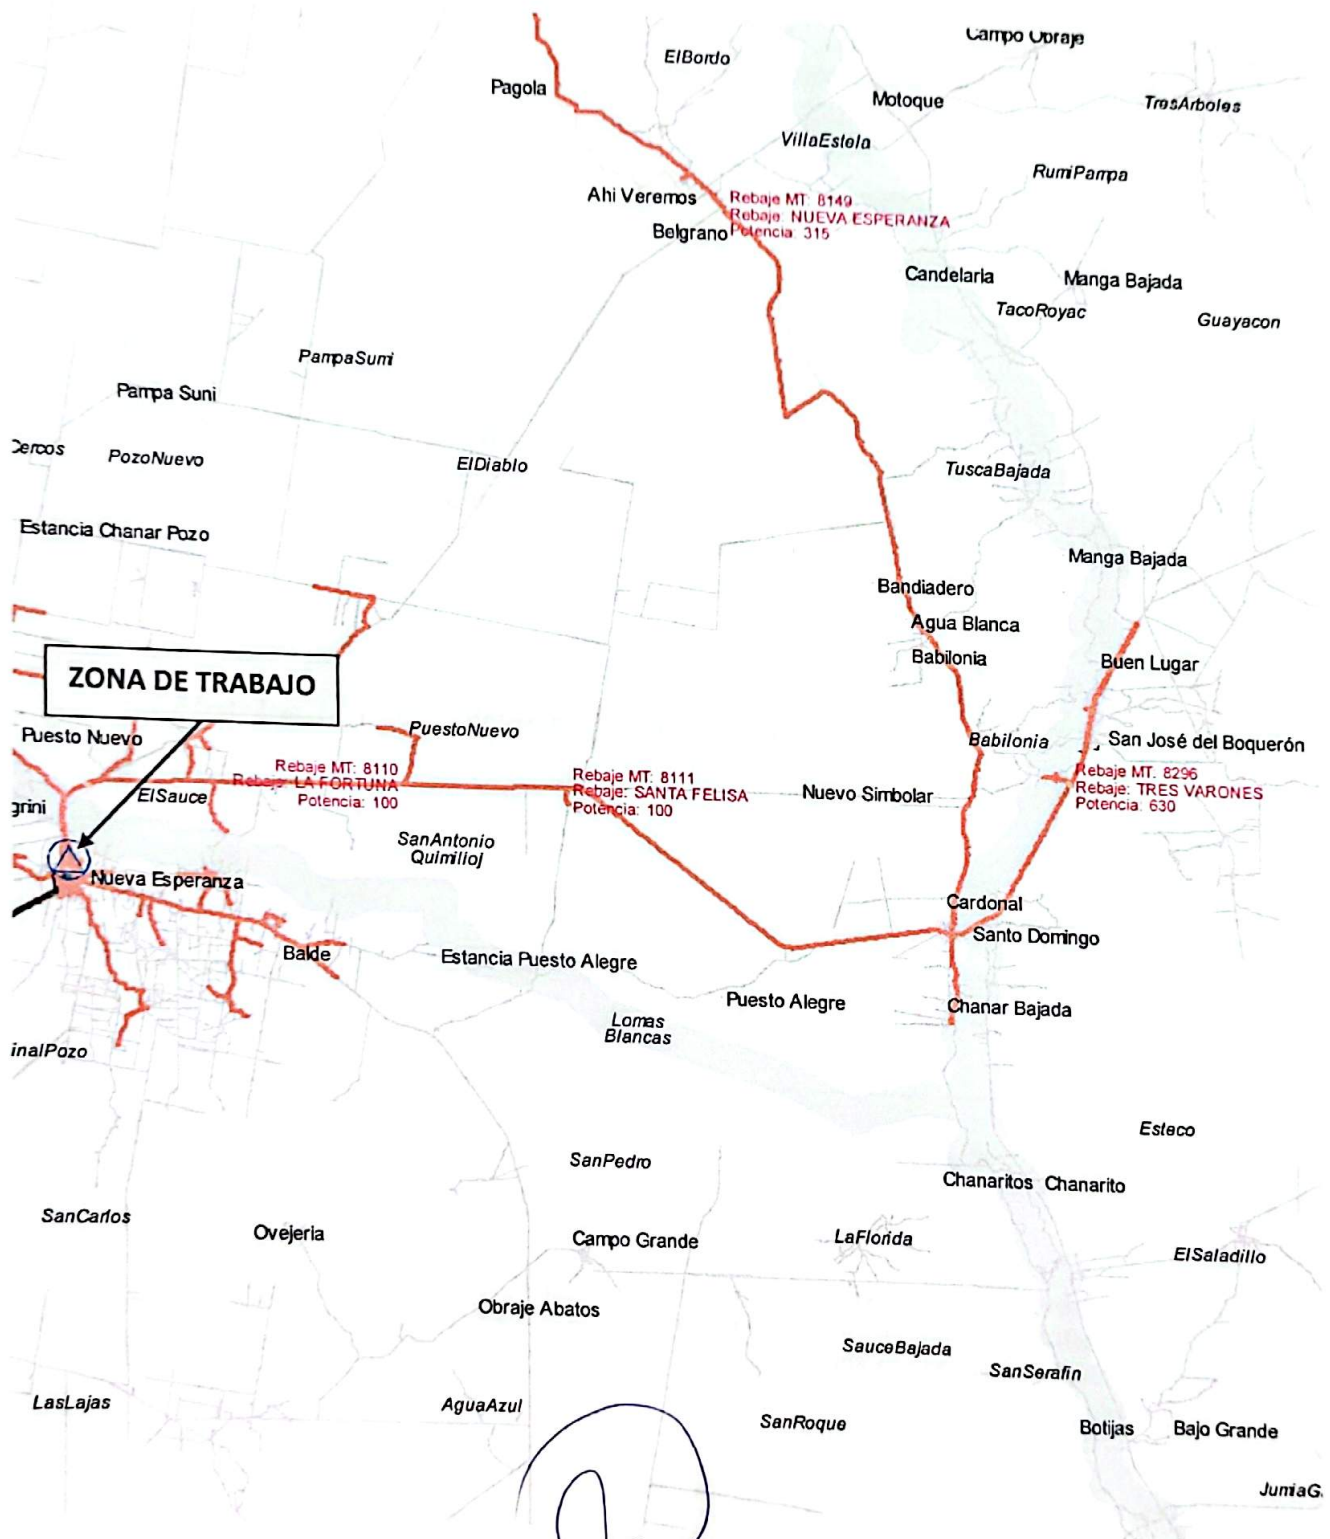

MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
E.D.E.S.E. S.A.

EDESE S.A.
GERENCIA TÉCNICA
CALIDAD DE SERVICIO

Santiago del Estero, 21 de septiembre de 2026

Sr. Presidente del
ENRESE
Dr. Luis O. Cabanillas

N° de PFS:

Mes:

SEPTIEMBRE

Año:

2026

2 / 3

De mi mayor consideración

Me dirijo a Usted con el objeto de solicitarle autorización para la realización de un Corte en el Servicio de Energía Eléctrica no penalizable, el cual tendrá las siguientes características:

Distribuidor N°: BPZ-1-013

Solicitante: Dto. Fernandez

Fecha Corte: 25-sep-26

Nota:

Horario Inicio: 13:00 hs.

Horario Final: 16:00 hs.

Detalle de los Trabajos: Cambio de poste.

CT Afectados:

1

Potencia FS (KVA):

16

Zona Afectada: Brea Pozo Viejo.

Maniobras a Efectuar: Abrir Secc. 400_075

Esquema de la Instalación:

Se adjunta gráfico

La intención de este corte es realizar trabajos de mantenimiento para asegurar un servicio con la calidad que nuestros usuarios se merecen, por lo que solicito su colaboración para la ejecución del mismo. A la espera de que esta solicitud sea tenida en cuenta, lo saludo a Ud. muy atentamente.


MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
EDESE S.A.



EDESE S.A.
GERENCIA TÉCNICA
CALIDAD DE SERVICIO

DISTRIBUIDOR: BPZ-1-013

ZONA AFECTADA: Brea Pozo Viejo.

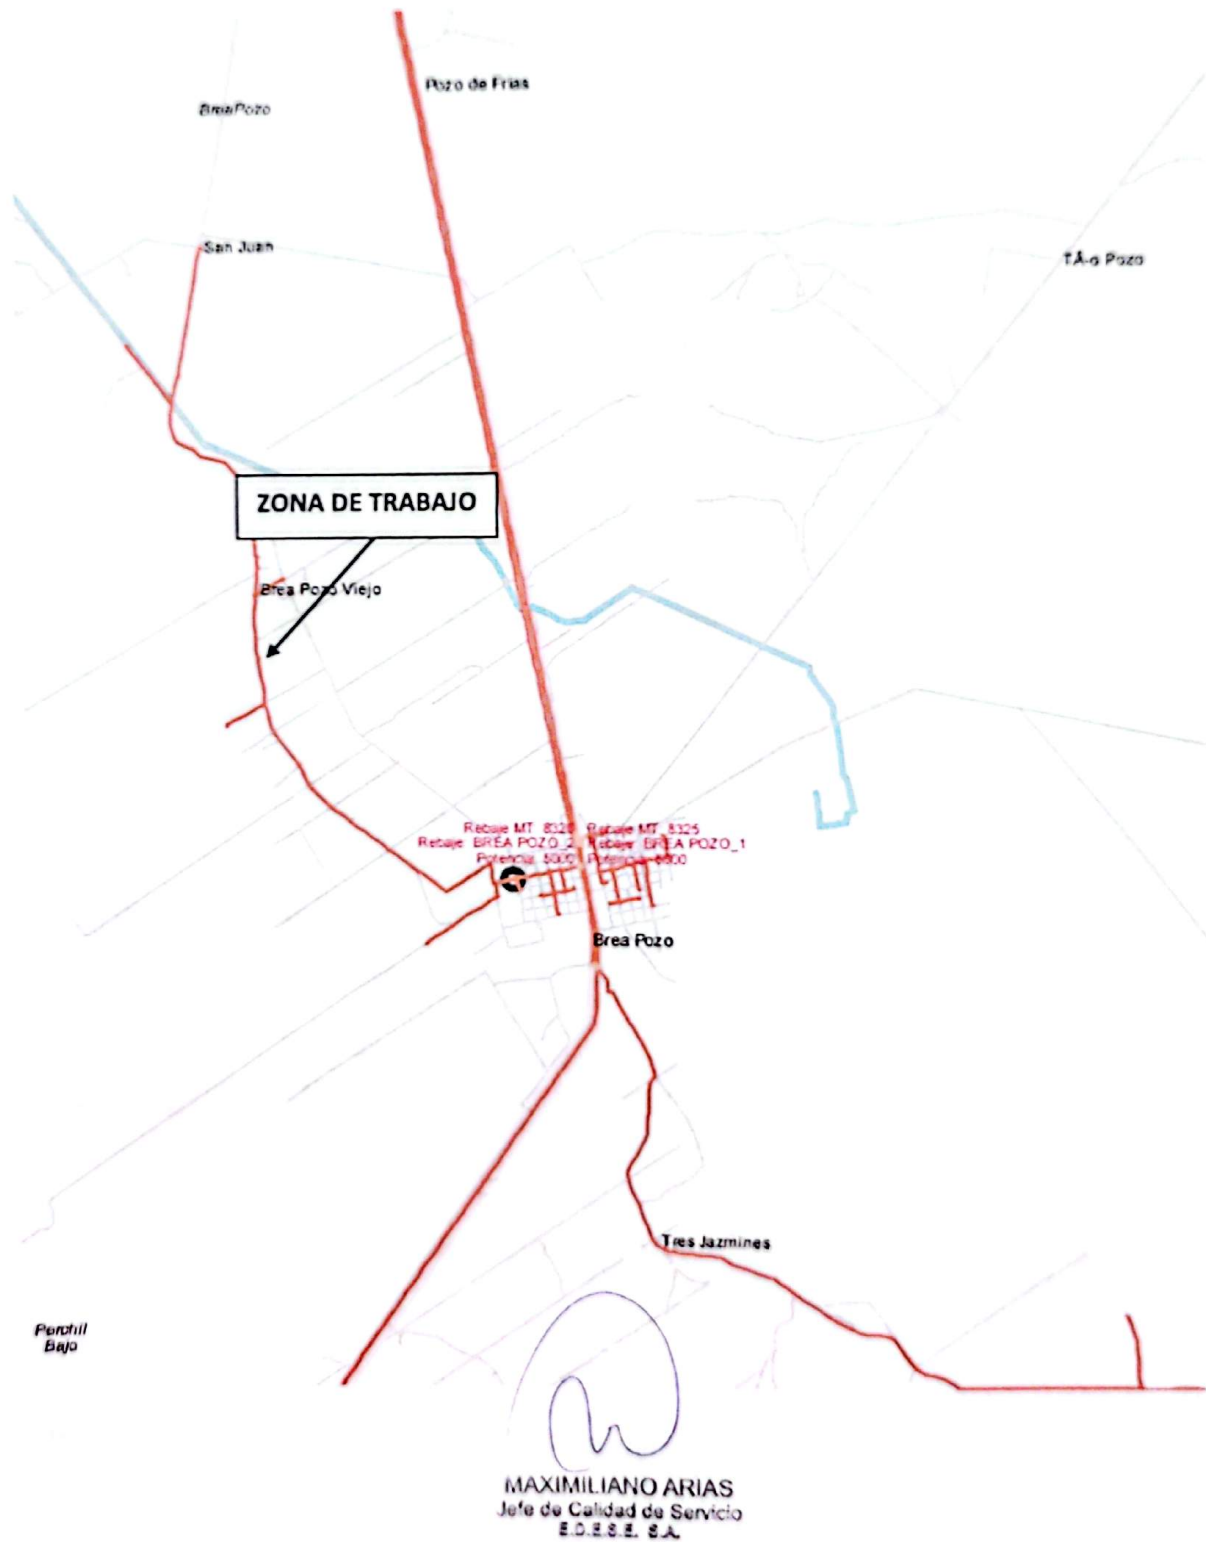

EDESE S.A.
GERENCIA TÉCNICA
CALIDAD DE SERVICIO

Santiago del Estero, 21 de septiembre de 2026

Sr. Presidente del
ENRESE
Dr. Luis O. Cabanillas

Nº de PIFS:	
Mes:	SEPTIEMBRE
Año:	2026

S / D

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Usted con el objeto de solicitarle autorización para la realización de un Corte en el Servicio de Energía Eléctrica no penalizable, el cual tendrá las siguientes características:

Distribuidor Nº: CMD-1-004 Solicitante: Redes

Fecha Corte: 25-sep.-26

Nota: El Corte afectará a:
RECURSOS HIDRICOS Med. Nº 700040392.

Horario Inicio: 10:00 hs.

Horario Final: 13:00 hs.

Detalle de los Trabajos: Cambio de postes de LMT, traslado de conductores y retiro de postes en desuso

CT Afectados: 4 Potencia FS (KVA): 168


Zona Afectada: Cañada del Medio, Los de Zamora, Sol de Mayo, Rodeo de Soria, Antilo y El Churqui.

Maniobras a Efectuar: Abrir Secc. 000_2294 - 000_2052

Esquema de la Instalación:

Se adjunta gráfico

La intención de este corte es realizar trabajos de mantenimiento para asegurar un servicio con la calidad que nuestros usuarios se merecen, por lo que solicito su colaboración para la ejecución del mismo. A la espera de que esta solicitud sea tenida en cuenta, lo saludo a Ud. muy atentamente.


MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
E.D.E.S.E. S.A.

ENRESE - SANTIAGO DEL ESTERO	
MESA DE ENTRADA	
FECHA	21/09/2026
HORA	13:00

DISTRIBUIDOR: CMD-1-004

ZONA AFECTADA: Cañada del Medio, Los de Zamora, Sol de Mayo, Rodeo de Soria, Antilo y El Churqui.




MAXIMILIANO ARIAS
Jefe de Calidad de Servicio
EDESE SA